

Standard of Road, Walkway and Footpath



มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำ บำรุงรักษา และให้บริการสาธารณูปะภัยแก่ประชาชน ซึ่งต่อมาได้มีการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณูปะภัยจากส่วนราชการ ให้ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการว่า “ประชาชนจะต้องได้รับบริการสาธารณูปะภัยที่ดีขึ้นหรือไม่ดีกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมดำเนินงานและติดตามตรวจสอบ”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้วยความร่วมมือจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณูปะภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมมือกันและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้แทนองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทย จะได้รับบริการสาธารณูปะภัยมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณูปะภัย สนองตอบความต้องการ และสร้างความพากเพียรแก่ประชาชน สมดังคำที่ว่า “ท้องถิ่นก้าวไก ชาไทยมีสุข”

(นายสาโรช กัชมาตย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา	1
1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน	2
1.3 วัตถุประสงค์	2
1.4 คำนิยาม	3
1.5 มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	3

บทที่ 2 การขึ้นทะเบียนถนน

2.1 การขึ้นทะเบียนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
2.1.1 ขึ้นทะเบียนถนนเดิม	5
2.1.2 ขึ้นทะเบียนถนนใหม่	5

บทที่ 3 การบริหารจัดการก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้า

แผนผังการบริหารการจัดการและขั้นตอนการดำเนินงานด้านถนน	7
3.1 การศึกษาความเหมาะสมสมการก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้า	8
3.1.1 ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชาระ	8
3.1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม	9
3.1.3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	9
3.1.4 ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์	9
3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้า	10
3.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบถนน	10
3.4 มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบสำหรับถนนเขตเมือง	11
3.5 มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบสำหรับถนนนอกเขตเมือง	12
3.6 ขั้นตอนการออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้า	14
3.7 ขั้นตอนการจัดทำแบบแปลนถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16
3.8 การประมาณราคาค่าก่อสร้าง บูรณา ขยาย และบำรุงรักษา	18
3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sum Bid)	18
3.8.2 แบบราคาต่อหน่วย (Unit Price Bid)	18
3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	19

	หน้า
3.9 การควบคุมงาน	19
3.10 การตรวจสอบ/ ตรวจการข้างงานก่อสร้าง	23
3.11 การกำหนดบุคลากร	23
บทที่ 4 มาตรฐานงานก่อสร้างถนน	
ส่วนที่ 1 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนน	
สต. – มด. – 001 มาตรฐานวัสดุกันทาง (Subgrade)	25
สต. – มด. – 002 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)	25
สต. – มด. – 003 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง (Base)	26
สต. – มด. – 004 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)	27
สต. – มด. – 005 มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง (Shoulder)	28
สต. – มด. – 006 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวราชร	29
สต. – มด. – 007 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวราชร แบบเซอร์เฟชทรีเมนต์ (Surface Treatment)	30
สต. – มด. – 008 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแมกคาดัม (Penetration Macadam)	30
สต. – มด. – 009 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) สำหรับผิวราชรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	31
สต. – มด. – 010 มาตรฐานวัสดุยางกัทแบคแอสฟัลท์ชนิดปั่นช้ำ (Slow Curing Cut Back Asphalt)	34
สต. – มด. – 011 มาตรฐานปูนซีเมนต์	35
สต. – มด. – 012 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates) สำหรับผิวราชรคอนกรีต	36
สต. – มด. – 013 มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	38
ส่วนที่ 2 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างถนน	
สต. – มด. – 014 มาตรฐานงานถางป่า ขุดตอ (Clearing and Grubbing)	41
สต. – มด. – 015 มาตรฐานงานตอกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม (Reshaping and Levelling)	41

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

บทที่ 5 การตรวจสอบและบำรุงรักษาอนุ ทางเดินและทางเท้า	109
5.1 การศึกษาความเสียหายต่อผิวน้ำลาดยางและผิวน้ำคอนกรีต	109
5.1.1 ความเสียหายต่อผิวน้ำลาดยาง	109
5.1.2 ความเสียหายต่อผิวน้ำคอนกรีต	110
5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล	111
5.3 การแยกประเภทการบำรุงรักษาอนุ ทางเดินและทางเท้า	111
5.4 การดำเนินการซ่อมแซมผิวน้ำ ทางเดินและทางเท้า	112
5.5 การจัดทำแผนงานประมาณซ่อมบำรุงรักษาอนุ	115
ภาคผนวก	
แบบฟอร์มการเขียนประวัติโครงการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมสร้างถนน	1
แผนที่สังเขปการเก็บข้อมูลถนน ทางเดินและทางเท้า	2
แบบฟอร์มรูปถ่ายถนน ทางเดินและทางเท้า	3
แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4)	4
แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น(แบบ ปร.5)	5
หลักเกณฑ์ใช้ตาราง Factor F	6
ตารางค่า Factor F กรณีฝนตกชุด	7
ตารางค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	8
ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง	10
แบบฟอร์มรายงานประจำวันงานก่อสร้าง	11
แบบฟอร์มรายงานประจำสัปดาห์	12
ในสรุปปริมาณงานและค่างานที่ส่งงวด	13
ใบตรวจรับงานจ้างเหมา	14
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลถนน ทางเดินและทางเท้าที่เสียหาย	16
แบบฟอร์มรูปถ่ายถนน ทางเดินและทางเท้าที่ได้รับความเสียหาย	17
อายุการใช้งานที่เหมาะสมของถนนแต่ละชนิด	18
คุณลักษณะของผิวทางประเภทต่างๆ	20
เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจน้ำที่ใช้และบำรุงรักษา	23

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

	หน้า
รูปตัดคันทางแบบดิน宕	24
ตัวอย่างการประมาณราคา	25-33
แบบมาตราฐานถนนแอสฟัลต์คอนกรีต	34
แบบมาตราฐานถนนแบบ Double Surface Treatment	35
แบบมาตราฐานถนนลูกกรัง	36
แบบมาตราฐานถนนแบบเคลปซิล	37
แบบมาตราฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	38
แบบมาตราฐานการเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Treatment	39
แบบมาตราฐานเครื่องหมายจราจร	40
การตรวจสอบการขัดทำแผนพัฒนาสามปี (Check List)	41

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณูปโภคให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล

ทั้งนี้ การถ่ายโอนภารกิจงานโครงการสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและการขนส่งที่สำคัญ การกิจหนึ่ง คืองานก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนน ซึ่งส่วนราชการต่างๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว นอกจากนี้การกิจดังกล่าว ยังเกี่ยวข้องกับการกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- พระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายให้องค์กรบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53

มาตรฐานถอน ทางเดิน และทางเท้า

● พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(16) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เขื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(24) จัดทำกิจการไดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการกิจตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานขึ้นพื้นฐาน และประชาชนมีหลักประกันการได้รับบริการสาธารณูปโภคที่เท่าเทียมกัน จึงได้จัดทำมาตรฐานนี้ขึ้น

1.2 ขอบเขตของมาตรฐาน

มาตรฐานนี้กำหนดแนวทางในการออกแบบ ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า ขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.3 วัตถุประสงค์

1.3.1 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดำเนินงานด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.2 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับการดำเนินงานด้านถนน ทางเดินและทางเท้า

1.3.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน

1.4 คำนิยาม

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1.5 มาตรฐานอ้างอิงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 1.5.1 กรมโยธาธิการ (2539) มาตรฐานงานก่อสร้าง งานทาง กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- 1.5.2 กรมโยธาธิการ (2543) คู่มือการลงทะเบี้ยนทางหลวงชนบทและทางหลวงเทศบาล ส่วนแผนโprocurementและประเมินผล สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย.
- 1.5.3 กรุงเทพมหานคร (2542) รายการมาตรฐานงานทาง สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
- 1.5.4 กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (2544) คู่มือควบคุมการก่อสร้างและบูรณะทาง กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย
- 1.5.5 กรมทางหลวงชนบท (2547) แนวทางการสำรวจ ออกแบบทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

การจัดทำทะเบียนถนน

บทที่ 2

การจัดทำทะเบียนถนน

2.1 การจัดทำทะเบียนถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านก่อสร้าง บูรณะ ขยาย และบำรุงรักษาถนน ทางเดิน และทางเท้า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง บูรณะ ถนน ทางเดิน และทางเท้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนถนนเดิม และถนนที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้


2.1.1 ทะเบียนถนนเดิม

ให้ดำเนินการสำรวจแนวเส้นทางถนนเดิมที่มีอยู่ โดยรวมรวมข้อมูลโครงการสร้างถนน สิ่งควบคุม การจราจร และระบบต่างๆ ของถนนเพื่อจัดทำเป็นทะเบียนประวัติถนน ทั้งนี้หากมีข้อมูลเดิมอยู่แล้วควรตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและจัดทำทะเบียนตามแบบฟอร์มภาคผนวก หน้า 1 – 3 (รูปที่ 1)

2.1.2 ทะเบียนถนนใหม่

ในการดำเนินการก่อสร้างถนนใหม่ ให้จัดทำทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการท่ามกลาง หรือเพื่อซ่อมบำรุงถนน โดยจัดทำทะเบียนประวัติถนนตามแบบฟอร์มชั่วคราวกับทะเบียนถนนเดิม


มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

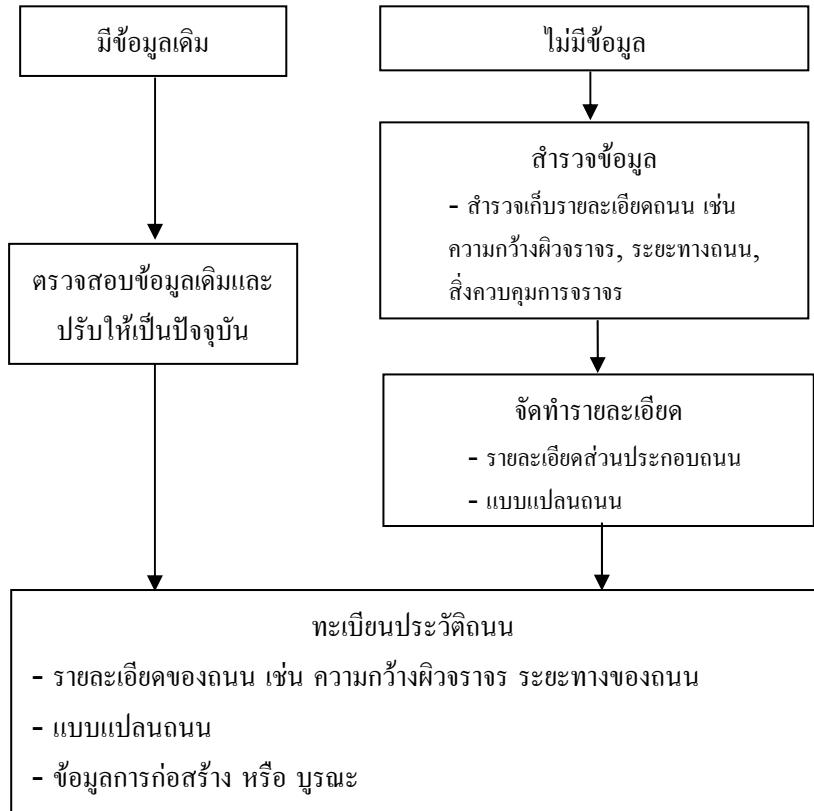

รูปที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดถนนเดิม

บทที่ 3

การบริหารจัดการก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้า

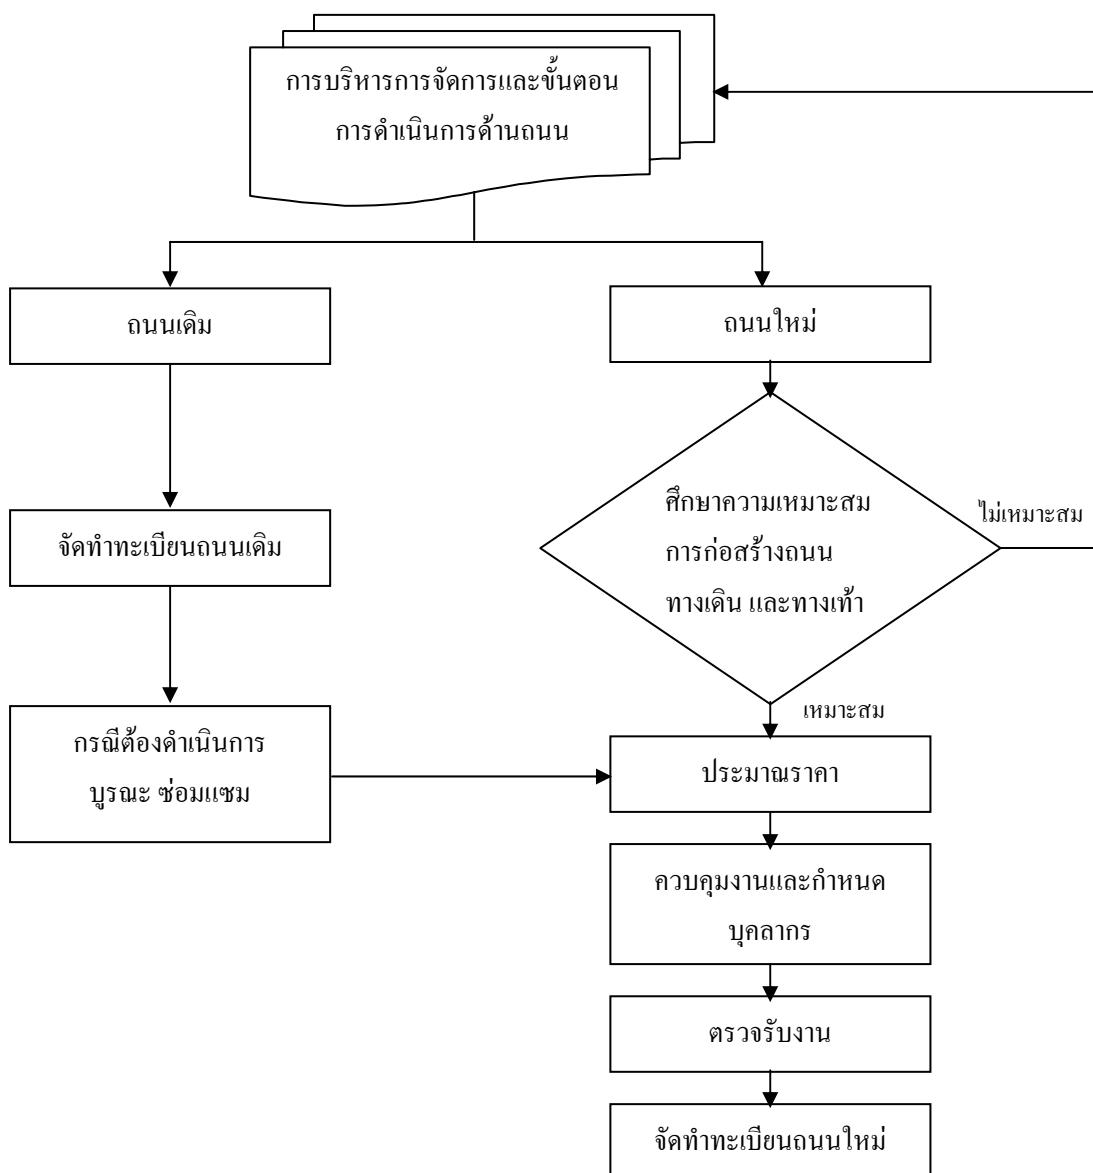

แผนผังการบริหารการจัดการและขั้นตอนการดำเนินงานด้านถนนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.1 การศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้า

ในการดำเนินงานก่อสร้างถนน ทางเดิน และทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการคมนาคมที่ทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีศักยภาพเป็นเมืองที่สมบูรณ์ในอนาคต ในการก่อสร้างถนนจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้าน วิศวกรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจการลงทุน และต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบ น้อยที่สุด

กระบวนการสำคัญประการหนึ่งของการก่อสร้างหรือบำรุงรักษาถนน คือ ต้องมีการวางแผน และศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้าง บำรุงรักษา เพื่อให้การก่อสร้างถนนสมประสิทธิ์ และคุ้มค่า

ในการก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้าให้เกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับความต้องการของ ประชาชนและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องผ่านกระบวนการประชาคม และต้องเป็นโครงการที่ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เพื่อให้แผนสามารถรองรับการพัฒนาในระยะสั้น ระยะยาวยืดยาว เป็นระบบ แต่หากแผนพัฒนาที่วางไว้มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงหรือทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกีสามารถพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงแผนที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่าได้ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้กำหนดหรือไม่ ตามแบบตรวจสอบ(Check list) ในภาคผนวก

ข้อมูลสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม

3.1.1 ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมจราจร เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความจำเป็นในการก่อสร้าง แนวทาง และใช้ในการประเมินปริมาณจราจรในอนาคต ดังนี้

- แบบก่อสร้างจริง คือ แบบแนวทาง โครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างโดย ศึกษาเปรียบเทียบกับสายทางใกล้เคียงเพื่อแสดงภาพรวมของ โครงการและความ เชื่อมต่อของสายทาง
- การนับปริมาณจราจรของรถแต่ละประเภท เช่น รถบรรทุก รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ ฯลฯ โดยการนับปริมาณจราจรในรอบ 24 ชั่วโมง เพื่อนำมา วิเคราะห์ในการออกแบบก่อสร้างต่อไป
- การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการสำรวจแนวทาง แนวทางเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล มาประกอบการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม

- การประสานรวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่น กรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง
- การเจาะสำรวจสภาพดินเดิมตามแนวสายทางเพื่อหาค่าคุณสมบัติทางปูนพิกลศาสตร์ ของดิน โดยเฉพาะค่า CBR เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างถนน สำหรับกรณี พื้นที่ดินอ่อนจะต้องทำการเจาะสำรวจหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินตาม แนวสำรวจโดยทำ Vane Shear Test เพื่อนำผลมาวิเคราะห์หาเสถียรภาพของกันทาง
- การสำรวจและจัดทำแผนที่แหล่งวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานงานทาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

3.1.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการพิจารณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมว่า ก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด กล่าวคือ มีประชาชนได้รับประโยชน์มากเป็นจำนวนคน ครัวเรือน หมู่บ้าน ทำให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็วขึ้นหรือเส้นทางนั้นเป็นเส้นทาง เพื่อใช้ในการขนส่งผลิตผล ทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของ ประชาชนในท้องถิ่น

3.1.3 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตណวนที่จะทำการ ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียงถนน เช่น ดันไม้ ที่พักอาศัย วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อ พิจารณาว่าหลังจากการก่อสร้างถนนแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนใกล้เคียงណวนนั้น หรือไม่

3.1.4 ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อการกำหนดแผนงานและ โครงการ เพาะเป้าหมายว่าท้องถิ่นจะ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือพัฒนาไปสู่ ความเจริญ ก้าวหน้าไปในทิศทางใด เช่น กรณีกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาจต้องพัฒนา ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ในการศึกษาความเหมาะสมด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณากำหนดคะแนนตามสัดส่วน แต่ละด้าน แล้วนำค่าคะแนนที่ได้มาจัดเรียงลำดับตามความสำคัญ โครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจ จัดทำโครงการนั้นๆ ต่อไป

3.2 การออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้า

การออกแบบถนนมีข้อมูลประกอบการพิจารณา hely ประการ เช่น ปริมาณการจราจร ประเภทของผู้จราจร ความกว้างของผู้จราจร ความกว้างของไหล่ทางซึ่งจะสอดคล้องกับความกว้างของทางเดินและทางเท้า ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ความลาดชัน ความสูงของยานพาหนะที่จะเป็นข้อจำกัดความสูงของลิ้งก่อสร้างหนีอผิวจราจรของถนน

ดังนั้น ในการออกแบบจำเป็นต้องเก็บข้อมูลด้านปริมาณการจราจร ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นในการออกแบบ ขนาดช่องจราจร จำนวนช่องจราจร และด้านสภาพของถนน แต่การเก็บข้อมูลปริมาณจราจรตามหลักวิศวกรรมนั้นเป็นการยุ่งยาก และอาจเกิดปัญหาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปการออกแบบถนน ทางเดินและทางเท้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

3.3 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบถนน

3.3.1 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางโค้งของถนนที่มีรัศมีโค้งแคบซึ่งเป็นลักษณะโค้งอันตราย

3.3.2 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบทางตรงที่ยาวๆ แล้วตามด้วยการออกแบบทางโค้งที่แคบ

3.3.3 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบถนนที่มีความชันแล้วมีทางโค้ง

3.3.4 การออกแบบทางโค้งมีการยกขอบถนน (Superelevation) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ขับขี่

3.3.5 การก่อสร้างลิ้งที่อยู่เหนือผิวจราจรของถนนควรมีการจำกัดความสูงขั้นต่ำเท่ากับ 5.00 เมตร เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับยานพาหนะที่มีความสูง

3.3.6 ควรมีการควบคุมการเข้า – ออก ถนนที่จะเข้มกับถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3.7 ถนนในเขตเมืองอาจลดแนวเขตทาง แต่ต้องกว้างพอให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ผ่านได้ตามการออกแบบทิศทางการจราจร (ทิศทางเดียว หรือ สองทิศทาง)

3.3.8 ในกรณีจำเป็น อาจพิจารณาจัดทำผิวจราจรแบบกว่าที่กำหนด บนถนนทางที่ขนาดความกว้างต่างๆ ได้ แต่ต้องให้ยานพาหนะวิ่งสวนกันได้ในลักษณะการจราจรสองทิศทาง เช่น จัดทำผิวจราจร กว้าง 5 เมตร บนถนนทางกว้าง 9 เมตร (มาตรฐานความกว้างผิวจราจร คือ 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร)

3.3.9 การออกแบบป้ายจราจร สิ่งควบคุมการจราจร ลิ้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3.10 การออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

3.4 มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง

ถนนเขตเมือง หรือนอกเขตเมืองที่ได้เปิดใช้งานไปแล้วแต่ภายในเขตเมือง ขยายตัว มีประชาชนพักอาศัยหนาแน่นขึ้นอย่างเป็น倍ครึ่ง เมือง ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรตามมา เช่น ปัญหาปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น การจอดรถริมถนนมากขึ้น การสัญจรจากผู้คนสองทางทาง การเชื่อมทางเข้า – ออกกับถนนพิมพ์มากขึ้น จึงต้องมีการออกแบบถนนเพื่อเตรียมการขยายถนนในอนาคตโดยในแนวเขตทางกำหนดให้มีสิ่งปลูกสร้างน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย รวมทั้งต้องจัดให้มีทางระบายน้ำด้วย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างถนน ดังนั้น มาตรฐานการออกแบบถนนเขตเมือง มีดังนี้

1. มีการควบคุมการเชื่อมทางเข้า - ออกกับถนนเขตเมือง
2. ถนนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน
3. ติดตั้งระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน
4. ออกแบบและจัดทำทางระบายน้ำสองข้างถนน
5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อมหรือตัดกันของถนนให้ขอบผิวจราจรด้านในมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
6. ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวตั้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
7. ความกว้างผิวจราจรของสะพานไม่น้อยกว่าความกว้างของผิวจราจรที่ออกแบบ โดยจะต้องมีไหหลักทางหรือ ทางเดินและทางเท้าประกอบด้วย
8. การยกระดับของถนนทางโถง (Super Elevation) ไม่เกิน 0.10 เมตร / เมตร
9. กรณีถนนที่มีการตัดกัน หากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างทางต่างระดับ ต้องศึกษาถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อหาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้าง
10. การออกแบบด้านวิศวกรรมการทาง โดยต้องคำนึงถึงลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของถนน ดังนี้

ลักษณะภูมิประเทศ	ทางราบ	ทางเนิน	ทางเขา
ร้อยละของความลาดชันสูงสุดที่ยอมให้	4	6	8

11. การออกแบบถนนในเขตเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ชั้นทางดังรายละเอียดตามตารางที่ 3-1

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 3-1 การออกแบบถนนในเขตเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชั้นทางถนนเขตเมือง	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4
ประเภทผิวจราจร	แอสฟัลต์คอนกรีต หรือ คอนกรีต เสริมเหล็ก	แอสฟัลต์คอนกรีต หรือ คอนกรีต เสริมเหล็ก	ลูกรัง หรือวัสดุอื่น ที่ดีกว่า	ลูกรัง หรือวัสดุอื่น ที่ดีกว่า
เขตทางหลวง (Right of Way) (ไม่น้อยกว่า) เมตร	30.00	20.00	15.00	8.00
ช่องจราจร (ไม่น้อยกว่า) ช่อง	6	4	-	-
ความกว้างช่องจราจร (ไม่น้อยกว่า) เมตร	3.00	3.00	-	-
ความกว้างผิวจราจร (ไม่น้อยกว่า) เมตร	18.00	12.00	6.00	5.00
ความกว้างทางเท้า หรือ ไหล่ทาง (ไม่น้อยกว่า) เมตร	3.00*	2.00*	1.50*	1.50*

หมายเหตุ * สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หรือเป็นไปตาม
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

3.5 มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง

มาตรฐานการออกแบบถนนนอกเขตเมือง มีดังนี้

- มีการควบคุมการเชื่อมทางเข้า - ออกแบบถนนนอกเขตเมือง
- ถนนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน
- ติดตั้งระบบความคุ้มครองจราจร และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน

5. ทางแยกหัวมุมถนนซึ่งเกิดจากการเชื่อม หรือตัดกันของถนนให้ขบวนผิวจราจรด้านในมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
6. ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวตั้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร
7. ความกว้างผิวจราจรของสะพานไม่น้อยกว่าความกว้างของผิวจราจรที่ออกแบบ โดยจะต้องมีให้ทั้ง ทาง หรือ ทางเดินและทางเท้าประกอบด้วย
8. การยกระดับของถนนทางโถง (Super Elevation) ไม่เกิน 0.10 เมตร / เมตร
9. ในถนนที่มีการตัดกันหากมีความจำเป็นต้องมีการก่อสร้างทางด่างระดับ จะต้องศึกษาถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อหาความเหมาะสมของโครงการก่อนการก่อสร้าง
10. การออกแบบถนนนอกเมือง สามารถแบ่งการออกแบบได้เป็น 4 ชั้นทาง โดยมีองค์ประกอบการออกแบบด้านวิศวกรรมการทางดังแสดงในตารางที่ 3-2,
11. ควรมีการออกแบบทางระบายน้ำสองข้างถนนไว้ล่วงหน้าโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการก่อสร้าง หรือก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหลังที่ถนนสองข้างทางเปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งชุมชน

ตารางที่ 3-2 องค์ประกอบการออกแบบด้านวิศวกรรมการทางสำหรับถนนนอกเขตเมือง

ประเภท ถนนนอกเมือง	ลักษณะภูมิประเทศ ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ (กม./ชม.)			ลักษณะภูมิประเทศ ความลาดชันสูงสุดที่ยอมให้ (เปอร์เซ็นต์)		
	ทางราบ	ทางเนิน	ทางเขา	ทางราบ	ทางเนิน	ทางเขา
ชั้นที่ 1	90	80	70	4	6	8
ชั้นที่ 2	90	80	70	4	6	8
ชั้นที่ 3	70	55	40	4	8	12
ชั้นที่ 4	60	50	30	4	8	12

หมายเหตุ : ในช่วงที่ผ่านเขตเมืองความเร็วที่ใช้ในการออกแบบไม่น้อยกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่อาจลดลงได้ในกรณีจำเป็นเนื่องจากปัญหาแนวเขตทาง ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการออกแบบ

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 3-3 การออกแบบถนนนอกเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถแบ่งการออกแบบได้เป็น 4 ชั้นทาง

ชั้นทางถนนนอกเขตเมือง	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4
ประเภทผิวจราจร	แอสฟัลต์คอนกรีต หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ เทียมเท่า	แอสฟัลต์คอนกรีต หรือ คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ เทียมเท่า	ลาดยาง หรือ คอนกรีตเสริม เหล็ก	ลูกรัง หรือวัสดุอื่น ที่ดีกว่า
เขตทางหลวง (Right of Way) (ไม่น้อยกว่า) เมตร	20.00	20.00	15.00	15.00
ช่องจราจร (ไม่น้อยกว่า) ช่อง	4	-	-	-
ความกว้างช่องจราจร (ไม่น้อยกว่า) เมตร	3.25	-	-	-
ความกว้างผิวจราจร (ไม่น้อยกว่า) เมตร	13.00	7.00	6.00	8.00 หรือ 6.00 (ลูกรัง หรือ วัสดุอื่นที่ดีกว่า)
ความกว้างทางเท้าหรือไหล่ทาง (ไม่น้อยกว่า) เมตร	1.50	1.50	1.50*	1.50*

หมายเหตุ *หากมีปัญหาด้านพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
และให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

3.6 ขั้นตอนการออกแบบ

3.6.1 การออกแบบถนนให้ออกแบบตามประเพณีมาตรฐานถนน 4 ชั้นทางดังกล่าว แต่ในการปฏิบัติในพื้นที่จริง อาจมีข้อจำกัดบางประการ จึงมีข้อแนะนำดังนี้

- กรณีมีปัญหาแนวเขตทางให้ลดความกว้างของไหล่ทาง ตามความเหมาะสมตามมาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (0.90 เมตร) หากมีความกว้างต่ำกว่าที่กำหนดให้พิจารณาเปลี่ยนแนวเส้นทางใหม่ ยกเว้นกรณีจำเป็น
- กรณีลักษณะโครงการเป็นถนนในหมู่บ้าน เช่น โครงการถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ให้ออกแบบเป็นผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร เป็นอย่างน้อย

3.6.2 ผู้จราจรและไหล่ทาง ต้องเป็นผู้เรียนหรือผู้อาจาร เช่น ผู้คาดยางหรือผู้คอนกรีต เสริมเหล็ก ชนิดผู้จราจรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณจราจร เว้นแต่ถนนที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง แบบเป็นขั้นตอน (Stage Construction) เนื่องจากอาจมีปัญหาอยู่ในพื้นดินอ่อน หรือกรณีงบประมาณจำกัด แต่ต้องการยึดระบบทางก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมาย อาจก่อสร้างผิวทางและไหล่ทางเป็นชนิดผู้ไม่ถาวร เช่น ผิวลูกรังบางส่วนหรือทึ่งหมุดได้ แต่ต้องมีผิวทางชนิดดาวารเริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการไปทางจุดสิ้นสุด โครงการ

ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสียผิวทางถนนประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางดังรายละเอียดปรากฏตามภาคพนวก หน้า 19-21

3.6.3 การออกแบบด้านರากนิต โครงการสร้างทาง และองค์ประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบวิศวกรรมการทาง

3.6.4 การออกแบบโครงสร้างถนน ให้คำนึงถึงปริมาณจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความแข็งแรงของพื้นดินเดิม และวัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในท้องถิ่น

3.6.5 การออกแบบบางพื้นที่ อาจจะต้องออกแบบโครงสร้างทางเป็นกรณีพิเศษ เช่น การป้องกันการเลื่อนไหลของก้นทางบนดินอ่อนหรือถนนเลียบติดคลอง, แม่น้ำ, หรือการป้องกันการกัดเซาะก้นทาง

3.6.6 การออกแบบถนนเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ศาลา บุชมวิว ที่จอดรถ ภูมิทัศน์สองข้างถนน ป้ายแนะนำต่างๆ

3.6.7 การออกแบบรายละเอียดสะพานให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสะพานและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนต้องกล้องกับกำหนดของส่วนราชการที่คูแลดำเนินน้ำ

3.6.8 รวบรวมข้อมูลด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบขนาดของอาคารระบายน้ำต่างๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้การออกแบบอาคารต้องกล่าว จะต้องพิจารณาสภาพภูมิประเทศที่แท้จริงในบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้องออกแบบให้ระดับของถนน พื้นจากระดับน้ำท่วม ตลอดจนให้อาคารระบายน้ำและท่ออดต่างๆ มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะระบายน้ำไม่ให้เกิดการกัดเซาะแก่โครงการ ถนนได้

3.6.9 การออกแบบความกว้างผิวจราจรสะพาน โดยปกติควรออกแบบความกว้าง ไม่น้อยกว่า ความกว้างถนนรวมทางเดินและทางเท้า เช่น ผู้จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ผิวจราจรสะพานจะต้องกว้าง ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร

3.7 ขั้นตอนการจัดทำแบบแปลนถอนของกราฟกรองส่วนห้องถิน

การจัดทำแบบแปลนเป็นขั้นตอนคำนวณการหลังจากมีการสำรวจเก็บข้อมูลในสนามแล้ว โดยนำข้อมูลมากำหนดรายละเอียดแบบแปลน ซึ่งประกอบด้วย

3.7.1 แผนที่สังเขปของโครงการก่อสร้างนั้นๆ

- แสดงแผนที่เส้นทาง สารบัญระหว่างแผนที่ และแสดงทิศให้ชัดเจนในแบบแปลน

3.7.2 สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

- แสดงสารบัญและการประกอบแบบก่อสร้าง
- แสดงรายการประกอบแบบก่อสร้าง

3.7.3 รูปตัดโครงสร้างถอน

- แสดงรูปตัดโครงสร้างถอน และรูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถอนเดิม (กรณี ก่อสร้างบนถอนเดิม)
- รายการประกอบแบบ และ ตารางแสดงค่าลาดตัดคันทาง (Back Slope) และลาดคันทาง (Side Slope)

3.7.4 ผังบริเวณและแปลน สะพานหรือท่อระบายน้ำข้างทาง (ถ้ามี)

- แสดงเส้นระดับขั้นความสูง (Contour Line) ในบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง สะพานพร้อมทั้งแสดงตำแหน่งสิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ และแนวเขตที่ดินของเอกชนหรือส่วนราชการอื่นๆ ตามความจำเป็น โดยมีรายละเอียดครอบคลุมบริเวณขึ้นไปทางด้านหน้า และลงไปด้านท้ายน้ำตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม นอกจากนี้จะต้องแสดงแนวถนนเชิงลาดของสะพานทั้งหัวและท้ายสะพาน และแสดงทิศทางการไหลของกระแสน้ำ แสดงตำแหน่งหมุดของจุดตั้งกล้อง (POT.) ด้านหัวและด้านท้ายสะพาน พร้อมเขียนกำกับค่าสถานีวัด (Station) และหมุดอ้างอิง (RP.) ฝั่งละ 3 จุด เป็นอย่างน้อย และแสดงตำแหน่งหมุดหลักฐานทางระดับ (BM.) พร้อมค่าระดับให้ชัดเจน

3.7.5 รูปตัดตามยาวและตามขวาง สะพานหรือท่อระบายน้ำข้างทาง (ถ้ามี)

- แสดงรูปตัดล้ำน้ำ และค่าระดับของพื้นดินตามแนวศูนย์กลางถอน หรือแนวข้าง โดยให้มาตราส่วนในแนวนอน และแนวตั้งเป็นค่าเดียวกัน และแสดงค่าระดับน้ำสูงสุดและต่ำสุด พร้อมค่าระดับของสะพาน และในการนี้ที่สะพานเดิมเป็น

สะพาน คสล. ให้แสดงตำแหน่งต่อของสะพานเดิม พร้อมค่าสถานีรังวัด (Station) กำกับไว้ในแบบแปลนด้วย และหากไม่ได้ออกแบบก่อสร้างพร้อมกัน จะต้องแสดงค่าระดับของพื้นดินช่วงที่ติดกับลำน้ำ ความยาวตามแนวศูนย์กลางถนนทั้งสองฝั่งระบุชนิดผิวจราจรพร้อมค่าระดับ ในกรณีที่มีโถงคั่งในช่วงที่ติดกับสะพานต้องกำกับค่าความลาดชันให้ชัดเจน

3.7.6 แนวทางการเขื่อมต่อถนนหรือสะพาน (ถ้ามี)

- แสดงแบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวางของการเขื่อมต่อของถนนหรือสะพาน ให้เห็นรายละเอียดการเขื่อมต่อทั้งสองด้าน

3.7.7 แบบแปลนแนวทางและรูปตัดตามยาว (Plan and Profile)

- แสดงรายละเอียดการออกแบบทางเรขาคณิต รูปร่าง ทิศทางของเส้นทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - แนวเส้นทางและรายละเอียดภูมิประเทศ รวมถึงหมุดหลักฐานอ้างอิงต่างๆ
 - รูปตัดตามแนวยาว
 - รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับดินเดิม ระดับถนนเดิม ระดับผิวจราจร ที่จะทำการก่อสร้าง รายละเอียดโถงราก โถงคั่ง ระดับน้ำสูงสุด ตำแหน่งโถงสร้างระบายน้ำ ตำแหน่งป้ายจราจร

3.7.8 รูปตัดตามขวาง (Cross Section)

- แสดงรายละเอียดดังนี้
 - รูปตัดโถงสร้างถนน โดยทั่วไปเป็นทุกๆ ระยะ 25.00 เมตร หากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก จะเป็นทุกๆ ระยะ 12.50 เมตร หรือน้อยกว่า ตามความเหมาะสม
 - ระดับดินเดิม และระดับผิวจราจรตามแนวศูนย์กลางถนน

3.7.9 รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ การศึกษาออกแบบทางระบายน้ำและท่อกลม สามารถศึกษาได้จากมาตรฐานทางระบายน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำหรับกรณีท่อเหล็กสามารถศึกษาได้จากคู่มืองานก่อสร้างกรมทางหลวงชนบท

ในการออกแบบแบบนอกจากจะต้องออกแบบให้ถูกต้องตามหลักด้านวิศวกรรมการทางแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยผู้ใช้งานด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ หรือลดความรุนแรงของ อุบัติเหตุให้น้อยที่สุด เช่น การติดตั้งกำแพงกันชน (Concrete Barrier) การติดตั้งรางกันชน (Steel Barrier) การติดตั้งป้ายเตือนป้ายห้าม หรือสิ่งที่เป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่อยู่ข้างทาง

3.8 การประมาณราคาก่อสร้าง บูรณะ ขยาย และบำรุงรักษา

ภายหลังจากการเก็บข้อมูล สำรวจและออกแบบ จะได้ข้อสรุปการก่อสร้างถอนหรือการบูรณะ เสริมเข็บร้อยແล็กซ์ ขันตอนต่อไป คือ การประมาณราคาก่อสร้างเพื่อขัดเตรียมงบประมาณการก่อสร้าง ซึ่งในการประมาณราคานี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการตีมีนิติให้ใช้ค่า Factor F คำนวณราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ 3 ประเภท คือ งานอาคาร งานทางและงานชลประทาน ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศเปลี่ยนแปลงค่า Factor F เป็นคราวๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ประมาณการต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง และใช้ค่า Factor F ให้ถูกต้องด้วยการประมาณการค่าก่อสร้างสามารถแบ่งออกได้ 2 แบบคือ

3.8.1 แบบรวมยอด (Lump Sum Bid)

การประมาณราคางบรวมยอดส่วนมากมักใช้กับประทีงงานสร้างอาคาร โดยคิด ราคาร่วมยอดทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุที่ใช้จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ ซึ่งราคาร่วมยอดนี้ ผู้รับเหมาได้คิด รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานไว้แล้ว ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถเปรียบเทียบราคาร่วมที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอ และพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคาร่วมต่ำสุด

3.8.2 แบบราคาต่อหน่วย (Unit Price Bid)

การประมาณราคាត่อหน่วยส่วนมากใช้กับงานที่ไม่ทราบปริมาณจำนวนที่แน่นอน เช่น งานถนนขนาดใหญ่ เพื่อน ถนนบิน งานฐานรากอาคาร เพราะมีลักษณะงาน แยกออกจากกันอย่างเห็นได้ชัด คือ งานบุกเดิน งานเทคโนโลยี และงานกลบดินฐานราก ซึ่งการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างจะจ่ายตามหน่วย จำนวนหรือตามปริมาตรที่ทำได้จริง การกำหนดแบบราคาก่อสร้างจะแสดงรายการของ ปริมาตรงานแต่ละอย่างแต่ละชนิด และคูณด้วยราคาก่อสร้าง หน่วย ของงานประเภทนั้นๆ ผลคูณที่ได้รับจึง เป็นราคาก่อสร้างแต่ละรายการ เมื่อร่วมยอดของทุกรายการแล้วจะเป็นราคาร่วม ของงานทั้งหมด ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอราคาร่วมต่ำสุด

การทำสัญญางานก่อสร้างส่วนมากมักใช้การประมาณราคาก่อสร้างทั้งสองแบบ กล่าวคือ ถ้าเป็นงานก่อสร้างที่สามารถกระทำได้โดยสะดวก ไม่มีข้อบังคับหรือเป็นงานซับซ้อนมากนัก จะใช้สัญญาแบบรวมยอด แต่ถ้าเป็นงานก่อสร้างถอน ซึ่งมีการบุกเดิน การคอมมิชัน หรือการทำไฟล์ถอน จะ

ใช้สัญญาแบบราคาต่อหน่วย เพราะจะทราบยอด ของแต่ละรายการว่ามีปริมาณเท่าใด และผู้เสนอราคา คิดราคาสามเหตุผล สอดคล้องกับราคากลางหรือไม่

3.8.3 สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คือ สัญญาที่มีค่างานตามสัญญาสามารถปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลง ได้ตามสูตรการคำนวณบนพื้นฐานของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง หากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมี การเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง ณ เดือนส่งมอบงานเบรี่ยนเทียบกับเดือนเปิดของประกวดราคา มีค่าเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่า K ที่คำนวณตามสูตรมีค่าสูงกว่า ร้อยละ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับเงินชดเชยจาก ผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าค่า K มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 4 ผู้รับจ้างจะถูกเรียกเงินคืน รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก “คู่มือ การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)” สำนักงบประมาณ

การประเมินราคาก่อสร้างงานถนนนี้ ผู้ประเมินราคากำจดต้องถอดแบบจากรายการ รูปแบบแปลนที่ออกแบบไว้ ตามจำนวนวัสดุแต่ละประเภทเป็นจำนวน / หน่วย เท่าใด และตรวจสอบ ราคากลาง (ต่อหน่วย) จากหน่วยราชการหรือราคา ณ พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อคำนวณเป็นราคารวม แต่ละประเภท ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างของพานิชย์จังหวัดและ สำนักงบประมาณ ให้ใช้ราคามาตรฐานจัดการระบบดับไข้ก่อภัยนด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลถือ ปฏิบัติตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มหาดไทย 0318/ ว 2252 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2545 สำหรับ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีหนังสือสั่งการกำหนดแนวทางไว้เป็นการเฉพาะ จึงอาจ พิจารณาถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม

3.9 การควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องมีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างถนน และเป็นผู้ที่มีความเชื่อถัดย์ สุจริต เพื่อให้การควบคุมงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาและตามมาตราฐานกำหนด หากผู้ควบคุมงาน ประพฤติมิชอบ ไม่เคร่งครัดในหน้าที่ ปลดอยปะละเลย หรือร่วมมือกับผู้รับ ลูกงาน ค่าตอบแทน หรือ คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง ส่างผลให้ถนนไม่มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานก่อสร้าง ได้รับโทษ ให้ผู้ใช้งาน ได้รับความเดือดร้อน และราชการเสียหาย

การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ควบคุมงานทราบบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบตามระเบียบ และข้อสั่งการสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการดำเนินการของช่างผู้ควบคุมงาน มีดังนี้

1. การเตรียมตัวของช่างควบคุมงาน
 - 1.1 เตรียมสภาพร่างกายให้มีความพร้อมที่จะทำงานภาคสนาม หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคภูมิแพ้ ควรเตรียมยาป้องกัน และรักษาโรคให้พร้อม เป็นต้น
 - 1.2 เตรียมสภาพจิตใจให้มีความหนักแน่น ไม่อ่อนไหวง่าย พร้อมที่จะแก้ปัญหา อุปสรรคและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้รับจ้างและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 - 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และยึดจรรยาบรรณที่หน่วยงานกำหนด
 - 1.4 ฝ่าหานความรู้สึกด้านทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
2. การเตรียมเอกสาร เครื่องมือ
 - 2.1 จัดเตรียมแบบแปลน รายละเอียดข้อกำหนดการก่อสร้าง สัญญาจ้าง ประกาศ ประกาศราคา (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) และเอกสารแนบท้ายสัญญา อื่นๆ เช่น แบบมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น
 - 2.2 จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบรายงานประจำวัน แบบรายงานประจำสัปดาห์ แบบรายงานประจำเดือน แบบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง แบบทดสอบความแน่นในสนาม (Field Density Test) แบบการคำนวณค่าระดับ แบบการคำนวณปริมาณงานคิด แบบการส่งงาน เป็นต้น
 - 2.3 ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมงาน ได้แก่ เครื่องมือชุด สำรวจ เพื่อตรวจสอบแนวและระดับ เป็นต้น
3. ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนและเอกสารแนบท้ายสัญญา หากมีข้อความใด ขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน ให้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทันที
4. ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ หรือปัญหาอันเกี่ยวนেื่องกับสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น เสาไฟฟ้า ท่อประปา อยู่ในบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง หรือไม่
5. ตรวจสอบแบบแปลนกับสถานที่ก่อสร้างจริง อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง
6. จัดทำแผนผังการควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 6.1 แผนภูมิการปฏิบัติงาน (ระบุชื่อตำแหน่ง)
 - 6.2 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
 - 6.3 แบบแปลนรูปตัดขวางและตามยาว

6.4 แผนปฏิบัติงาน

6.5 รายงานผลความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

6.6 สำเนาคำสั่งและหนังสือสั่งการที่สำคัญ

7. ควบคุมให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายระบุรายละเอียดโครงการตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปทราบรายละเอียดตัวอย่าง
ตามภาคผนวก หน้า 9

8. ระหว่างการก่อสร้าง ควรให้ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายเตือนระบุเขตพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้วยาดาน คนเดินเท้า และผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม

9. ควบคุมให้ผู้รับจ้างเก็บตัวอย่างวัสดุตามขั้นตอนที่มาตรฐานกำหนด เพื่อนำไปทดสอบ
ในห้องทดสอบ ในระหว่างการก่อสร้างหากมีข้อสงสัยว่าวัสดุที่นำมาใช้ไม่ตรงกับตัวอย่างวัสดุที่เคย
นำส่งห้องทดสอบให้เก็บตัวอย่างวัสดุนั้นไปทำการทดสอบใหม่ หรือพบว่าคุณภาพวัสดุไม่ได้มาตรฐาน
ให้สั่งระงับการนำวัสดุนั้นไปใช้ในการก่อสร้าง

ทั้งนี้งานวัสดุชั้นโครงสร้างทาง ควรทำการเก็บตัวอย่างทุกๆ 1-3 กิโลเมตร ของวัสดุที่
นำมาของไว้บริเวณที่ก่อสร้าง สำหรับงานเหล็กทำการสูญเสียตัวอย่างทุกๆ 100 เส้นต่อหนึ่งตัวอย่างทุก
ขนาดและชนิดของเหล็กเส้น

10. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องหน้าที่ของช่างควบคุมงานอย่างเคร่งครัดดังนี้

10.1 ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา

10.1.1 ตรวจและควบคุมงานทุกวันโดยให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อ
กำหนดต่างๆ

10.1.2 สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามที่เห็นสมควรและ
ตามหลักวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด
(หากไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดต้องรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ้างพิจารณาทันที)

10.1.3 ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้สั่งหยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างยินยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบจ้างทันที

มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

10.2 หากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงาน ให้ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และรายงานให้กรรมการตรวจการจ้างผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

10.3 สั่งพักงาน

10.3.1 ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการข้อกำหนดขัดแย้งกัน

10.3.2 หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม่ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดข้อกำหนดแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง

10.3.3 หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี

10.3.4 หรือไม่ปลอดภัย

10.3.5 เมื่อสั่งพักงานแล้ว ต้องรายงานต่อกคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

10.4 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยให้ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

10.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญา ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ ดังนี้ ในวันกำหนดลงมือทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันส่งมอบงานแต่ละงวด

11. เป็นผู้รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการลงทะเบียนพัสดุ

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ควบคุมงาน

1. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการงานก่อสร้าง อย่าเก็บปัญหานั้นไว้โดยลำพัง ให้รีบทำรายงานปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที

2. การสั่งหยุดงานต้องสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีเหตุผล และรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที

3. เป็นผู้ตรวจสอบสภาพความเสียหายของโครงการในระหว่างระยะเวลาประกันสัญญา หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดเสียหายให้รับรายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็ว

3.10 การตรวจรับ/ ตรวจการจ้างงานก่อสร้าง

โดยทั่วไปสัญญาการก่อสร้างจะแบ่งงานออกเป็นวงศๆ โดยกำหนดรายละเอียดของงานพร้อมกับเงื่อนไขของการจ่ายเงิน แต่การตรวจรับหรือตรวจการจ้างงานแต่ละวงศ คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนมากจะใช้วิธีซักถามรายละเอียดกับผู้ควบคุมงาน โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดของงานตามสัญญา ก่อนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความไม่ร้อนคอน และงานก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้าไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจรับหรือการตรวจการจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ มีหน้าที่โดยสรุปดังนี้

3.10.1 ตรวจสอบรายงานประจำสภาพเปรียบเทียบกับแบบรูป รายการก่อสร้างและข้อกำหนดในสัญญา

3.10.2 รับทราบและพิจารณาการสั่งหยุดงานของช่างผู้ควบคุมงาน

3.10.3 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ออกตรวจงาน หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างหรือมาตรฐานงานให้พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดปริมาณงานตามผลการประชุมร่วมของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้รับจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.10.4 ให้ตรวจสอบที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานให้แต่ละวงศ หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องมีเหตุผลประกอบเรื่อง และให้ทำการตรวจการจ้างโดยเร็วต่อไป

3.10.5 เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ลงนามในใบตรวจการจ้าง แต่หากพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามสัญญา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นและผู้รับจ้างทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป

3.10.6 หากกรรมการตรวจการจ้างบางรายไม่ตรวจรับงาน จะต้องทำความเห็นยังไวยังเป็นหลักฐาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการต่อไป

รายละเอียดประกอบการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง แสดงในแบบฟอร์มภาคผนวก หน้าที่ 10 - 14

3.11 การกำหนดบุคลากร

เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรกำหนดบุคลากร ให้เหมาะสมกับงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

มาตรฐานถอน ทางเดิน และทางเท้า

**ตารางแสดงการจัดบุคลากร
สำหรับงานก่อสร้าง และบำรุงรักษาถนน**

ประเภทถนน	การออกแบบ	ประมาณราคา	การควบคุมงาน	การตรวจสอบงาน	การบำรุงรักษา
ลูกรัง	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธา	นายช่างโยธา	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธา	นายช่างโยธา	วิศวกรโยธา	นายช่างโยธา
แอสฟัลต์คอนกรีต	วิศวกรโยธา	นายช่างโยชา	นายช่างโยชา	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา
เคลปซิล	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา	นายช่างโยชา	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา
เชอร์เฟซทรีเมเนต์	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา	นายช่างโยชา	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา
อื่นๆ	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา	นายช่างโยชา	วิศวกรโยชา	นายช่างโยชา

บทที่ 4

มาตรฐานงานก่อสร้างถนน ทางเดินและทางเท้า

ส่วนที่ 1 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนน

➤ ส. – ม. – 001 มาตรฐานวัสดุกันทาง (Subgrade)

วัสดุกันทางหมายถึง วัสดุที่ได้จากบ่อหีบ (Borrow Pit) ข้างทาง ถนนเดิม หรือที่อื่นๆ และวัสดุที่นำมาใช้ทำกันทาง

คุณสมบัติ

- ปราศจากไขมัน ไข่ไก่ หรือวัสดุอินทรีย์ซึ่งเป็นสารผุพังปนอยู่ อันอาจจะทำให้เกิดการยุบตัวเสียหาย
- มีความหนาแน่นแห้งสูงสุด (Maximum dry density) ไม่น้อยกว่า 1,440 กิโลกรัมต่อสูตรเมตร
- มีค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ 4
- มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบ

➤ ส. – ม. – 002 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)

วัสดุรองพื้นทาง หมายถึงวัสดุลูกรังหรือมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งนำมาเสริมบนชั้นกันทาง หรือใช้เป็นชั้นพื้นทางของถนนชนิดที่มีผิวจราจรเป็นลูกรัง

คุณสมบัติ

- เป็นวัสดุประกอบด้วยเม็ดแข็ง ทนทานและมีวัสดุซึ่งประสานที่ดีผสมอยู่
- ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump Shale) raids ไม่หรือวัชพืชอื่น
- ขนาดวัสดุใหญ่สุดไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร
- ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่าร้อยละ 35
- ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 11
- ค่าจำนวนส่วนร้อยของความสึกหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกว่า 60
- มีมวลคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-1

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 4-1 ตารางมาตรฐานคละผ่านตะแกรงของวัสดุรองพื้นทาง (Subbase)

มาตรฐานของตะแกรง	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงมีค่าเป็นร้อยละ				
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.	ชนิด จ.
2"	100	100	-	-	-
1"	-	75 - 95	100	100	-
3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100	100
เบอร์ 4	25 - 55	30 - 60	35 - 65	50 - 85	55 - 100
เบอร์ 10	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70	40 - 100
เบอร์ 40	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45	20 - 50
เบอร์ 200	2 - 8	5 - 20	5 - 15	5 - 20	6 - 20

➤ สก. – มส. - 003 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง (Base)

วัสดุพื้นทาง หมายถึง วัสดุหินคลุก (หินโถม) หรือกรวดคลุก (กรวดโถม) ซึ่งมีมาตรฐานคละกัน สมำ่เสมอจากใหญ่ไปหาเล็กน้ำมารีบมนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นกันทาง

คุณสมบัติ

- ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump Shale) มากกว่า 5%
- มีอัตราส่วนมวลสมำ่เสมอของประกอบด้วยส่วนหินและส่วนละเอียด
- ส่วนหินต้องเป็นหินโถมหรือกรวดโถม
- ส่วนละเอียดเป็นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหินในบางกรณีอาจใช้ทรายละเอียดแทนได้
- ค่าปีกเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่าร้อยละ 25
- ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 11
- ค่าจำนวนส่วนร้อยละของความลึกหรอ (Percentage of wear) ไม่มากกว่า 60
- มีมาตรฐานคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ตารางมวลคุณภาพแห่งแรงของวัสดุพื้นทั่ง (Base)

ขนาดของตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงมีค่าเป็นร้อยละ			
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.
2"	100	100	-	-
1"	-	75 - 95	100	100
3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100
เบอร์ 4	25 - 55	30 - 60	35 - 65	50 - 85
เบอร์ 10	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70
เบอร์ 40	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45
เบอร์ 200	2 - 8	5 - 20	5 - 15	10 - 25

➤ ส.ก. - ม.ก. - 004 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material)

วัสดุคัดเลือก หมายถึง วัสดุ ลูกรังหรือมวลรวมดิน (Soil Aggregate) ซึ่งนำมาใช้เสริมระหว่างวัสดุคันทางและวัสดุ รองพื้นทั่งหรือตามตำแหน่งชั้นอนุๆ ที่กำหนดไว้ในแบบ

คุณสมบัติ

วัสดุคัดเลือกประเภท ก. ต้องเป็นวัสดุ Soil Aggregate ที่ไม่ใช่ทราย

- ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump Shale) หากไม่หรือวัชพืชอื่น
- ขนาดวัสดุใหญ่ที่สุด ไม่ตอกกว่า 5 เซนติเมตร
- ขนาดวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่นากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก
- ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่นากกว่าร้อยละ 40
- ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่นากกว่าร้อยละ 20
- ค่าการพองตัว (Swelling) ไม่นากกว่าร้อยละ 3
- ค่า CBR จากห้องทดลอง ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบและไม่น้อยกว่าวัสดุคันทาง ณ บริเวณนั้น

วัสดุคัดเลือกประเภท ข. ต้องเป็นวัสดุ Soil Aggregate ทราย หรือวัสดุอื่นใดที่ยอมให้ใช้ได้

- ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump Shale) หากไม่หรือวัชพืชอื่น
- ขนาดวัสดุใหญ่ที่สุด ไม่ตอกกว่า 5 เซนติเมตร
- ขนาดวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่นากกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

4. ค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ 4
5. ถ้าเป็นทราย ขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่าร้อยละ 20 โดยนำหนักความหนาแน่นแห้งสูงสุด (Maximum dry density) ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัมต่อ кубิกเมตร

➤ ส. – ม. - 005 มาตรฐานวัสดุไหหล่ทาง (Shoulder)

วัสดุไหหล่ทาง หมายถึง วัสดุลูกรัง gravels หิน หินคลุก หรือวัสดุที่มีส่วนผสมของวัสดุดังกล่าวแล้วประกอบเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการก่อสร้างไหหล่ทางของถนน

คุณสมบัติ

1. ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump Shale) หากไม่หรือวัชพืชอื่น
2. ขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร
3. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 2/3 ของขนาดตะแกรง เบอร์ 40
4. ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่าร้อยละ 35
5. ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) อุ่رะห่วง 4 – 15
6. ค่าจำนวนส่วนร้อยของความสึกหรอ (Percent of wear) ไม่มากกว่า 60
7. ค่า CBR จากห้องทดลอง ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
8. มีมวลคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 ตารางมวลคละผ่านตะแกรงของวัสดุไหหล่ทาง (Shoulder)

มาตรฐานของตะแกรง มาตรฐาน	นำหนักที่ผ่านตะแกรงมีค่าเป็นร้อยละ				
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.	ชนิด จ.
2"	100	100	-	-	-
1"	-	75 - 95	100	100	-
3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100	100
เบอร์ 4	25 - 55	30 - 60	35 - 65	50 - 85	55 - 100
เบอร์ 10	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70	40 - 100
เบอร์ 40	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45	20 - 50
เบอร์ 200	2 - 8	5 - 20	5 - 15	10 - 25	6 - 20

➤ สศ. - มศ. - 006 มาตรฐานวัสดุกรังชนิดทำผิวจราจร

วัสดุกรังชนิดทำผิวจราจรหมายถึง ลูกรัง หรือ Soil Aggregate ซึ่งนำมาเสริมบนชั้นทางเพื่อใช้เป็นผิวจราจร

คุณสมบัติ

1. ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump Shale) มากกว่า 5% หรือวัชพีชื่อ
2. ขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่โตกว่า 5 เซนติเมตร
3. ขนาดวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่มากกว่า 2/3 ของขนาดตะแกรง เบอร์ 40
4. ค่าจีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่าร้อยละ 35
5. ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) อยู่ระหว่าง 4 – 11
6. ค่าจำนวนส่วนร้อยของความสึกหรอ (Percent of wear) ไม่มากกว่า 60
7. ค่า CBR จากห้องทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ
8. มีมวลคงคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 ตารางมวลคงคละผ่านตะแกรงของวัสดุกรังชนิดทำผิวจราจร

ขนาดของตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงมีค่าเป็นร้อยละ			
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.
2"	-	-	-	-
1"	100	100	100	100
3/8"	50 -85	60 – 100	-	-
เบอร์ 4	25 - 65	50 – 85	55 - 100	70 - 100
เบอร์ 10	25 - 50	40 – 70	40 - 100	55 - 100
เบอร์ 40	15 - 30	25 – 45	25 - 50	30 - 70
เบอร์ 200	8 - 15	8 – 25	8 - 20	8 - 25

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

➤ สศ.-มศ.-007 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

วัสดุชนิดทำผิวจราจรแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ (Surface Treatment) หมายถึง วัสดุหินบดหื่อกรวดย่อยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดนี้

คุณสมบัติ

- ต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น ดิน หรือวัสดุไม่พึงประสงค์ใดๆ
- ต้องแข็งคงทน และมีค่าความลึกหรอ (Percent of wear) ไม่มากกว่าร้อยละ 35
- มีค่าของกราฟลักคลอกของยางแอสฟัลต์ (ทดสอบโดยวิธี Plate Test) ไม่มากกว่าร้อยละ 20
- ต้องไม่มีขีดยาว หรือแน่นมากเกินไป และค่าดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 35
- มีค่าของส่วนที่ไม่คงทน (Loss) เมื่อทดสอบหาค่าความคงทน (Soundness) ของมวลรวมโดยใช้โซเดียมซัลไฟต์ จำนวน 5 รอบแล้วไม่มากกว่าร้อยละ 5
- มีมวลคละผ่านตะแกรงมาตรฐาน (แบบไม่ถัง) แสดงดังตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-5 ตารางมวลคละผ่านตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)	น้ำหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ						
	25.0 มม.	19.0 มม.	12.5 มม.	9.5 มม.	4.75 มม.	2.36 มม.	1.18 มม.
19 (3/4)	100	90 - 100	0 - 30	0 - 8	-	0 - 2	0 - 0.5
12.5(1/2)	-	100	90 - 100	0 - 30	0 - 4	0 - 2	0 - 0.5
9.5(3/8)			100	90 - 100	0 - 30	0 - 8	0 - 2

➤ สศ. – มศ. - 008 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแมคคาดัม (Penetration Macadam)

วัสดุชนิดเม็ดทำผิวทางแมคคาดัม (Penetration Macadam) หมายถึง วัสดุ หรือกรวดย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดนี้

คุณสมบัติ

- สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น

2. ค่าจำนวนส่วนร้อยละของความลึกหรอ (Percent of wear) ไม่มากกว่าร้อยละ 40
3. มีค่าจำนวนส่วนร้อยละของยางแอสฟัลต์ เคลือบผิวไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
4. มีค่าดัชนีความแน่น (Flakiness Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 30
5. มีค่าดัชนีความยาว (Elongation Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 30
6. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ำหนักของวัสดุหินย่อย หรือกรวดย่อยที่หายไปต้องไม่มากกว่าร้อยละ 9
7. กรณีที่ใช้กรวดย่อย ส่วนที่ค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ของกรวดแต่ละขนาด ต้องมีหน้าซี่งถูกโน้มให้แตกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก
8. มีมวลคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ตารางมวลคละผ่านตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ด

สำหรับผิวทางแมกคาดัม (Penetration Macadam)

ขนาดของ ตะแกรง มาตรฐาน ขนาดระบุ	น้ำหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ									
	2 $\frac{1}{2}$ "	2"	1 $\frac{1}{2}$ "	1"	$\frac{3}{4}$ "	$\frac{1}{2}$ "	3/8 "	เบอร์ 4	เบอร์ 8	เบอร์ 16
2 -1"	100	90 - 100	30 - 70	0 - 15	-	0.5	-	-	-	-
1 - 1/2"	-		100	90 - 100	20 - 60	0 - 15	0 - 5	-	-	-
3/4"				100	90 - 100	0 - 30	0 - 8	-	0 - 2	0 - 0.5
3/4"					100	90 - 100	0 - 30	0 - 4	0 - 2	0 - 0.5
3/4"						100	90 - 100	0 - 30	0 - 8	0 - 2

➤ ส.ส.-ม.ส.-009 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete)

วัสดุชนิดเม็ดใช้ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

- วัสดุชนิดเม็ดหิน (Coarse Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดค้างตะแกรง เบอร์ 4 ขึ้นไป ได้แก่วัสดุหินย่อย กรวดย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

- วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 4 ลงมา ได้แก่ วัสดุหินฝุ่น ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 30 ลงมา ได้แก่ วัสดุหินฝุ่น ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ซิลิกาซีเมนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
คุณสมบัติ

วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)

1. สามารถปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
2. ค่าจำนวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (Percent of wear) ไม่มากกว่าร้อยละ 40
3. มีค่าจำนวนส่วนร้อยละของยางแอสฟัลต์ เคลือบผิวไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
4. มีค่าดัชนีความแบน (Flakiness Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 30
5. มีค่าดัชนีความยาว (Elongation Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 30
6. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ำหนักของวัสดุหินย่อย หรือกรวดย่อยที่หายไปต้องไม่มากกว่าร้อยละ 9
7. กรณีที่ใช้กรวดย่อย ส่วนที่ค้างตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 ของกรวดแต่ละขนาดต้อง มีน้ำหนักซึ่งถูกโ螟ให้แตกเป็นสี่เหลี่ยมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก
8. มีมวลคงตัวของวัสดุหินย่อย แต่งดังตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7 ตารางมวลคงตัวของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)

สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete)

วัสดุ	น้ำหนักผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ				
	3/4"	1/2"	3/8"	เบอร์ 4	เบอร์ 8
หินย่อยหรือ กรวดย่อย	100	70 - 90	0 - 60	0 - 20	0 - 5

วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)

1. สามารถปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
2. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ำหนักของวัสดุหินย่อย หรือกรวดย่อยที่หายไปต้องไม่มากกว่าร้อยละ 9
3. มีค่าสมมูลของทราย (Sand Equivalent) มากกว่าร้อยละ 50
4. ขนาดคงตัว แต่งดังตารางที่ 4-8

**ตารางที่ 4-8 ตารางมวลคละฝ่านตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete)**

วัสดุ	น้ำหนักก่อฝ่านตะแกรงเป็นร้อยละ							
	3/4"	เบอร์ 4	เบอร์ 8	เบอร์ 16	เบอร์ 30	เบอร์ 50	เบอร์ 100	เบอร์ 200
หินฝุ่น	100	80 - 100	-	-	-	30 - 50	-	10 - 25
ทรายหยาบ หรือทราย ละเอียด		100	-	-	-	-	-	0 - 15

วัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler)

- สามารถปรุงจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
- ต้องแห้งไม่จันกันเป็นเม็ด
- มีมวลคละฝ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-9

ตารางที่ 4-9 ตารางมวลคละฝ่านตะแกรงของวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler)

สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete)

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ฝ่านตะแกรงเป็นร้อยละ
เบอร์ 30	100
เบอร์ 80	95 – 100
เบอร์ 200	65 – 100

วัสดุชนิดเม็ดหยาบ เม็ดละเอียด และวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) เมื่อผสมกันแล้วต้องมี
มวลคละฝ่านตะแกรงมาตรฐานตามตาราง แสดงดังตารางที่ 4-10

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 4-10 ตารางมวลคละผ่านตะแกรงของวัสดุสมรรถว่าง
วัสดุชนิดเม็ดหยาบ เม็ดละอิยด และวัสดุชนิดละอิยด (Mineral Filler)
สำหรับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt concrete)

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ	
	ชนิด ก. เกรดละอิยด (Fine Grade)	ชนิด ข. เกรดหยาบ (Coarse Grade)
3/4"	100	100
1/2"	80 – 100	75 - 100
3/8"	70 – 90	60 - 85
เบอร์ 4	50 – 70	35 - 55
เบอร์ 8	35 – 50	20 - 35
เบอร์ 30	18 – 29	10 - 22
เบอร์ 50	13 – 23	6 - 16
เบอร์ 100	8 – 16	4 - 12
เบอร์ 200	4 – 10	2 - 8

➤ ส.ก.-ม.ก.-010 มาตรฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟัลต์ชนิดป้มช้า (Slow Curing Cut Back Asphalt) วัสดุยางคัทแบคแอสฟัลต์ชนิดป้มช้า ใช้ทำผิวจราจรซึ่งมีชื่อเรียกตามคุณสมบัติที่กำหนดตามแบบระดับความหนืดทางจลน์ (Kinematic Viscosity Grades) จำนวน 4 เกรด คือ SC - 70, SC - 250, SC - 800 และ SC - 3000

คุณสมบัติ

1. ไม่มีน้ำเกือบปน
2. ไม่เป็นฟอง เมื่อได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่ใช้งาน

การทดสอบคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามตารางที่ 4-11

ตารางที่ 4-11 ตารางแสดงคุณสมบัติของวัสดุยางคัทแบคแอฟฟ์ชันดับเบิลชาร์ (Slow Curing Cut Back Asphalt)

รายการ	ทดสอบ โดยวิธี AASHTO	ทดสอบ โดยวิธี ASTM	กรด			
			SC - 70	SC - 250	SC - 800	SC - 3000
Kinematic Viscosity at 140° F (60°) ,cst F	T201	D2170	70 - 140	250 – 500	800 – 1600	3000 - 6000
Flash Point (Cleveland Open Cup),(C)	T48	D92	150+	175+	200+	225+**
Distillation Test : Total Distillate to 680° (360 C°) % by Volume	T78	D402	(60+)	(79)	(93)	(107)
Kinematic Viscosity of Residue,140F°, (60 C°) Stokes	T201	D2170	10 - 30	4 - 20	2 - 12	5-
Asphalt Residue of 100 Penetration ,%	T56	D243	4 - 70	8 – 100	20 - 160	40 - 350
Ductility of 100 Prntration Residue at 77 F° (25 C°) cm.	T51	D113	50+	60+	70+	80+
Solubility in Trichoroethylene.%	T44	D2024	100+	100+	100+	100+
Water ,%	T55	D95	99.0+	99.0+	99.0+	99.0+
			0.5-***	0.5-	0.5-	0.5-

หมายเหตุ * SC หมายถึง Slow Curing Cut – Back Asphalt

** เครื่องหมาย + ที่อยู่หลังค่าตัวเลขที่ระบุหมายถึงค่าตั้งแต่ตัวเลขที่ระบุขึ้นไป

*** เครื่องหมาย – ที่อยู่หลังค่าตัวเลขที่ระบุหมายถึงค่าตั้งแต่ตัวเลขที่ระบุลงมา

➤ สส. – มส. - 011 มาตรฐานปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างทำผิวจราจรคอนกรีตให้หมายถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่งหรือประเภทสาม

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (ชรรมค่า) ซึ่งใช้กันทั่วไป ได้แก่ ปูนซีเมนต์ตราช้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ปูนซีเมนต์ตราพญานาค เศียรเดียวสีเขียวของบริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด ปูนซีเมนต์ตราเพชรเม็ดเดียวของ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด เป็นต้น
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม (รับกำลังอัดสูง) ซึ่งใช้กันทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์ เอราวัณ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ปูนซีเมนต์ตราสามเพชร ของบริษัทปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด ปูนซีเมนต์ตราพญานาค เศียรเดียวสีแดง ของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด เป็นต้น

คุณสมบัติ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง หรือประเภทสาม ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2517

➤ สต. - มต. - 012 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด (Aggregates) สำหรับผู้จราจรคอนกรีต

วัสดุชนิดเม็ด ใช้ทำผิวจราจรคอนกรีต แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

- วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดคำ้งตะแกรง เบอร์ 4 ขึ้นไป ได้แก่วัสดุหินย่อย gravely ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
- วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดผ่านตะแกรง เบอร์ 4 ลงมา ได้แก่ วัสดุหินฝุ่น ทราย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

วัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)

1. สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เป็นต้น
2. ค่าจำนวนส่วนร้อยละของความสึกหรอ (Percent of wear) ไม่มากกว่าร้อยละ 40
3. เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) โดยใช้สารละลายมาตรฐานโซเดียม ซัลเฟต ตามกรรมวิธีรวม 5 วัյจักร น้ำหนักของวัสดุหินย่อย หรือกรวดย่อยที่หายไป ต้องไม่มากกว่าร้อยละ 12
4. มีค่าจำนวนส่วนร้อยละของการคุดซึมน้ำไม่เกิน 5
5. มีค่าดัชนีความแน่น (Flakiness Index) ไม่มากกว่าร้อยละ 25
6. มีส่วนที่ผ่านตะแกรง เบอร์ 200 ไม่มากกว่าร้อยละ 0.25
7. มีมวลคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-12 ตารางมวลคละผ่านตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดหยาบ (Coarse Aggregates)
สำหรับผู้สำรวจคอนกรีต

ขนาดของตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักกิโลกรัมต่อคิวเมตร				
	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"
2 1/2"	100				
2"	95 - 100	100			
1 1/2"		95 - 100	100		
1"	35 - 70		95 - 100	100	
3/4"		35 - 70		90 - 100	100
1/2"	10 - 30		25 - 60		90 - 100
3/8"		10 - 30		20 - 55	40 - 70
เบอร์ 4	0 - 5	0 - 5	0 - 10	0 - 10	0 - 15
เบอร์ 8	0		0 - 5	0 - 5	0 - 5

วัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)

- เป็นทรัพย์น้ำจืดที่หยาบคายแข็งแกร่ง
- สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น วัชพืช ดินเหนียว เปลือกหอย เส้าถ่าน เป็นต้น
- มีสารอินทรีย์ปะปนอยู่ในทรัพย์ เมื่อทดสอบด้วยสารละลาย Sodium Hydroxide เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ สิ่งสารละลายที่ได้จากการทดสอบต้องอ่อนกว่าสีของกระจะเก็บบนมาตรฐานเบอร์ 3 หรืออ่อนกว่าสารละลาย Potassium Dichromate
- มีค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) อยู่ระหว่าง 2.3 – 3.1
- เมื่อทดสอบการคงตัว (Soundness Test) น้ำหนักของวัสดุหินย่อย หรือกรวดย่อยที่หายไปต้องไม่มากกว่าร้อยละ 10
- มีส่วนที่ผ่านตะแกรง เบอร์ 200 ไม่เกินร้อยละ 3
- มีมวลคละผ่านตะแกรง แสดงดังตารางที่ 4-13

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 4-13 ตารางมวลคละผ่านตะแกรงของวัสดุชนิดเม็ดละเอียด (Fine Aggregates)
สำหรับผิวจราจรคอนกรีต

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักกิโลกรัมเป็นร้อยละ
3/8"	100
เบอร์ 4	95 - 100
เบอร์ 8	80 - 100
เบอร์ 16	50 - 85
เบอร์ 30	25 - 60
เบอร์ 50	10 - 30
เบอร์ 100	2 - 10

➤ สค. – มศ. - 013 มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ทำผิวจราจรคอนกรีต ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กเส้นข้ออ้อม (Deformed Bar)

คุณสมบัติ

1. เหล็กเส้นกลม (Round Bar)

ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2527 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-14

ตารางที่ 4-14 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลม	ความต้าน แรงดึงที่จุดคราก ไม่น้อยกว่า (กก./ตร.ซม.)	ความต้าน แรงดึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า (กก./ตร.ซม.)	ความยืดในช่วง ความยาว 5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์ กลาง ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)	การทดสอบคุณภาพคัดกรองเย็น	
	มุนการคัด (องศา)	เส้นผ่านศูนย์ กลางวงคัด			
SR 24	2400	3900	21	180	1.5 เท่าของเส้น ผ่านศูนย์กลางระบุ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลมแสดงดังตารางที่ 4-15

ตารางที่ 4-15 แสดงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นกลม

ชื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ไม่เกินกว่า (มิลลิเมตร)	มวลต่อเมตร (กิโลกรัม)	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน สำหรับมวลต่อเมตร	
			เฉลี่ย ร้อยละ	แต่ละเส้นร้อยละ
RB 6	6	± 0.4	0.222	± 5.0 ± 10.0
RB 9	9	± 0.4	0.499	± 5.0 ± 10.0
RB 12	12	± 0.4	0.888	± 5.0 ± 10.0
RB 15	15	± 0.4	1.387	± 5.0 ± 10.0
RB 19	19	± 0.5	2.226	± 3.5 ± 6.0
RB 22	22	± 0.5	2.984	± 3.5 ± 6.0
RB 25	25	± 0.5	3.853	± 3.5 ± 6.0
RB 28	28	± 0.6	4.834	± 3.5 ± 6.0
RB 34	34	± 0.6	7.127	± 3.5 ± 6.0

2. เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24-2527 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- คุณสมบัติทางกล แสดงดังตารางที่ 4-16

ตารางที่ 4-16 แสดงคุณสมบัติทางกลของเหล็กข้ออ้อย

สัญลักษณ์	ความต้านแรงดึงที่สุด คราก ไม่น้อยกว่า [*] (กก./ตร.ซม.)	ความต้านแรงดึงสูงสุด ไม่น้อยกว่า [*] (กก./ตร.ซม.)	ความยืดในช่วงความยาว 5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า [*] (ร้อยละ)	การทดสอบด้วยการตัดโค้งเย็บ	
				มุมการตัด (องศา)	เส้นผ่านศูนย์กลางวงเดือน
SD 30	3000	4900	17	180	4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 40	4000	5700	15	180	5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 50	5000	6300	13	90	5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

- เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อมetrของเหล็กข้ออ้อย^๑
แสดงดังตารางที่ 4-17

ตารางที่ 4-17 แสดงเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อมetrของเหล็กข้ออ้อย

ชื่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)	มวลต่อมetr กิโลกรัม	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อมetrของทุกขนาด	
		เฉลี่ยร้อยละ	แต่ละเส้นร้อยละ
DB 10	0.617		
DB 12	0.888		
DB 16	1.578		
DB 20	2.466		
DB 22	2.984	± 3.5	± 6
DB 25	3.853		
DB 28	4.834		
DB 32	6.313		

หมายเหตุ

- ความต้านแรงดึงที่ขุดคราก = YIELD STRESS
ความต้านแรงดึงสูงสุด = MAXIMUM TENSILE STRESS
ความยืด = ELONGATION
การทดสอบด้วยการดัดโค้งเย็บ = CLOD BEND TEST
มุมการดัด = BENDING ANGLE
เส้นผ่านศูนย์กลางวงดัด = DIAMETER OF BENDS
ช่วงความยาว 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง = GAUGE LENGTH

ส่วนที่ 2 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างถนน

➤ สค. – มค. – 014 มาตรฐานงานทางป่า บุคตอ (Clearing and Grubbing)

งานทางป่า บุคตอ หมายถึง การกำจัดต้นไม้ ต่อไม้ พุ่มไม้ เศษไม้ ขยะ วัชพืช และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ต้องการภายในเขตทาง

วิธีการก่อสร้าง

1. การทางป่า ให้ทำภายในบริเวณตลอดเขตทาง และการบุคตอ ให้ทำภายในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างทาง คันทาง คูข้างทาง บ่อ-eye แหล่งวัสดุ และการบุคเพื่อการก่อสร้างงาน โครงสร้าง
2. บริเวณที่จะก่อสร้างคันทาง ให้บุคตอรากรไม้ออกต่ำกว่าระดับดินเดิมตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีที่คันทางสูงกว่าระดับดินเดิมมากกว่า 60 เซนติเมตร ให้ตัดต้นไม้และถอนชนชิดใกล้ระดับดินเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนการบุคเพื่อการก่อสร้างงาน โครงสร้างอื่นๆ ให้บุคตอรากรไม้ออกต่ำกว่าระดับต่ำสุดของแบบโครงสร้างไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
3. บริเวณบ่อ-eye และแหล่งวัสดุ ให้อาตราไม้ รากรไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ต้องการปะปนอยู่ออก จนเห็นว่าไม่มีลิงดังกล่าวปนกับวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง
4. ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่นอกคันทาง หรืออยู่นอกเชิงลาดเดินตัดให้คงไว้ ในกรณีจำเป็นที่จะต้องตัดให้อยู่ในคุลพินิจของผู้ควบคุมงาน สำหรับต้นไม้ที่คงไว้ ก็ต้องเข้าไปในผิวน้ำราstra และสูงจากระดับผิวน้ำราstra ไม่เกิน 6.00 เมตร ให้ตัดกิ่งออกให้เรียบร้อย และให้เหลือโคนกิ่งติดล้ำต้นยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร
5. วัสดุจากการทางป่า บุคตอ ให้นำไปทิ้งตามบริเวณที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร
6. ตลอดระยะเวลาที่ทางป่า บุคตอ ให้ทำด้วยความระมัดระวังในการตัดต้นไม้ไม่ให้เกิดอันตรายและทำความเสียหายแก่ต้นไม้ที่คงไว้
7. หลังจากการทางป่า บุคตอ ให้ปัดเคลียร์ ปรับแต่ง และเก็บเศษวัสดุไปทิ้งนอกเขตทางให้เรียบร้อย

➤ สค. – มค. – 015 มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม (Reshaping and Levelling)

การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม หมายถึง การเกลี่ยปรับระดับของพื้นถนนและไหหลังเดิมให้ได้ระดับ รวมทั้งเอาวัชพืชและสิ่งสกปรกออกให้หมด

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

วัสดุ

วัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเกลี่ยคันทางเดินต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก สถ.-มถ.-004 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบ และรับรองให้ใช้ได้แล้ว

วิธีการก่อสร้าง

1. ให้ใช้รถเกรด หรือเครื่องมืออื่น ปรับ เกลี่ย แต่งพิวน้ำของคันทางเดินตลอดความกว้าง ของคันทาง รวมทั้งไฟล์ทางทั้งสองข้างด้วย
2. ให้เก็บวัชพืช และสิ่งสกปรกบนคันทางเดินออกให้หมด
3. ตอนใดที่สูง ให้ปัดออกให้ได้ระดับ และตอนใดเป็นหลุม บ่อ หรือแอ่ง ให้ทำการขุดแต่ง แล้วใช้วัสดุคัดเลือกลงบนคันทางเกลี่ยเป็นชั้นๆ ให้สม่ำเสมอตลอดพื้นที่พร้อมน้ำแล้วทำการบดอัดแน่น โดยให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Density
4. การตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พิวนของคันทางเดินต้องเรียบร้อย สม่ำเสมอ ได้ระดับ สะอาด และไม่มีแอ่ง หลุม บ่อ

➤ สถ. – มถ. – 016 มาตรฐานงานดินกอนคันทาง (Ebankment)

ดินกอนทาง หมายถึง การถอนและการบดอัดวัสดุที่ได้มาจากการดินเดิม บ่อขึ้น หรือแหล่งวัสดุที่ทางซึ่งนำมาใช้ทำคันทาง

วัสดุ

วัสดุที่ใช้ในงานดินกอนคันทางต้องเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 001 วัสดุ ดินคันทาง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและรับรองให้ใช้ได้แล้ว

วิธีการก่อสร้าง

1. ก่อนถอนคันทาง ถ้ามีหลุม แอ่ง หรือโพรงที่เกิดขึ้นจากการถางป่า ขุดตอ ต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมกับ แล้วกระหุงให้แน่นสม่ำเสมอเสียก่อน
2. การถอนคันทาง จะต้องถอนให้ได้แนวระดับลาด และขนาดตามที่แบบกำหนด
3. การถอนคันทางให้ถอนเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งๆ หนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ทุกชั้นต้องบด อัดแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Density
4. วัสดุที่จะทำการบดอัดแต่ละชั้น ต้องนำมาผสมให้เข้ากันก่อน แล้วพร้อมนำตามจำนวนที่ ต้องการใช้รถเกรดปัดเกลี่ยให้วัสดุมีความชื้นสม่ำเสมอ ก่อนทำการบดอัดแน่น

5. ในกรณีที่จะขยายคันทางเดิน ให้ตัดลาดคันทางเดิมเป็นแบบขั้นบันได จากตีนเขิงลาดถึงขอบไหหลัง วัสดุที่ตัดนี้ให้เกลี่ยแผ่นในแนวราบสม่ำเสมอเป็นชั้นๆ ชั้นหนึ่งหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร ทุกชั้นต้องบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Density
6. วัสดุที่ใช้ทำคันทางที่อยู่ติดกับท่อ หรือสะพาน ไม่สามารถอัดด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้ให้ใช้เครื่องมือดัดอัดขนาดเล็กทำการบดอัดได้ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
7. กรณีที่ในแบบไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถ้าต้องการจะลดดินให้สูงขึ้นอีกจากระดับเดิม ให้ถอนดินสูงขึ้นได้อีก ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และจะต้องคราดໄอดิภาระเดิมให้ลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แล้วทำการบดอัดรวมไปกับชั้นใหม่ที่ถอนของวัสดุคันทางนั้น ความหนาของชั้นที่คราดໄอดิภาระรวมกับวัสดุคันทาง จะต้องมีความหนาไม่เกิน 20 เซนติเมตร เมื่อทำการบดอัดแน่นตามมาตรฐานแล้ว

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance)

1. ทุกจุดของดินคันทางที่บดอัดแน่นกับระดับที่ต้องการและปรับแต่งได้รูปร่างตามแบบ แล้วระดับช่วง 3.00 เมตร ตามแนวนานา กับศูนย์กลางต่างกัน ได้ไม่เกิน 1.00 เซนติเมตร
2. ระดับก่อสร้าง มีระดับแตกต่างไปจากระดับที่กำหนดไว้ในแบบ ได้ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร

➤ สก.- มส. - 017 มาตรฐานงานดินตัดคันทาง (Roadway Excavation)

ดินตัดคันทาง หมายถึง การบุดตัดวัสดุที่อยู่ในเขตทาง ซึ่งได้จากการนำวัสดุที่บุดแล้วไปใช้งานก่อสร้างคันทาง ตอบแต่งคันทาง และนำวัสดุที่ไม่ต้องการซึ่งบุดตัดแล้วไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมงานตัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

งานตัดชนิดที่ไม่ระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การบุดตัดวัสดุชนิดใดๆ ก็ได้เพื่อการก่อสร้างคันทาง ตอบแต่งคันทาง นำวัสดุที่ไม่ต้องการไปทิ้ง และเพื่อการวางอาคารระเบียงน้ำ

งานตัดชนิดที่ระบุประเภทของวัสดุ ซึ่งหมายถึง การบุดตัดคันทางที่ระบุประเภทของวัสดุที่จะต้องบุดตัด โดยระบุตามชนิดและเครื่องจักรที่ใช้

วัสดุ

หมายถึง วัสดุที่จะต้องบุดตัดตามงานตัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัสดุที่ไม่ได้ระบุประเภท ให้หมายถึงวัสดุใดๆ ก็ได้ที่ต้องบุดตัด
2. วัสดุที่ระบุประเภท ให้หมายถึงวัสดุที่จะบุดตัดต่อไปนี้
 - 2.1 ดินและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเว้นหินผุและหินแม็ง
 - 2.2 หินผุและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเว้นดิน และหินแม็ง

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

- 2.3 หินแข็งและวัสดุคันทางอื่นทั้งหมด ยกเว้นดิน และหินผุ การขุดตัดวัสดุที่ระบุ ประเภท ให้ขึ้นอยู่กับคุลพินิจของผู้ควบคุมงานว่าควรจะใช้เครื่องจักรชนิดใดที่เหมาะสม
3. วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการขุดตัด ให้หมายถึงวัสดุดังต่อไปนี้
- 3.1 ดินที่มีปริมาณอินทรีย์สารสูง หินที่เกิดจากการทับถมเน่าเปื่อยของซากพืชต่างๆ ซึ่งมีรากไม้ หญ้า และพวงผักต่างๆ
- 3.2 ดินอ่อน ดินไม่มีเสลียรภาพของตัวเอง มีความชื้นสูงเมื่อเปียก และแห้งมากเกินไป เมื่อไม่มีความชื้น ซึ่งทั้งนี้จะต้องอยู่ในคุลพินิจของผู้ควบคุมว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

วิธีการก่อสร้าง

- การขุดตัดวัสดุที่อยู่ในเขตทาง ถ้าวิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมควรจะนำไปใช้ในงานดินคันทาง ให้นำไปทดสอบคุณสมบัติ ถ้ามีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ของวัสดุคันทางให้นำไปใช้ทำคันทางได้
- สำหรับวัสดุที่บุกตัดออกมากแล้ว ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าเป็นวัสดุที่ไม่เหมาะสม ที่จะนำไปใช้งาน ให้นำไปทิ้งในที่เห็นสมควร และนำวัสดุที่เหมาะสมมาสู่แทน
- วัสดุที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการขุดตัด ห้ามทำการขุดตัดโดยเด็ดขาด
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance)

ระดับของงานดินตัดคันทางที่ปรับแต่งให้ได้รูปลักษณะตามแบบแล้วเมื่อใช้ไม้บรรทัดวัดสอบ ระยะ 3.00 เมตร ตามแนวนานกับแนวศูนย์กลางของถนน ระดับหลังตัดคันทางในระยะ 3.00 เมตร ให้ต่างกันได้ไม่เกิน 1 เซนติเมตร และยอมให้คลาดจากระดับที่กำหนดไว้ในแบบได้ ± 1.5 เซนติเมตร

➤ สถ. – มถ. - 018 มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง (Subbase)

งานชั้นรองพื้นทาง หมายถึง การก่อสร้างชั้นรองพื้นทางโดยถอนและบดอัดวัสดุรองพื้นทางให้ได้รูปทรงและระดับตามแบบก่อสร้าง

วัสดุ

วัสดุที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 002 วัสดุรองพื้นทาง

วิธีการก่อสร้าง

1. ในกรณีที่กันทางเป็นถนนเดิมที่มีผิวราชางเป็นผิวรองพื้นทางหรือกันทาง
 - 1.1 ถนนเดิมซึ่งมีผิวราชาง เป็นผิวรองพื้นทางหรือกันทางที่ไม่ได้แนวและระดับต้องตามแต่ให้ได้แนวและระดับตามรูปแบบที่กำหนด
 - 1.2 ถนนเดิมซึ่งมีผิวราชางเป็นชั้นรองพื้นทางหรือกันทาง บริเวณใดซึ่งมีคินชั้นล่างอ่อน (Soft Spot) ต้องขุดออกแล้วนำวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตรงตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือกมาทดเป็นชั้นๆ ให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Standard Proctor Densities
 - 1.3 การเสริมบริเวณใดที่ทำให้ชั้นรองพื้นทางที่เสริมใหม่มีความหนาน้อยกว่า 10 เซนติเมตร ต้องขุดคุยกับวัสดุชั้นรองพื้นทางเดิมช่วงนั้นออกไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วผสมกับกากเคล้ากับวัสดุชั้นรองพื้นทางใหม่ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จึงจะทำการบดอัดให้แน่นและได้ระดับตามแบบ
2. วัสดุที่หลุดร่องไม่คงทนหรือที่มีคุณภาพเลว บนถนนเดิมซึ่งมีผิวราชางเป็นชั้นรองพื้นทางหรือบนกันทางใหม่ ต้องกดออกให้หมด
3. หลุมบ่อต่างๆ บนถนนเดิมซึ่งมีผิวราชางเป็นชั้นรองพื้นทางหรือบนกันทางใหม่จะต้องกลบและบดอัดให้แน่นด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก
4. เมื่อได้ตบแต่งถนนเดิมที่มีผิวราชางเป็นชั้นรองพื้นทางหรือกันทางใหม่เรียบร้อยแล้ว จะต้องมีผิวหน้าเรียบแน่นสม่ำเสมอ มีระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance)

ระดับหลังชั้นรองพื้นทางที่บดอัดแน่นแล้วทุกจุด ย่อมให้สูงหรือต่ำกว่าระดับตามแบบ ก่อสร้างได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร หากช่วงใดตอนใดที่มีระดับผิดไปจากนี้ ให้ตัดส่วนที่เกินออกหรือขุดคุยก (Scarify) ออกหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และทำการบดอัดใหม่ให้แน่นและได้ระดับสม่ำเสมอตามแบบ

➤ สถ. – นถ. - 019 มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง (Base)

งานชั้นพื้นทาง หมายถึง การก่อสร้างชั้นพื้นทางโดยการกลมและบดอัดวัสดุพื้นทางให้ได้รูปร่างและระดับตามแบบก่อสร้าง

วัสดุ

วัสดุที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตรงตามมาตรฐาน สถ. – นถ. – 003 วัสดุพื้นทาง

วิธีการก่อสร้าง

1. ต้องตรวจสอบระดับและความเรียบร้อยต่างๆ ของชั้นรองพื้นทางหรือคันทางให้ถูกต้องก่อน
2. ถ้าแบบกำหนดความหนาชั้นรองพื้นทางมากกว่า 15 เซนติเมตร ให้แบ่งทำเป็น 2 ชั้น หนาชั้นละเท่าๆ กัน โดยประมาณ
3. นำวัสดุพื้นทางลงบนชั้นรองพื้นทางแล้วพ่นน้ำ (Spray) ผสมคลุกเคล้าโดยให้มีความชื้นสม่ำเสมอและไกล์เคียงกับ Optimum Moisture Content จึงเกลี่ยแผ่แล้วบดอัดทันทีด้วยรถบดล้อยางหรือเครื่องจักรกลบดอัดที่เหมาะสมให้มีความแน่นสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Modified Proctor Density
4. ในระหว่างการบดอัดให้มีการเกลี่ยแต่งเพื่อช่วยให้ผิวน้ำเรียบปราศจากหลุบบ่อและวัสดุหลวมๆ และเพื่อให้ผิวน้ำราบรื่นสม่ำเสมอ ให้บดอัดตามแต่งชั้นสุดท้ายด้วยรถบดล้อเหล็ก
5. บริเวณใดหรือช่วงใดพบว่าวัสดุพื้นทางเกิดการแยกตัว (Segregation) จากการเกลี่ยแผ่บดอัดจะต้องขุดคุย (Scarify) ออกและผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใหม่ หากมีความชื้นลดลงให้พ่นน้ำเพิ่มเติมหากวัสดุพื้นทางที่ขุดคุยทำการผสมคลุกเคล้าใหม่นั้นตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดจะต้องขันวัสดุนั้นออกและนำวัสดุที่มีคุณสมบัติถูกต้องมาใส่แทน
6. ในระหว่างก่อสร้างหากมีน้ำขังหรือเกิดมีฝนตกหรือมีน้ำในพื้นทางมากกว่าปริมาณที่กำหนดเพื่อการบดอัด จนเป็นเหตุให้ชั้นรองพื้นทางเสียหาย ต้องรื้อพื้นทางออกและทำการตอบแต่งบดอัดชั้นรองพื้นทางใหม่ให้ถูกต้อง
7. เมื่อทำการก่อสร้างพื้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีหน้าเรียบสม่ำเสมอในระดับถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Tolerance)

เมื่อวัดสอบด้วยไม้บรรทัดข้างตรง (Straight Edge) 3.00 เมตร กับผิวน้ำของพื้นทางในทิศทางนานกับแนวสูญญักษ์ทางทาง ระดับต่างกันต้องไม่เกิน 1.25 เซนติเมตร หากเกินกว่าที่กำหนดนี้ต้องปรับระดับโดยวิธีเสริมพื้นทางที่ต่ำและปัดพื้นทางที่สูงออก บดอัดให้แน่นแล้วเกลี่ยแต่งจนได้ระดับที่กำหนด

➤ สอ.-มอ.-020 มาตรฐานงานไอล์ทาง (Shoulder)

งานไอล์ทาง หมายถึง การก่อสร้างไอล์ทางหลังจากการก่อสร้างชั้นรองพื้นทางเสร็จแล้ว โดยทำการคอมเสริมและบดอัดวัสดุไอล์ทางตามแนวบริเวณที่จะทำไอล์ทางบนขอบชั้นรองพื้นทางขึ้นมาจนได้ระดับตามรูปแบบก่อสร้าง

วัสดุ

วัสดุที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน สค. – มค. – 005
วัสดุให้ล่าง

วิธีการก่อสร้าง

1. วัสดุที่นำมาใช้จะต้องพสมน้ำและกลุกเคลือบเรียบร้อยแล้วจาก Stockpile โดยให้มีความชื้นสม่ำเสมอใกล้เคียงกับความชื้นที่ Optimum Moisture Content และนำมาเกลี่ยลงแต่งบดอัดทันที ถ้านำวัสดุที่จะใช้มาทำการพสมกลุกเคลือบกันนานชั่นรองพื้นทางส่วนที่จะทำให้ล่าง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องมีไฟฟ์โกรงสร้างทางส่วนอื่นเสียหาย หากเกิดความเสียหายขึ้นจะต้องทำการแก้ไขส่วนนั้นๆ ให้เรียบร้อย
2. ให้นำวัสดุให้ล่างที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาเกลี่ยแผ่นด้วยเป็นชั้นๆ หนาชั้นละไม่เกิน 15 เซนติเมตร และแต่ละชั้นให้มีความแน่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 Modified Proctor Density
3. เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วต้องมีผิวน้ำเรียบและความสม่ำเสมอต่อติดแนว โดยเฉพาะที่รอยต่อระหว่างพื้นทางกับให้ล่าง
4. กรณีก่อสร้างไม่ควรก่อสร้างให้ล่างก่อนทำพื้นทาง เพราะจะทำให้ชั่นรองพื้นทางเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำขังบนชั่นรองพื้นทาง

➤ สค. – มค. - 021 มาตรฐานงานไพร์มโคท (Prime Coat)

งาน Prime Coat หมายถึง การราดยางและฟล็อกต์ลงบนพื้นทางที่ได้ตบแต่งและเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้วัสดุผิวน้ำของพื้นทางเกาะยึดได้ดี และช่วยป้องกันน้ำมิให้ไหลซึมเข้าไปในพื้นทางได้ด้วย

วัสดุ

แอลฟล็อกเทียนท์ที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตามมาตรฐานแอลฟล็อกต์แต่ละประเภทและเกรด ดังนี้

Cut Back RC 70-250

MC 30-250

SC 70

Asphalt Emulsions

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 4-18 ตารางอุณหภูมิของแอสฟัลต์ที่ใช้รำดในงานไพร์มโคท (Prime Coat)

ชนิดของแอสฟัลต์	อุณหภูมิ	
	C °	F °
RC – 70	50 - 90	120 – 190
RC – 250	75 - 110	165 – 230
MC – 30	30 - 70	85 – 155
MC – 70	50 - 90	120 – 190
MC – 250	75 - 110	165 – 230
SC – 70	50 - 90	120 – 190

ปริมาณยางแอสฟัลต์ที่ใช้ประมาณ 0.8-1.4 ลิตร ต่อตารางเมตร จำนวนยางที่รำดจะมีปริมาณเท่าไรขึ้นอยู่กับลักษณะพิเศษของพื้นทาง ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพของผู้ควบคุมงาน

สูตรการคำนวณปริมาณยางแอสฟัลต์ที่ใช้ทำ Prime Coat

$$\text{Prime Coat} = \frac{P}{R} \left(1 - \frac{\gamma}{G} \right) \text{ ลิตรต่อตารางเมตร}$$

เมื่อ P = ความถูกที่จะให้ยางแอสฟัลต์ซึ่งลงไปเป็นมิลลิเมตร

R = ค่าของ Residual Asphalt

γ = ความแน่นแห้งสูงสุด (Maximum Dry Density) เป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของวัสดุพื้นทาง Modified Proctor

G = ค่าความถ่วงจำเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นทาง

ค่า P ขึ้นอยู่กับความพรุน (Porosity) ของวัสดุพื้นทาง ชนิดและเกรดของยางแอสฟัลต์ที่ใช้รำด สำหรับค่า P แนะนำให้ใช้เท่ากับ 4.5 มิลลิเมตร แทนค่าในสูตรข้างบนคำนวณอัตรายางแอสฟัลต์ที่จะใช้รำด และทดลองรำดยางแอสฟัลต์ตามปริมาณที่คำนวณได้ ถ้าเห็นว่ามีปริมาณยางแอสฟัลต์มากหรือน้อยไปยังไม่พอเหมาะสมให้เปลี่ยนค่า P ใหม่หรือเปลี่ยนชนิดและเกรดของยางแอสฟัลต์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ค่าอัตรายางแอสฟัลต์เมื่อใช้รำดแล้วมีปริมาณที่พอเหมาะสมต่อไป

ค่า R ให้ใช้ตามตารางดังนี้

ชนิดและเกรดของยางแอสฟัลต์ R

MC – 30 0.62

MC – 70 0.73

SC – 70 0.80

SS – K 0.75

ค่า G ให้คำนวณจากสูตร

$$G = \frac{\frac{P_1 + P_2}{P_1}}{\frac{P_1 + P_2}{G_1} + \frac{P_1 + P_2}{G_2}} \quad \text{หรือเท่ากับ} \quad \frac{\frac{100}{P_1 + P_2}}{\frac{100}{G_1} + \frac{100}{G_2}}$$

เมื่อ P_1 = คือส่วนของวัสดุพื้นท่างที่ค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
(4.75 มิลลิเมตร) เป็นร้อยละ

P_2 = คือส่วนของวัสดุพื้นท่างที่ผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4
(4.75 มิลลิเมตร) เป็นร้อยละ

G_1 = ความถ่วงจำเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นท่างชนิดหยาบซึ่งค้างอยู่บน
ตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร)

G_2 = ความถ่วงจำเพาะแบบ Bulk ของวัสดุพื้นท่างชนิดหยาบซึ่งผ่าน
ตะแกรงมาตรฐาน เบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร)

รายละเอียด ถ้ามีความจำเป็นที่จะทับหน้า Prime Coat รายที่ใช้จะต้องมีส่วนละเอียดผ่าน
ตะแกรง เบอร์ 4 ซึ่งไม่มีญ้ำหรือวัสดุอื่นเจือปน และต้องได้รับการยินยอมอนุญาตให้สักตรัยได้จากผู้
ควบคุมงานเสียก่อน

วิธีการก่อสร้าง

1. การทำ Prime Coat ด้วยขาง Cut Back

1.1 พื้นท่างที่จะ Prime Coat ผิวน้ำจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและหินที่หลุดหรือ
วัสดุอื่นใด โดยการกว้างและเป่าเศษวัสดุออกด้วยเครื่องจักร หรือวิธีอื่นที่ผู้ควบคุม
งานเห็นสมควร

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

- 1.2 ถ้าพิจหน้าของพื้นทางแห้งและมีฝุ่นเกาๆ ให้พรมน้ำ (Spray) บางๆ เล็กน้อยก่อนราดยาง (Prime)
- 1.3 เครื่องพ่นยางและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ Prime Coat ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อความคุณอัตราส่วนจำนวนยางที่ราดบนพื้นทางให้สม่ำเสมอ
- 1.4 การราดยางควรระดูให้เต็มความกว้างของถนน หากจำเป็นจะราดยางทีละครึ่งของความกว้าง หรือทีละช่องทางวิ่งก็ได้
- 1.5 บริเวณรอยต่อ ควรราดยางอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละครึ่งต้องมีอัตราส่วนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรอยต่อตามขวางที่ร้าดโดยวิธีการใช้หัวพ่นยาง (Spray Bar) ที่ติดกับรถวิ่ง ควรราดโดยใช้กระดาษแข็งหรือวัสดุที่ไม่ดุดชึม กว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ปิดผิวยางที่ร้าดไปแล้ว
- 1.6 หลังจากราดยางแล้วให้ทิ้งบ่ม (Curing) ยางไว้ 24-48 ชั่วโมง ไม่นานกว่าให้ยาดยานวิงผ่านเข้าไปในบริเวณที่ร้าดไว้เป็นอันขาด หลังจากพ้นกำหนดเวลาแล้ว ถ้าจะอนุญาตให้ยาดยานวิงผ่าน ต้องดูว่ามียางส่วนเกินเหลือปรากฏอยู่หรือไม่ หากมีให้ใช้รายละเอียดสำคัญบางส่วนที่เกินให้แห้ง

ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เช่น ทางเข้าบ้านหรือทางแยกที่มียาดยานผ่านการทำ Prime Coat ธรรมชาดโดยทั่วไปในสภาพอากาศแจ่มใสปราศจากฝน พื้นทางแห้งหรือวัสดุพื้นทางมีความชื้น (Moisture Content) ไม่เกินร้อยละ 5 ให้ใช้ยาง Cut Back และชนิดยาง Cut Back ที่ใช้ให้พิจารณาตามลักษณะของสภาพพื้นทาง ความแน่น เวลาและการจราจรของเส้นทางนั้นๆ ส่วนพื้นทางที่มีความชื้นสูง เปยก (ไม่แห้ง) สภาพอากาศไม่ดี หรือมีลักษณะความจำเป็นร่ำถ่วง อนุญาตให้ใช้ยาง Asphalt Emulsions ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเลี้ยงก่อน

2. การทำ Prime Coat ด้วยยาง Asphalt Emulsions

- 2.1 พื้นทางที่จะ Prime Coat ผิวน้ำจะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นหรือหินที่หลุดหรือวัสดุอื่นๆ ใดและผู้ควบคุมงานตรวจสอบเห็นชอบแล้ว
- 2.2 ถ้าพิจหน้าของพื้นทางแห้งต้องพรมน้ำให้เปยกชื้นเลี้ยงก่อน
- 2.3 เครื่องพ่นยางและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ Prime Coat ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อความคุณอัตราจำนวนยางที่ราดบนพื้นผิวยางได้สม่ำเสมอ
- 2.4 เมื่อราดยาง (Prime) แล้วต้องทิ้งไว้จนกว่า Asphalt จะแยกตัวออกเลี้ยงก่อนจึงทำชั้นผิวยางได้ การแยกตัวของ Emulsified Asphalt คือส่วนผสมของน้ำที่อยู่ใน

Emulsions ระหว่างออกไปจะสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของ Emulsion ซึ่งปกติมีสีน้ำตาลเข้มเป็นสีดำของ Asphalt การแยกตัวนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดของ Emulsion Asphalt ในอุณหภูมิปกติ จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

- 2.5 เมื่อ Asphalt แยกตัวแล้ว ถ้ายังไม่สามารถทำผิวทางได้ทันที มีความจำเป็นต้องเปิดให้ยาดยานวิ่งบนชั้น Prime Coat ให้ใช้รายละเอียดсадปิดหน้าได้
- 2.6 ห้ามราดยาง (Prime Coat) ในขณะที่มีฝนตกเป็นอันขาด และเมื่อราดยาง (Prime) แล้ว ใหม่ๆ ก่อนที่ Emulsion จะแตกตัว ถ้ามีฝนตกมากน้ำฝนจะชะบ้างส่วนของ Emulsion บนผิวหน้าออกไปจะต้องทำการรัด Emulsion เพิ่มเติมในส่วนนั้นใหม่

ข้อควรระวัง

1. ยาง Cut Back Asphalt เป็นยางชนิดติดไฟได้ง่ายมาก ดังนั้นในขณะต้มยางหรือขณะทำการราดยางจะต้องระมัดระวังมิให้เปลวไฟจากภายนอกมาถูกยางได้
2. ยาง Emulsified Asphalt เป็น Asphalt ที่แตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ กระจายอยู่ในสารละลายซึ่งประกอบด้วยน้ำ อิมัลซิไฟอิงเอเจนต์ (Emulsifying Agent) และอื่นๆ ผสมให้เข้าเป็นเนื้อดียวกันมีลักษณะง่ายต่อการแยกตัวจึงต้องระมัดระวัง ดังนี้
 - 2.1 การขนส่งต้องกระทำด้วยความระมัดระวังมิให้ถังบรรจุ Emulsion ได้รับการกระแทกกระเทือนอย่างรุนแรงมาก เพราะอาจจะทำให้เกิดการแยกตัวขึ้น
 - 2.2 Emulsion ชนิดบรรจุถัง ถ้าเก็บไว้นานๆ จะต้องกลึงถังไปมาทุกค้านหลาຍๆ ครั้ง เป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อให้ Emulsion มีลักษณะเหลวเป็นเนื้อดียวกันทั่วทั้งถัง
 - 2.3 เมื่อเปิดถังบรรจุ Emulsion ออกใช้ ควรใช้ให้หมดถังหรือต้องปิดฝาให้แน่น มิฉะนั้นนำในส่วนผสม Emulsion จะระยะทำให้ Asphalt เกิดการแยกตัวและหมดคุณภาพ
 - 2.4 ทุกครั้งที่บรรจุ Emulsion ลงในรถราดยางหรือเครื่องพ่นยาง ควรใช้ให้หมดแล้วใช้น้ำสะอาดล้างให้สะอาด โดยเฉพาะที่ Spray Bar เพราะถ้าไม่ล้างออกทันที Asphalt จะแยกตัวเกาะติดแน่น ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป และป้องกันการกัดกร่อนของกรดใน Emulsion
 - 2.5 Emulsion ต้องเหลวมิเนื้อดียวกันและมีสีน้ำตาลเข้ม ถ้าหากมีลักษณะเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นให้ใช้ไม้พายกวนผสมให้เข้าเป็นเนื้อดียวกัน จึงจะนำไปใช้ได้ ถ้าหากกวน

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ผสมแล้ว Emulsion ไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่า Emulsion นั้น เสื่อมคุณภาพ ห้ามนำไปใช้เป็นอันขาด

➤ สด.- มถ.- 022 มาตรฐานงานพิภาระแบบเชอร์เฟชทรีตเม้นต์ (Surface Treatment)

งานพิภาระแบบเชอร์เฟชทรีตเม้นต์ หมายถึง การก่อสร้างพิภาระ หรือพิภาระที่ใช้การรากแอสฟัลต์และเกลี่ยวัสดุที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นบนชั้นพื้นที่ที่ได้รากแอสฟัลต์ ไพร์ม โคท (Prime Coat) แล้ว หรือบนพื้นที่อื่นใดที่ได้เตรียมไว้แล้ว

วัสดุ

1. วัสดุยางแอสฟัลต์ ที่ใช้ต้องเป็นประเภทและชนิด ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

1.1 แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) AC 60-70, AC 80-100 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 851 มาตรฐานแอสฟัลต์ซีเมนต์ สำหรับงานทาง

1.2 คัทแบคแอสฟัลต์ชนิดบ่มเร็ว (Rapid Curing Cut Back Asphalt) RC – 800, RC -3000 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 865 : มาตรฐานคัทแบคแอสฟัลต์

1.3 แคตอิโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น (Cationic Asphalt Emulsion) CRS – 1, CRS – 2 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 371 : มาตรฐานแคตอิโอนิก แอสฟัลต์อิมัลชั่น สำหรับถนน

อุณหภูมิที่ใช้รากแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วให้เป็นตามตารางที่ 4-19

ตารางที่ 4-19 ตารางช่วงอุณหภูมิของแอสฟัลต์ที่ใช้รากใน

งานพิภาระแบบเชอร์เฟชทรีตเม้นต์ (Surface Treatment)

ชนิดของแอสฟัลต์	อุณหภูมิ	
	C °	F °
AC 60 – 70	145 – 175	295 - 345
AC 80 – 100	145 – 175	285 - 345
RC 3000	120 - 160	250 - 310
RC 800	100 – 120	210 - 250
CRS – 1	40 – 65	100 - 150
CRS – 2	50 – 85	125 - 185

- 1.4 แօสฟีลต์ชนิดอื่นๆ หรือ แօสฟีลต์ที่ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารใดๆ นอกเหนือจากนี้ ต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ที่นี่ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพ และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ จากหน่วยงานรับรองของราชการ หรือสถาบันการศึกษาที่ราชการยอมรับ
- 1.5 กรณีที่ทางมีความลาดชันมาก หรือมีปัญหาแօสฟีลต์หลักก่อนลงหินบ่อย ผู้ควบคุมงานอาจห้ามใช้แօสฟีลต์อีกชั้น หรือตัดแบนแօสฟีลต์ชนิดนั้นๆ
- 1.6 กรณีที่มีปริมาณจาระมาก หรือไม่สามารถปิดการจาระได้นาน ผู้ควบคุมงานอาจกำหนดให้ใช้เฉพาะแօสฟีลต์ซีเมนต์เท่านั้น
- 1.7 กรณีที่อุณหภูมิของพิวทางต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ห้ามใช้แօสฟีลต์ซีเมนต์ หากมีความจำเป็นต้องใช้จะต้องใช้คำน้ำมัน (Cutter) ผสม และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ปริมาณของน้ำมันที่ใช้ให้เป็นตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แต่ไม่มากกว่าค่าที่แสดงไว้ในตารางที่ 4-20

ตารางที่ 4-20 แสดงปริมาณน้ำมัน (CUTTER) ที่ใช้ผสมสำหรับงานผิวจาระแบบเชอร์เฟชทรีทเม้นต์ (Surface Treatment)

หินบ่อย ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ผสม ร้อยละ โดยปริมาณของแօสฟีลต์ซีเมนต์ที่ 15 °C
19.0 (3/4")	ไม่เกิน 2
12.5 (1/2")	ไม่เกิน 4
9.5 (3/8")	ไม่เกิน 4

การผสมน้ำมันลงในแօสฟีลต์ซีเมนต์นั้น ในการปฏิบัติการภาคสนาม ต้องให้ความร้อนแօสฟีลต์ซีเมนต์ที่อุณหภูมิระหว่าง 160-185 องศาเซลเซียส จากนั้นใช้เครื่องสูบ (Pump) สูบน้ำมันจากถังเก็บน้ำมันไปใส่ในถังบรรจุแօสฟีลต์ของเครื่องพ่นแօสฟีลต์ ตามปริมาณที่ได้คำนวณไว้ แล้วให้เวียนส่วนผสมแօสฟีลต์ซีเมนต์กับน้ำมันในถังบรรจุแօสฟีลต์ประมาณ 20 นาที จึงนำไปใช้รัด

ในระหว่างที่สูบน้ำมันเติมลงในถังบรรจุแօสฟีลต์ของเครื่องพ่นแօสฟีลต์ เพื่อผสมกับแօสฟีลต์ซีเมนต์นั้นต้องระมัดระวังไม่ให้มีประกายไฟเกิดขึ้น เช่น การจุดไฟ การสูบบุหรี่ หรือการใช้เตาไฟภายนอกรัศมี 15 เมตรจากเครื่องพ่นแօสฟีลต์ เพราะระหว่างการผสมนี้ จะมีไออกไซเดทของน้ำมัน และแօสฟีลต์ซีเมนต์ซึ่งติดไฟได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ที่มีการสัมภាបายในในบริเวณดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดประกายไฟที่สามารถจุดไออกไซเดทของน้ำมันให้ลุกเป็นไฟได้

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

2. พินย่อຍ

พินຍօຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມ ສດ. – ມຄ. – 007 : ມາතຮຽນວັສດຸຈົນດຳທັບພິວຈະຈາກແບບ
ເຊອຣີເຟຟຣີຕົມເນດ໌

3. ສາຮເຄລືອບພິວຫິນຍ່ອຍ (Pre- Coating Material)

ສາຮທີ່ໃຊ້ເຄລືອບພິວຫິນຍ່ອຍ ຈາກເປັນນໍ້າມັນກຳດຫຼືອນໍ້າມັນດີເຊລ ຜຶ່ງເປັນເກຣດທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໄປ
ຫຼືສາຮອື່ນໄດ້ທີ່ອັນດີກົດປົກກອງສ່ວນທົ່ວໄປກົດຕົ້ນຕຽບສອບແລ້ວແລະອນຸໝາຕໃຫ້ໃຊ້ໄດ້

4. ສາຮພມແອສຟິລົດ (Additive)

ສາຮພມແອສຟິລົດທີ່ນໍາມາໃຊ້ຕ້ອງເປັນຂົດທີ່ອັນດີກົດປົກກອງສ່ວນທົ່ວໄປກົດຕົ້ນ ຕຽບສອບແລ້ວ
ແລະອນຸໝາຕໃຫ້ໃຊ້ໄດ້

5. ກາຮເລືອກໃຊ້ຂໍານາດຂອງພິນຍ່ອຍ

5.1 ພິວທາງແບບເຊອຣີເຟຟຣີຕົມເນດ໌ຂັ້ນເດືຍ (Single Surface Treatment)

ໃຫ້ໃຊ້ຂໍານາດ 12.5 ມິລືມິຕຣ (1/2 ນິວ)

5.2 ພິວທາງແບບເຊອຣີເຟຟຣີຕົມເນດ໌ສອງຂັ້ນ (Double Surface Treatment)

ຂັ້ນທີ່ທີ່ນິ່ງ ໃຫ້ໃຊ້ຂໍານາດ 19.0 ມິລືມິຕຣ (3/4 ນິວ)

ຂັ້ນທີ່ສອງ ໃຫ້ໃຊ້ຂໍານາດ 9.5 ມິລືມິຕຣ (3/8 ນິວ)

5.3 ພິວໄທລ່າທາງແບບເຊອຣີເຟຟຣີຕົມເນດ໌ຂັ້ນເດືຍ

ໃຫ້ໃຊ້ຂໍານາດ 19.0 ມິລືມິຕຣ (3/4 ນິວ) ຢ່ອ 12.5 ມິລືມິຕຣ (1/2 ນິວ)

5.4 ພິວໄທລ່າທາງແບບເຊອຣີເຟຟຣີຕົມເນດ໌ສອງຂັ້ນ

ຂັ້ນທີ່ທີ່ນິ່ງ ໃຫ້ໃຊ້ຂໍານາດ 19.0 ມິລືມິຕຣ (3/4 ນິວ)

ຂັ້ນທີ່ສອງ ໃຫ້ໃຊ້ຂໍານາດ 9.5 ມິລືມິຕຣ (3/8 ນິວ)

ເຄື່ອງຈັກແລະເຄື່ອງນູອ

ເຄື່ອງຈັກແລະເຄື່ອງນູອທີ່ອຸທຸກຂົດທີ່ຈະນໍາມາໃຊ້ຈານ ຈະຕ້ອງມີສກາພໃຊ້ຈານໄດ້ດີໂດຍຈະຕ້ອງຜ່ານ
ກາຮຕຽບສອບແລະ ຮ້ອຍຕຽບປັບປຸງ (Calibrate) ແລະຜູ້ຄວາມງານອນຸໝາຕໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ ໃນຮ່າວ່າງກາຮກ່ອສ້າງ
ຜູ້ຮັບຈຳງະຕ້ອງນໍາຮູ່ຮັກຢາເຄື່ອງຈັກ ແລະເຄື່ອງນູອທີ່ອຸທຸກຂົດໃຫ້ຢູ່ໃນສກາພດື່ອຢ່າເສນອ

1. ເຄື່ອງພິນແອສຟິລົດ (Asphalt Distributor)

ຕ້ອງເປັນຂົດຂັ້ນເຄລືອນໄດ້ຕ້ວຍຕານເອງໂດຍມີຄັງບຣຈແອສຟິລົດທີ່ຕິດຕັ້ງບນດົບຮູກຫຼືອຮດ
ພ່ວງ ແລະປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃນກາຮໃຊ້ຈານ ດັ່ງນີ້

- ໄນວັດ (Dipstick) ຢ່ອເຄື່ອງມີວັດປຣິມານແອສຟິລົດໃນຄັງ
- ລ້າວເພາໄຫ້ຄວາມຮ້ອນແອສຟິລົດ (Burner)

- เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแอสฟัลต์ (Thermometer)
- ปั๊มแอสฟัลต์ (Asphalt Pump)
- เครื่องดันกำลัง หรือเครื่องท้าย (Power Unit)
- ท่อพ่นแอสฟัลต์ (Spray Bar) หรือหัวฉีด (Nozzle)
- ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบถือ (Hand Spray)
- อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ (Bitumeter)
- ถังบรรจุแอสฟัลต์บันรถ (Asphalt Tank)

เครื่องพ่นแอสฟัลต์ต้องมีระบบหมุนเวียน (Circulating System) โดยมีปั๊มแอสฟัลต์ สามารถใช้ได้ทั้งกับแอสฟัลต์เหลวจนถึงแอสฟัลต์ซีเมนต์ และต้องทำงานได้ดังนี้

- คุณภาพแอสฟัลต์ที่เตรียมไว้แล้ว เข้าถังบรรจุแอสฟัลต์บันรถได้
- หมุนเวียนแอสฟัลต์ในท่อพ่นแอสฟัลต์ และในถังบรรจุแอสฟัลต์บันรถได้
- พ่นแอสฟัลต์ผ่านทางท่อพ่นแอสฟัลต์ และท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือได้
- คุณภาพแอสฟัลต์จากท่อพ่นแอสฟัลต์ และท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือ กลับเข้าสู่ถังบรรจุแอสฟัลต์บันรถได้

- คุณภาพแอสฟัลต์จากถังบรรจุแอสฟัลต์บันรถไปยังถังเก็บแอสฟัลต์ภายนอกได้
- เครื่องดันกำลัง หรือเครื่องท้าย ต้องมีมาตรฐานด้านความดัน หรืออื่น ๆ

เครื่องปั๊มแอสฟัลต์ ต้องติดเครื่องวัดปริมาณแอสฟัลต์ที่ผ่านปั๊ม โดยวัดเป็นรอบหรือวัดเป็นความดันหรืออื่น ๆ

ท่อพ่นแอสฟัลต์ อาจประกอบด้วยท่อหลายท่อนต่อ กัน มีหัวฉีดติดตั้ง โดยมีระยะห่างระหว่างหัวฉีดเท่ากัน หัวฉีดปรับทำมุมกับท่อพ่นแอสฟัลต์ได้ และต้องมีอุปกรณ์ปิด-เปิด ได้ ท่อพ่นแอสฟัลต์ ต้องเป็นแบบที่แอสฟัลต์หมุนเวียนผ่าน ได้ เมื่อใช้งานต้องมีความดันสม่ำเสมอตลอดความยาวของท่อ และต้องปรับความสูงต่ำได้ การพ่นแอสฟัลต์สามารถปรับให้พ่นแอสฟัลต์ที่ความกว้างต่างๆ กันได้

ท่อพ่นแอสฟัลต์แบบมือถือ ต้องเป็นแบบใช้หัวฉีดเคลื่อนตัวได้อิสระ ใช้พ่นแอสฟัลต์บนพื้นที่ที่รถพ่นแอสฟัลต์เข้าไปไม่ได้

อุปกรณ์วัดปริมาณการพ่นแอสฟัลต์ ประกอบด้วยล้อสำหรับวัดความเร็วต่อสายเชื่อมไปยังมาตรฐานความเร็วในเก็บรถ มาตรวัดความเร็วนี้ต้องบอกความเร็วเป็นเมตรต่อวินาที หรือ ฟุตต่อนาที พร้อมทั้งมีตัวเลขบอกระยะทางรวมที่รถวิ่ง

ถังบรรจุแอลฟล็อกบันรถ เป็นชนิดมีคนวนหุ้มป้องกันความร้อน ภายในถังประกอบด้วย ท่อน้ำความร้อนจากหัวเผา (หนึ่งหัวเผาหรือมากกว่า) มีแผ่นโลหะช่วยกระจายความร้อน มีท่อระบายน้ำและฟล็อกที่ถังต้องมีเครื่องวัดปริมาณและฟล็อกเป็นแบบไม้วัด หรือเข้มวัดนักอุปกรณ์ หรือทั้งสองชนิด มีเทอร์โนมิเตอร์วัดอุณหภูมิเป็นแบบหน้าปัดม (Dial) หรือแบบแท่งแก้วหุ้มด้วยโลหะ (Armored Thermometer) หรือทั้งสองชนิดที่อ่านได้ ละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส

2. เครื่องโรยหิน (Aggregate Spreader)

- ต้องเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง (Self Propelled) และต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ ดังนี้

- เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
- ระบบบรรจุหิน
- สายพานลำเลียงหิน เป็นชนิดที่มีประดูปรับปริมาณการไหลของหินได้
- เครื่องขับเคลื่อนสายพานลำเลียงหิน ซึ่งสามารถปรับความเร็วสายพานได้
- ถังโรยหิน (Spread Hopper) ที่ปากถังด้านล่างปรับความกว้างได้ เพื่อให้สามารถปรับปริมาณและความสม่ำเสมอในการโรยหิน ได้อย่างถูกต้อง เครื่องโรยหินต้องมีความสามารถ โรยหิน ในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่าความกว้างของแอลฟล็อกที่ได้พ่นไว้แล้ว เครื่องโรยหินนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนใช้งาน และห้ามเทหินจากการบรรทุกลงบนแอลฟล็อกที่ร้าดไว้แล้ว โดยตรง

3. เครื่องเคลื่อนผิวหินย่อย

ควร มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ กือ อุปกรณ์สำหรับป้อนหิน ตะแกรงหินที่สามารถคัดก้อนใหญ่หรือเล็กเกินไป และผุ่นออกได้ หัวฉีดสำหรับพ่นสารที่ใช้เคลื่อนผิว ถังกวนหรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถทำให้หินย่อยได้รับการเคลื่อนผิวด้วยสารเคลื่อนผิวอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ สายพานลำเลียง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

4. เครื่องล้างหินย่อย

ควร มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ กือ อุปกรณ์สำหรับป้อนหิน ตะแกรงร่อนหินที่สามารถคัดก้อนใหญ่หรือเล็กเกินไปและผุ่นออกได้ หัวฉีดน้ำที่สามารถล้างหินให้สะอาดได้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้อาจนำเครื่องเคลื่อนผิวหินย่อยมาใช้แทนก็ได้โดยต้องเปลี่ยนหัวฉีดน้ำที่เหมาะสม และหรือใช้ฉีดน้ำจากภายนอกช่วย โดยต้องสามารถล้างหินให้สะอาด ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

5. เครื่องกวาดผุน (Rotary Broom)

อาจเป็นแบบลาก แบบขับเคลื่อน ได้ด้วยตนเองหรือแบบติดตั้งที่รถไถนา (Farm Tractor) แต่ต้องเป็นแบบไม้กวาดหมุนโดยเครื่องกล ขนาดไม้กวาดอาจทำด้วยไฟเบอร์ ลาคเหล็ก ในล่อน หวย หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้พื้นที่สะอาดก่อสร้างสะอาด หรือกำจัดพื้นส่วนเกินออกก่อนการเปิดการจราจร

6. เครื่องเกลี่ยหินชนิดลาก (Drag Broom)

ต้องสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยจากเครื่องโดยหินแล้วให้สำเร็จและกระจายออกไป โดยไม่ทำให้หินยื่อยส่วนที่เริ่มจับตัวกับแอสฟัลต์แล้วหลุดออก

7. เครื่องเป่าลม (Blower)

เป็นแบบติดตั้งท้ายรถไถนา มีใบพัดขนาดใหญ่ให้กำลังลมแรง และมีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะทำให้พื้นที่ที่จะก่อสร้างสะอาด

8. รถบดล้อยาง (Pneumatic Tired Roller)

ต้องเป็นแบบขับเคลื่อน ได้ด้วยตนเอง (Self Propelled) มีจำนวนล้อไม่น้อยกว่า 9 ล้อ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 6 ตัน ซึ่งเมื่อเพิ่มน้ำหนักแล้วมีน้ำหนักไม่เกิน 12 ตัน ล้อยางต้องเป็นชนิดผิวน้ำยาาง เรียบมีขนาดและจำนวนชั้นผ้าใบเท่ากันทุกล้อ การเพิ่มน้ำหนักรถและความดันลมของล้อยางต้องให้ถูกต้องตามลักษณะงานที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ความดันลมของยางควรอยู่ระหว่าง 345-830 กิโลปascอล (50-120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของยาง ชนิดและน้ำหนักรถ

9. รถตัก (Loader)

ต้องมีรถตักสำหรับตักหินยื่อย จากกองรวมขึ้นรถบรรทุก หรืออุปกรณ์ลำเลียงหินยื่อย อื่นๆ เพื่อขนส่งไปใช้ที่หน้างานได้ตลอดเวลา

10. รถกระแทบท้าย (Dump Truck)

ต้องเป็นแบบที่สามารถเข้ามารองต่อเครื่องโดยหินที่ด้วยท้ายรถ ได้อย่างเรียบเรียบและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดในการออกแบบกำหนดปริมาณการใช้วัสดุ

1. ปริมาณของหินยื่อย และปริมาณการใช้แอสฟัลต์ โดยประมาณ ให้เป็นไปตามตาราง

**ตารางที่ 4-21 แสดงปริมาณวัสดุที่ใช้โดยประมาณ
สำหรับงานผิวจราจรแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ (Surface Treatment)**

ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)	19.0 (3/4")	12.5 (1/2")	9.5 (3/8")
หินย้อย กิโลกรัมต่ำตาร่างเมตร	16 - 22	12 - 18	7 - 11
แอสฟัลต์ที่อุณหภูมิ 15 C°			
แอสฟัลต์ซีเมนต์ ลิตรต่ำตาร่างเมตร	0.8 - 2.1	0.6 - 1.5	0.4 - 1.0
กัทแบคแอสฟัลต์ ลิตรต่ำตาร่างเมตร	1.0 - 2.6	0.7 - 1.9	0.4 - 1.2
แอสฟัลต์อัมมัลชัน ลิตรต่ำตาร่างเมตร	1.2 - 3.3	0.9 - 2.3	0.5 - 1.5

2. ปริมาณของวัสดุตามตารางที่ 4-21 เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น ในการก่อสร้างผิวแบบ เชอร์เฟชทรีตเมนต์ทุกริ้ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างหินย้อยและแอสฟัลต์ชนิดที่ใช้ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและออกแบบ กำหนดปริมาณการใช้วัสดุต่อตารางเมตร ในกรณีที่ใช้กัทแบคแอสฟัลต์ หรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ ต้องส่งตัวอย่างสารเคลือบผิวหินย้อยและส่วนผสมแอสฟัลต์มาด้วย

3. สำหรับผิวแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณของ แอสฟัลต์ที่ออกแบบตามความเหมาะสม ก่าว่าวคือ ปริมาณแอสฟัลต์ราชชั้นที่หนึ่ง อาจลดปริมาณลง และ ปริมาณที่ลดลงนี้ให้นำไปเพิ่มในการราชชั้นที่สอง

4. หากมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากแหล่งวัสดุ หรือหินย้อยที่ใช้มีขนาดเปลี่ยนแปลง ไป โดยมีความหนาเฉลี่ย (Average Least Dimension) ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในการออกแบบตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือผู้รับจ้างขอเปลี่ยนประเภทและชนิดของแอสฟัลต์ที่ใช้ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่าง หินย้อยและแอสฟัลต์ที่เปลี่ยนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและออกแบบ กำหนด ปริมาณการใช้ต่อตารางเมตรใหม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุกริ้งต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน

5. การทดสอบและตรวจสอบการออกแบบ กำหนดปริมาณการใช้วัสดุที่ทำผิวแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ทุกริ้งหรือทุกสัญญาจ้าง ค่าใช้จ่ายในการนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นรับผิดชอบทั้งสิ้น

6. ในการออกแบบผิวแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ จะกำหนดไว้เป็น มาตรฐานที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ในการทำผิวเมื่อจราดแอสฟัลต์ที่อุณหภูมิ ตามตารางที่ 4-21 จะต้องคำนวณแอสฟัลต์เป็นปริมาตรที่อุณหภูมิที่ใช้จราดโดยใช้ตารางที่ 4-22 สำหรับแอสฟัลต์ซีเมนต์ และกัทแบคแอสฟัลต์ที่ความถ่วงจำเพาะที่ 15 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ 0.966 ถึง 1.076 และตามตารางที่ 4-23

สำหรับแอสฟัลต์อิมัลชัน การคำนวณปริมาตรของแอสฟัลต์ที่ใช้ราดที่อุณหภูมิต่าง ๆ
คำนวณได้ดังนี้

ปริมาตรหรืออัตราการราดแอสฟัลต์ที่อุณหภูมิที่ใช้ราด

$$= \frac{\text{ปริมาตรหรืออัตราการราดแอสฟัลต์ที่อุณหภูมิ } 15^{\circ}\text{C}}{\text{ค่าปรับปริมาตรที่อุณหภูมิที่ใช้ราด}}$$

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 4-22 แสดงค่าปรับปริมาตรแอสฟอลต์ซีเมนต์และคัทแบนค์แอสฟอลต์ ตามอุณหภูมิต่างๆ สำหรับงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟชทรีตเม้นต์ (Surface Treatment)

อุณหภูมิ C°	ค่าปรับ ปริมาตร	อุณหภูมิ C°	ค่าปรับ ปริมาตร	อุณหภูมิ C°	ค่าปรับ ปริมาตร
15	1.000	81	0.959	147	0.920
18	0.998	84	0.957	150	0.918
21	0.996	87	0.956	153	0.916
24	0.994	90	0.954	156	0.914
27	0.993	93	0.952	159	0.913
30	0.991	96	0.950	162	0.911
33	0.989	99	0.948	165	0.909
36	0.987	102	0.946	168	0.907
39	0.985	105	0.945	171	0.905
42	0.983	108	0.943	174	0.904
45	0.981	111	0.941	177	0.902
48	0.979	114	0.939	180	0.900
51	0.978	117	0.937	183	0.899
54	0.976	120	0.936	186	0.897
57	0.974	123	0.934	189	0.895
60	0.972	126	0.932	192	0.893
63	0.970	129	0.930	195	0.892
66	0.968	132	0.928	198	0.890
69	0.967	135	0.927	201	0.888
72	0.965	138	0.925	204	0.886
75	0.963	141	0.923		
78	0.961	144	0.921		

**ตารางที่ 4-23 แสดงค่าปรับปริมาตรแอสฟอลต์อีมัลชัน ตามอุณหภูมิต่างๆ
สำหรับงานผิวจราจรแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์ (Surface Treatment)**

อุณหภูมิ C°	ค่าปรับ ปริมาตร	อุณหภูมิ C°	ค่าปรับ ปริมาตร	อุณหภูมิ C°	ค่าปรับ ปริมาตร
15	1.000	51	0.984	87	0.969
18	0.999	54	0.983	90	0.967
21	0.997	57	0.981	93	0.966
24	0.996	60	0.980	96	0.965
27	0.995	63	0.979	99	0.964
30	0.993	66	0.978	102	0.962
33	0.992	69	0.976	105	0.961
36	0.991	72	0.975	108	0.960
39	0.989	75	0.974	111	0.959
42	0.988	78	0.972	114	0.957
45	0.987	81	0.971	117	0.956
48	0.985	84	0.970	120	0.955

วิธีการก่อสร้าง

1. การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

1.1 การเตรียมวัสดุ

ให้แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้โดยไม่ปะปนกัน และต้องไม่ให้มีวัสดุไม่พึงประสงค์อื่น ไม่รวมเศษหินทรายที่เตรียมไว้ กองวัสดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

1.2 การตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

1.2.1 เครื่องปั้นแอสฟอลต์ ก่อนนำเครื่องปั้นแอสฟอลต์ไปใช้งานจะต้องตรวจสอบและตรวจปรับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อให้สามารถแอสฟอลต์ได้ปริมาณที่ถูกต้อง และสม่ำเสมอ

1.2.2 เครื่องโรยหิน ก่อนจะนำไปใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และตรวจปรับให้สามารถโรยหินย่อย ได้ตามปริมาณที่กำหนด และสม่ำเสมอหัวพื้นที่ที่โรยหินย่อยนั้น

มาตรฐานก่อน ทางเดิน และทางเท้า

1.2.3 รถบดล้อยาง ก่อนจะนำไปใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง น้ำหนักรถและความดันลมยางให้สูงคุณงานกำหนดให้เหมาะสมกับการก่อสร้าง

1.2.4 รถกระเบท้าย ก่อนจะนำมาใช้งานต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง และจะต้องมีจำนวนพอเพียงที่จะขนส่งหินย่อยไปใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ทำให้การโดยหินย่อยหยุดชะงัก เมื่อได้รากแอสฟัลต์ไปแล้ว

1.2.5 เครื่องจกร เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้แล้ว หากจำเป็นต้องนำมาใช้งานให้อยู่ในคุณภาพของผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องตรวจสอบและตรวจปรับให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้งาน

1.3 การเตรียมพื้นทัง หรือผิวทางเดิน

1.3.1 กรณีพื้นทัง หรือผิวทางเดิน ที่จะทำผิวแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์ ไม่สม่ำเสมอ หรือเป็นคลื่นให้ปรับแต่งให้สม่ำเสมอ ถ้ามีหลุมบ่อจะต้องตัด หรือขุดออก แล้วซ่อมแบบสกินแพตช์ (SKIN PATCHING) หรือ แบบดิพแพตช์ (DEEP PATCHING) แล้วแต่กรณี บดอัดให้แน่น มีผิวเรียบ สม่ำเสมอ วัสดุที่นำมาใช้จะต้องมีคุณภาพดี ขนาดและปริมาณวัสดุที่ใช้ต้องเหมาะสมกับลักษณะความเสียหาย และพื้นที่ที่จะซ่อม

1.3.2 กรณีพื้นทังที่ทำไพร์มโคท (PRIME COAT) หลุดหรือเสียหาย ต้องซ่อมแซมใหม่ให้เรียบร้อยตามวิธีการที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แล้วทิ้งไว้จนครบกำหนดที่ต้องการบ่มตัวของแอสฟัลต์ที่ใช้ซ่อมเสียก่อนจึงทำผิวทางได้

1.3.3 กรณีพื้นทังที่ทำไพร์มโคท ทิ้งไว้นานมีผิวหลุดเสียหาย เป็นพื้นที่ต่อเนื่องหรือมากกว่าที่จะซ่อมตามข้อ 1.3.2 ให้ได้ผลดี ให้คราด (SCARIFY) พื้นทังออก แล้วบดทับใหม่ให้แน่นตามมาตรฐานกำหนด ทำไพร์มโคทใหม่ ทิ้งไพร์มโคทไว้จนครบกำหนดที่ต้องทำการบ่มตัวเสียก่อนจึงทำผิวทางได้

1.3.4 กรณีผิวทางเดินมีแอสฟัลต์เข้ม ก่อนทำผิวทางจะต้องแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยการปิดออกหรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือเห็นชอบแล้ว

1.3.5 ขอบพื้นทัง พื้นทัง หรือผิวทางเดิน ที่จะทำผิวแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์ ต้องสะอาดปราศจากฝุ่นและวัสดุสกปรกอื่นๆ ปะปน

1.3.6 การทำความสะอาดพื้นทัง หรือผิวทางเดิน ที่จะทำผิวแบบเซอร์เฟช ทรีตเมนต์ โดยการกรวดฝุ่นวัสดุหลุดหลวม รายที่สำคัญทับไพร์มโคทออกให้หมด ด้วยเครื่องกรวดฝุ่น ต้องปรับอัตราเร็วการหมุนและน้ำหนักกดที่คงลงบนพื้นทังหรือผิวทางเดินให้พอดีโดยไม่ทำให้พื้นทังหรือผิวทางเดินเสียหาย เสร็จแล้วให้ใช้เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด

1.3.7 กรณีที่ทราบผู้funหรือวัสดุจับตัวแข็งที่พื้นทาง หรือผิวทางเดินที่จะทำพิวแบบเซอร์เฟซทริทเมนต์ให้กำจัดทราบแข็งดังกล่าวออกเสียก่อน โดยการใช้เครื่องมือใด ๆ ที่เหมาะสมตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดหรือเห็นชอบแล้วขุดออก แล้วล้างให้สะอาดทั้งไว้ไว้แห้ง ใช้เครื่องกราดผุน และใช้เครื่องเป่าลม เป่าผุนหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด

1.4 การเคลือบผิวหรือการล้างหินย่อย

1.4.1 ในกรณีที่ใช้แอกซ์ฟล็อตซีเมนต์หรือคัทแบคแอกซ์ฟล็อต การเคลือบผิวหินย่อยให้ปฏิบัติตามนี้

- ก. หินย่อย ต้องไม่มีความชื้นมากเกินไป จนทำให้เคลือบผิวได้ไม่ทั่วถึง ถ้าหินมีความชื้นมากเกินไปผู้ควบคุมงานอาจสมารรถนะแอกซ์ฟล็อตซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบและอนุญาตแล้ว ลงในสารเคลือบผิวหินย่อย ด้วยปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 โดยปริมาตรของสารเคลือบที่ใช้จะทำให้เคลือบผิวได้ทั่วถึง
- ข. การเคลือบผิว ให้ทำการเคลือบผิวหินย่อย โดยใช้เครื่องเคลือบผิวหินย่อย ปริมาณ 4-10 ลิตรต่อสูตรนาスク้าเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและการดูดซึมของวัสดุหินย่อยและชนิดของสารที่ใช้เคลือบผิว
- ค. เครื่องเคลือบผิวหินย่อย จะร่อนคัดขนาดของหินย่อยแยกอาชีวันและขนาดที่ไม่ต้องการออก แล้วนำส่วนที่เหลือมาเคลือบผิวให้ทั่วถึง ด้วยการใช้หัวฉีดพ่นสารเคลือบผิวลงบนหินย่อย การเคลือบผิวต้องเคลือบบาง ๆ ไม่ให้มีสารเคลือบผิวเยิม
- ง. เมื่อเคลือบผิวหินย่อยเสร็จแล้ว ควรนำไปใช้งานทันที หากเก็บไว้นาน สารเคลือบผิวแห้ง ต้องเคลือบผิวใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพเดิมของผู้ควบคุมงาน

1.4.2 ในกรณีที่ใช้แอกซ์ฟล็อตซีเมล์ชัน ไม่ต้องเคลือบผิว แต่ต้องล้างหินย่อยให้สะอาด โดยใช้เครื่องล้างหินย่อยตามข้อกำหนดเครื่องล้างหินย่อย หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ซึ่งผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้วให้รับนำไปใช้โดยเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้จนแห้งหรือสกปรกต้องล้างใหม่

1.5 การใช้สารผสมแอกซ์ฟล็อต

สารผสมแอกซ์ฟล็อต อาจใช้ผสมกับสารเคลือบผิวหินย่อย หรือผสมกับแอกซ์ฟล็อต โดยตรงได้แล้วแต่ชนิดและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

ถ้าพสมารพสมแอสฟลต์ลงในแอสฟลต์โดยตรง ควรพสมก่อนใช้งานเล็กน้อย แล้วทำให้แอสฟลต์ในลังบรรจุแอสฟลต์ประจำรถพ่นแอสฟลต์ไอลเวียนพสมเข้ากันดีโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาทีแล้วจึงนำไปใช้งานทันที ห้ามต้มแอสฟลต์ที่พสมารพสมแอสฟลต์แล้วที่ช่วงอุณหภูมิสำหรับพ่นแอสฟลต์ทิ้งไว้นาน เพราะสารพสมแอสฟลต์อาจเสื่อมคุณภาพได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

หากจำเป็นที่จะต้องนำแอสฟลต์ที่พสมารพสมแอสฟลต์ และต้มที่อุณหภูมิที่ใช้ราดทึ้งกينกว่า 3 ชั่วโมง มาใช้ใหม่ ต้องดำเนินการตามข้อแนะนำของผู้ผลิตสารพสมแอสฟลต์ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

การก่อสร้าง

เมื่อได้ตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ที่จะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตาม การตรวจสอบ ตรวจปรับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์แล้วให้ดำเนินการก่อสร้างโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้

1. การก่อสร้างผิวแบบเซอร์เฟซทรีเมนต์ชั้นเดียว (Single Surface Treatment) คือการราดแอสฟลต์ 1 ครั้งและโรยหินย่อยทับหน้า 1 ครั้ง แล้วบดทับให้แน่น โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 ใช้เครื่องพ่นแอสฟลต์ ราดแอสฟลต์ตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้ตาม

ตารางที่ 4-21 4-22 และ 4-23 แล้วแต่กรณี

1.2 เมื่อราดแอสฟลต์แล้ว ให้โรยหินย่อยปิดทับแอสฟลต์ทันที ตามปริมาณที่กำหนด ถ้าพื้นที่บางส่วนไม่มีหินย่อยปิดทับหน้า หรือหินย่อยไม่เรียงก้อนสม่ำเสมอ ให้ใช้คนตักсадหรือเกลี่ยช้ำทันที จนหินย่อยเรียงก้อนติดกันแน่นสม่ำเสมอ

1.3 ในกรณีที่ราดแอสฟลต์ครั้งละครั้งความกว้างของถนน ในการราดแอสฟลต์การโรยหินย่อยให้โดยวันไว้ 100 หรือ 150 มิลลิเมตร เข้ามาจากขอบด้านในของแอสฟลต์ที่ราด เพื่อให้แอสฟลต์จากการราดในอีกริ่งถนนที่เหลือ เข้ามาซ้อนทับบนพื้นที่วันไว้นี้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ปริมาณแอสฟลต์ที่ถูกต้องและสม่ำเสมอทั่วพื้นที่

ในกรณีที่ใช้หัวฉีดชนิดพิเศษที่ริมท่อพ่นแอสฟลต์ด้านนอกสุด ซึ่งหัวฉีดชนิดพิเศษนี้ จะทำให้มีปริมาณแอสฟลต์ที่พ่นออกมากสม่ำเสมอเท่ากับปริมาณแอสฟลต์ด้านใน แล้วให้โรยหินย่อยเต็มความกว้างของพื้นที่ที่ราดแอสฟลต์ได้ แต่ทั้งนี้หัวฉีดชนิดพิเศษที่นำมาใช้ เมื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของ การราดแอสฟลต์ตามขวางและตามยาวถนนแล้ว จะคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 17 และร้อยละ 15 ตามลำดับ และได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานให้ใช้ได้เสียก่อน

1.4 ขยะที่กำลังโรงพยาบาลอยปิดทับแอสฟัลต์ ให้ใช้รบดล้อยางบดทับตามให้เต็ม พิภาน้ำทันที ประมาณ 2-3 เที่ยว

1.5 รบดล้อยางที่ใช้ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 2 คัน และหากในเวลา 1 ชั่วโมง ทำผิวทางได้ เกิน 500 เมตรสำหรับ 1 ช่องจราจรแล้ว จะต้องเพิ่มรบดล้อยางอีกไม่น้อยกว่า 1 คัน จำนวนรบดล้อยาง ที่เพิ่มให้อยู่ในคุณภาพนิจของผู้ควบคุมงาน

1.6 หลังจากที่รบดล้อยางบดทับเต็มหน้าผิวทางประมาณ 2-3 เที่ยว แล้วให้เครื่อง เกลี่ยหินเกลี่ยหินย่อยที่เหลือก้างซ้อนกันอยู่ให้กระจายลงบนส่วนที่ขาด จนหินย่อย ปิดทับพิภาน้ำ แอสฟัลต์สม่ำเสมอ และต้องไม่ให้มีหินย่อยที่ติดแอสฟัลต์อยู่แล้วหลุดออก การเกลี่ยนี้ให้เกลี่ยเต็มหน้า ประมาณ 2 เที่ยว

1.7 ให้ใช้รบดล้อยาง บดทับต่อไปอีกจนกระทั่งหินย่อยฝังตัวลงในเนื้อแอสฟัลต์เป็น อย่างดีมีลักษณะผิวสม่ำเสมอ และแอสฟัลต์แข็งตัวหรือแตกตัวเรียบร้อยแล้ว

1.8 ในบางกรณีที่จำเป็นอาจใช้รบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ชนิดขับเคลื่อน ได้ด้วยตัวเองขนาด 4-6 ตัน บดทับเป็นครั้งสุดท้าย ได้โดยบดทับให้เต็มหน้าไม่เกิน 2 เที่ยว และต้องไม่ทำให้หินย่อยแน่น ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพนิจของผู้ควบคุมงาน

1.9 หากสามารถเบี่ยงการจราจรไม่ให้ผ่านพื้นที่ที่ก่อสร้างได้ ให้ปิดการจราจรไว้ให้ นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้าไม่สามารถปิดการจราจรได้ ก็ให้ควบคุมความเร็วของการจราจรที่ผ่าน ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

1.10 หลังจากแอสฟัลต์ยึดหินย่อยแน่นและแห้งดีแล้ว ให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่นหรือ เครื่องมืออื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพหินย่อยที่อาจหลงเหลืออยู่บนผิวทางออกให้หมด โดยไม่ทำให้หินยอยที่ ติดแน่นแล้วหลุดออก

2. การก่อสร้างผิวทางแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น (Double Surface Treatment) คือการ ราดแอสฟัลต์แล้วโรงพยาบาลอย แล้วบดทับให้แน่นสลับกันไปโดยคำนึงการก่อสร้างเป็นสองชั้น ดังต่อไปนี้

2.1 สำหรับการราดแอสฟัลต์ครั้งที่หนึ่ง การโรงพยาบาลอยชั้นที่หนึ่ง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ การทำผิวแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ชั้นเดียว ตามการก่อสร้างผิวทางแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์ชั้นเดียว (Single Surface Treatment)

2.2 ภายหลังจากการราดแอสฟัลต์ครั้งที่หนึ่ง และโรงพยาบาลอยชั้นที่หนึ่งพร้อมทั้งบด ทับแน่นเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าแอสฟัลต์หินยอยแน่น ก่อนที่จะก่อสร้างชั้นต่อไป ระยะที่ ปล่อยทิ้งไว้ควรเป็นดังนี้

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

- สำหรับแอสฟัลต์ซีเมนต์ ควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง
- สำหรับแอสฟัลต์อิมัลชัน ควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 10 ชั่วโมง
- สำหรับกัทแบนค์แอสฟัลต์ ควรปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 18 ชั่วโมง

ทั้งนี้หมายถึงสภาพอากาศปกติ เพื่อให้น้ำมันหรือน้ำแล้วแต่ชนิดของแอสฟัลต์ ระเหยออกไปเกือบหมด แต่ถ้ามีฝนตกหรือสภาพอากาศที่มีความชื้นมาก อาจต้องทิ้งไว้เป็นเวลานาน กว่าที่กำหนด ไว้ข้างต้นก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

2.3 ก่อนที่จะราดแอสฟัลต์ครั้งที่สอง ให้ทำความสะอาดพื้นที่ที่หนังด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่นใช้เครื่องการดูดฝุ่น การดูดหินย่อยที่หลุดหลวม หรือถังอยู่บนพื้นที่ที่หนังออก แล้วใช้เครื่องเป่าลม เป่าฝุ่นหรือวัสดุที่หลุดหลวมออกให้หมด ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกเกาะติดแน่น ให้ล้างออกให้หมด แล้วจึงราดแอสฟัลต์ตามอุณหภูมิที่กำหนด ไว้ตามตารางที่ 4-21 4-22 และ 4-23 ในอัตราที่กำหนดให้

2.4 ในบางกรณี โดยดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน อาจพิจารณาให้ทำพิวนแบบเชอร์เฟช ทริตเมนต์เพียงชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วเปิดการจราจรไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสม โดยพิจารณาดึงสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้าง สภาวะอากาศ สภาพลักษณะ และปริมาณการจราจร เป็นต้น เพื่อให้พิวนที่หนึ่ง ปรับตัวเสียก่อน แล้วจึงทำพิวนที่สอง โดยก่อนที่จะทำพิวนที่สองให้ทำความสะอาด พิวนที่หนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามข้อ 2.3 ต่อไปด้วย

2.5 ทันทีที่รอดแอสฟัลต์ครั้งที่สอง ให้โดยทันท่วงตามปริมาณที่ถูกต้อง ซึ่งได้เตรียมไว้ แล้วปิดทับแอสฟัลต์ทันที ขั้นตอนการก่อสร้างให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการก่อสร้างพิวนแบบเชอร์เฟชทริตเมนต์ชั้นเดียวตาม ข้อ 1.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การทำพิวนแบบเชอร์เฟชทริตเมนต์ จะต้องพิจารณาสภาพของคนที่มาใช้ทาง ห้ามราดแอสฟัลต์ในขณะที่มีลมพัดแรง หรือในขณะที่มีเก้าว่าฝนจะตก หรือระหว่างฝนตก ถ้าพิวนหน้าของพื้นที่ที่จะราดแอสฟัลต์เปียก ห้ามราดแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือกัทแบนค์แอสฟัลต์

2. ความยาวของแปลง ที่จะราดแอสฟัลต์ควรกำหนดให้เหมาะสมกับชนิดของแอสฟัลต์ที่ใช้ปริมาณการจราจร สภาวะอากาศ เครื่องจักร และหินย่อยที่ได้เตรียมไว้

3. ก่อนเริ่มราดแอสฟัลต์ให้จอดเครื่องพ่นแอสฟัลต์ห่างจากจุดเริ่มต้นแปลงที่จะราด แอสฟัลต์ พอกประมาณเพื่อให้เครื่องพ่นแอสฟัลต์ ทำความร้อนของการราดแอสฟัลต์ได้ตามที่กำหนดไว้

4. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการราดแอสฟัลต์แต่ละแปลง ให้ใช้กระดาษหนาหรือวัสดุทึบได้ กว้างอย่างน้อย 500 มิลลิเมตร วางยาตลดความกว้างของการราดแอสฟัลต์เพื่อป้องกันไม่ให้

ราดแอสฟล็อกซ์ โดยต้องเริ่มและหยุดราดแอสฟล็อกแบบนั่นบนกระดาษ หรือวัสดุที่บังกล่าว เพื่อให้ได้ร้อยต่อการราดแอสฟล็อกที่เรียบร้อยไม่มีแอสฟล็อกหลงล้ำเข้าไปในแปลงที่ได้ราดแอสฟล็อกไว้แล้ว

5. การราดแอสฟล็อกไม่ควรราดจนหมดถัง ควรเหลือแอสฟล็อกในถังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของความจุของถัง ทั้งนี้เพื่อระบายแอสฟล็อกที่หลุดจากเครื่องสูบแอสฟล็อกจะมีปริมาณลดลงทำให้อัตราแอสฟล็อกที่พ่นออกมากิดไปจากที่กำหนดไว้

6. ความสูงของหัวพ่นแอสฟล็อกก่อนและหลังจากการราดแอสฟล็อกในแปลงใดๆ ไม่ควรมีความแตกต่างเกิน 12.5 มิลลิเมตร

7. การราดแอสฟล็อกควรวิ่งสวนทิศทางลมเพื่อให้ควันหรือละอองแอสฟล็อกออกไปทางด้านท้ายของเครื่องพ่นแอสฟล็อก

8. ในการทำพิวแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์สองชั้น ควรราดแอสฟล็อกชั้นที่หนึ่ง และชั้นที่สองให้สวนทางกันทั้งนี้เพื่อเป็นการเคลียร์ปริมาณแอสฟล็อกให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง

9. เมื่อก่อสร้างพิวแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์เสร็จแล้ว ห้ามเปิดการระบายน้ำกว่าแอสฟล็อกจะยึดหินย่อยแน่นดีแล้ว แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเปิดการระบายน้ำ ให้จำกัดความเร็วของการระบายน้ำไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

10. เมื่อก่อสร้างพิวแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์เสร็จแล้ว ควรเปิดการระบายน้ำที่พิวท่างมีอุณหภูมิต่ำชั่นตอนเย็นหรือค่ำ ห้ามเปิดการระบายน้ำขณะที่มีฝนตก

ข้อควรระวัง

1. ในกรณีใช้คัทแบคแอสฟล็อก เนื่องจากคัทแบคแอสฟล็อกนั้นติดไฟได้ง่าย การปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวังมิให้เปลวไฟมาถูกได้ ทั้งในขณะต้ม หรือขณะราดคัทแบคแอสฟล็อก

2. การบนส่วนแอสฟล็อกต้มลักษณะแบบบรรจุถัง (Drum) โดยเฉพาะการบนขึ้นและบนลง ต้องระมัดระวังไม่ให้ถังบรรจุแอสฟล็อกต้มลักษณะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง เพราะอาจทำให้แอสฟล็อกต้มลักษณะแตกตัวได้

3. การใช้แอสฟล็อกต้มลักษณะแบบบรรจุถัง ก่อนถ่ายเทแอสฟล็อกต้มลักษณะลงในเครื่องพ่นแอสฟล็อกควรกลึงถังไปมาหรือกวนให้เข้ากันเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟล็อกต้มลักษณะมีลักษณะเดียวกันทั่วถัง หากใช้ไม่หมัดถังควรปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำในแอสฟล็อกต้มลักษณะหายออกไป ทำให้แอสฟล็อกต้มลักษณะแตกตัว และหมัดคุณภาพการเป็นแอสฟล็อกต้มลักษณะได้

4. หลังจากการราดแอสฟล็อกประจำวัน ควรคุณแอสฟล็อกในเครื่องพ่นแอสฟล็อกต์ออกให้หมดแล้วล้างเครื่องพ่นแอสฟล็อกโดยเฉพาะที่หัวพ่นแอสฟล็อก การล้างควรใช้น้ำมันก้าดหรือสารทำความสะอาดใดๆ สูบผ่านห่อต่างๆ ของเครื่องพ่นแอสฟล็อก เพื่อล้างส่วนที่ตกค้างอยู่ออกจากหัวพ่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันแอสฟล็อก

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

เกาติดแน่น ทำให้ไม่สะดาวกในการใช้งานต่อไป และช่วยป้องกันไม่ให้ดังบรรจุแอลฟ์ล็อกต์ในเครื่องพ่น แอลฟ์ล็อกต์ ถูกกรดในแอลฟ์ล็อกต์อีมัลชันบางชนิดกัดทะลุเสียหายได้

5. ในการผสมน้ำมัน (Cutter) กับแอลฟ์ล็อกต์ ให้ดำเนินการดังนี้ กรณีที่อุณหภูมิของผิวทางต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ห้ามใช้แอลฟ์ล็อกต์ซีเมนต์ หากมีความจำเป็นต้องใช้จะต้องใช้น้ำมัน (Cutter) ผสม และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ปริมาณของน้ำมันที่ใช้ให้เป็นตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด แต่ไม่มากกว่าค่าที่แสดงไว้ในตารางที่ 4-22 โดยครึ่งครึ่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการลูกไหม

➤ ส. – ม. – 023 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)

แทคโคท หมายถึง การระดายางแอลฟ์ล็อกต์ชนิดเหลว (Liquid Asphalt) บนไฟร์มโโคทเดิมบนผิวทางเดิม และบนพื้นทางเดิม ชนิดแอลฟ์ล็อกต์คอนกรีตพิารณาตามชนิดเกรด อุณหภูมิ ปริมาณ เครื่องจักร และเครื่องมือที่กำหนดให้ เพื่อทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวชั้นผิวทาง หรือชั้นพื้นทางชนิดแอลฟ์ล็อกต์คอนกรีตที่กำลังจะก่อสร้างใหม่

วัสดุ

วัสดุที่ใช้แทคโคท ต้องเป็นวัสดุยางแอลฟ์ล็อกต์ชนิดเหลวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุ ยางแอลฟ์ล็อกต์ ต่อไปนี้

1. วัสดุยางคัทแบคแอลฟ์ล็อกต์ ชนิดบ่มเร็ว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt) ซึ่งได้แก่ RC-70, RC-250
2. วัสดุแคนต์อ่อนิกแอลฟ์ล็อกต์อีมัลชัน (Cationic Asphalt Emulsion) ซึ่งได้แก่ RS-2K
วัสดุยางคัทแบคแอลฟ์ล็อกต์ ชนิดบ่มเร็ว (Rapid Curing Cut-Back Asphalt) และวัสดุแคนต์อ่อนิกแอลฟ์ล็อกต์อีมัลชัน (Cationic Asphalt Emulsion) ดังกล่าว ต้องได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
3. อุณหภูมิของวัสดุยางแอลฟ์ล็อกต์ดังกล่าวที่ใช้ราดทำแทคโคท ให้เป็นไปตามตารางที่ 4-24

ตารางที่ 4-24 แสดงอุณหภูมิของวัสดุยางแอลฟ์ล็อกต์ที่ใช้ราดสำหรับงานแทคโคท

ชนิดของแอลฟ์ล็อกต์	อุณหภูมิ	
	C °	F °
RC – 70	50 - 100	120 - 215
RC – 250	80 - 110	180 - 235
RS - 2K	ไม่ต้องให้ความร้อนใช้อุณหภูมิปกติ	

4. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุยาง Cationic Asphalt Emulsion

4.1 ในกรณีที่ผสมยางแอสฟัลต์กับน้ำเข้าด้วยกันตามอัตราที่กำหนดแล้ว ให้นำไปใช้งานให้หมด ถ้าเหลือแล้วยางแอสฟัลต์เกิดแตกตัว จะนำมาใช้อีกไม่ได้

4.2 ข้อควรปฏิบัติอื่น นอกเหนือจากข้อ 4.1 ให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับยาง Cationic Asphalt Emulsion ในเรื่องไพร์มโคท (Prime Coat) ทุกประการ

4.3 ปริมาณยางแอสฟัลต์ที่ใช้ราด ให้ใช้ตามที่กำหนดดังนี้

- กรณีที่พื้นผิวดิบเป็นไพร์มโคท ใช้ RC-70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรต่อตารางเมตร หรือใช้ CRS-1 ผสมน้ำเท่าตัวในอัตรา 0.2-0.6 ลิตรต่อตารางเมตร

- กรณีที่พื้นผิวดิบเป็นผิวจราจรแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์หรือเป็นผิวจราจรแบบเพเนเตอร์ชั้นแมกคิดัม ใช้ RC-250 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรต่อตารางเมตร

- กรณีที่พื้นผิวดิบเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหรือเป็นพื้นทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ใช้ RC-70 ในอัตรา 0.1-0.3 ลิตรต่อตารางเมตร ใช้ RS-2K ผสมน้ำเท่าตัวในอัตรา 0.2-0.6 ลิตรต่อตารางเมตร

วิธีการก่อสร้าง

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน

1. การเตรียมพื้นผิวดิบ

1.1 ถ้าพื้นผิวดิบเป็นไพร์มโคทที่ทำทึบไว้นาน เมื่อจะทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจะไม่มียึดติดกับไพร์มโคมเดิม ให้ทำการอุด ปะ หลุมบนผิวไพร์มโคท (ถ้ามี) ด้วย Hot Mixed หรือ Premixed แล้วดูดอัดแน่นให้เรียบร้อย แล้วใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นออกจนหมด และไม่ทำให้ผิวไพร์มโคทเสียหาย เสร็จแล้วใช้เครื่องเป่าลม ทำการเป่าฝุ่นออกให้หมด

1.2 ถ้าพื้นผิวดิบเป็นผิวจราจรแบบเซอร์เฟชทรีตเมนต์ หรือผิวจราจรแบบเพเนเตอร์ชั้นแมกคิดัม ให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่น กวาดฝุ่นและหินที่หลุดออกจนหมด แล้วใช้เครื่องเป่าลมเป่าฝุ่นออกให้หมด

1.3 ถ้าพื้นผิวดิบเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หรือเป็นพื้นทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตให้ใช้เครื่องกวาดฝุ่นหรือเครื่องเป่าลมกวาด หรือเป่าฝุ่นออกให้หมด

2. การราดยางแอสฟัลต์

2.1 ใช้เครื่องราดยางแอสฟัลต์ ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะทำงานคำนวณการราดยางแอสฟัลต์ ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ และอัตราที่กำหนดไว้ให้แล้วข้างต้น ถ้าพื้นที่ซึ่งจะทำแท็คโคลมมีปริมาณน้อย ให้ใช้เครื่องพ่นด้วยมือราดยางแอสฟัลต์ได้ แต่ถ้าไม่มีเครื่องพ่นด้วยมือ ให้ใช้กานะไส่ายางแอสฟัลต์สลัดราดยาง ๆ ให้ทั่วพื้นที่ แล้วใช้รถบดล้อยางบดทับไปมาเพื่อที่จะให้ยางแอสฟัลต์กระจายบนพื้นโดยสม่ำเสมอ

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

2.2 เมื่อราดยางแอสฟัลต์ ทำแทกโคทแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ 10-18 ชั่วโมง เพื่อที่จะให้ Volatile Matter ใน Rapid Curing Cut-Back Asphalt ระเหยออกໄไป และนำใน Cationic Asphalt Emulsion ระเหยออกໄไปเพื่อกัน จึงจะทำพิวชันต่อไปได้

2.3 ให้ปิดการจราจร ห้ามขับขานผ่านหลังจากทำแทกโคทแล้ว จนกว่าจะทำการ ก่อสร้างพิวทาง หรือพื้นทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตเสร็จ

➤ สถ. – มถ. - 024 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat)

ซีลโคท หมายถึง การราดยางแอสฟัลต์ชนิดเหลว (Liquid Asphalt) หรือยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) บนพิวทางราดยางเก่าในงานบารุงพิวทาง ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ ปริมาณ เครื่องจักร เครื่องมือที่กำหนดให้ เพื่อปิดรอยแตกร้าว ซึ่งเป็นช่องว่าง ป้องกันการซึมผ่านของน้ำบนพิวทางลงໄไปยัง ชั้นล่างของถนน อันเป็นสาเหตุที่จะทำให้ถนนเสียหาย แล้วสาดทับด้วยวัสดุชนิดเม็ดสำหรับพิวทาง แบบเซอร์เฟซทรีดเม้นต์ชั้นเดียว บดอัดแน่นด้วยรถบดล้อยาง แล้วตามด้วยรถบดล้อเหล็ก

วัสดุ

วัสดุที่ใช้ซีลโคท ต้องเป็นวัสดุยางแอสฟัลต์ชนิดเหลว หรือยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ และวัสดุชนิด เม็ดสำหรับพิวทางแบบเซอร์เฟซทรีดเม้นต์ชั้นเดียว ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานยางแอสฟัลต์และ มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ด ดังต่อไปนี้

1. วัสดุยางคัทแบกแอสฟัลต์ ชนิดบ่มเร็ว (Rapid Curing Cut - Back Asphalt) ซึ่งได้แก่ RC-800, RC-250
2. วัสดุยางแเกตอิอนิกแอสฟัลต์อิมัลชัน ซึ่งได้แก่ CRS-1, CRS-2
3. วัสดุยาง Asphalt Cement ซึ่งได้แก่ AC 60-70, AC 80-100, AC 120-150
4. วัสดุชนิดเม็ดสำหรับงานซีลโคท จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับ พิวทางแบบเซอร์เฟซทรีดเม้นต์ชั้นเดียว กับมาตรฐาน สถ. – มถ. - 007 และวัสดุในข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ดังกล่าว ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติและรับรองให้ใช้ได้แล้ว
5. อุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟัลต์ดังกล่าวที่ใช้ราดทำซีลโคทให้เป็นไปตามตารางที่ 4-25

ตารางที่ 4-25 แสดงอุณหภูมิของวัสดุยางแอสฟลต์ที่ใช้ราดสำหรับงานชีลโคท

ชนิดของแอสฟลต์	อุณหภูมิ	
	C °	F °
RC 250	80 – 110	180 - 230
RC 800	100 – 120	210 - 250
CRS – 1	45 – 70	110 - 160
CRS – 2	60 – 80	140 - 180
AC 60 – 70	145 – 175	285 - 350
AC 80 – 100	145 – 175	285 - 350
AC 120 – 150	145 – 175	285 - 350

6. ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับยางแอสฟลต์

6.1 สำหรับยาง Rapid Curing Cut-Back Asphalt ชนิดบ่มเร็ว (RC) ระหว่างอย่าให้ถูก
เปลาไฟในขณะดีบุชให้ความร้อน หรือในขณะทำการราด เพราะยางแอสฟลต์ชนิดนี้ติดไฟได้โดยง่าย

6.2 ยางแคมเบลล์อนิก แอสฟลต์อิมัลชัน ให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับยางแคมเบลล์
อนิกและฟลต์อิมัลชัน ในเรื่องไพรเมอร์ทุกประการ

7. ปริมาณยางแอสฟลต์ที่ใช้ราดตามที่กำหนด ให้ใช้ตามขนาดของวัสดุชนิดเม็ด
ดังตารางที่ 4-26

ตารางที่ 4-26 ปริมาณยางแอสฟลต์ที่ใช้ราดสำหรับงานชีลโคท

วัสดุชนิดเม็ดขนาดระบุ	ปริมาณยางแอสฟลต์ โดยประมาณ ลิตรต่อตารางเมตร	ปริมาณวัสดุชนิดเม็ด โดยประมาณ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
3/8"	0.6 - 1.5	8 – 12

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

8. ก่อนทำการก่อสร้างชิลโภททุกครั้ง ให้ส่งวัสดุชนิดเม็ดซึ่งได้แก่หินย่อย หรือกรวดย่อย และยางแอสฟัลต์ ชนิดที่จะใช้มาทำการทดสอบคุณสมบัติ และเพื่อทำการออกแบบกำหนดปริมาณของวัสดุที่ใช้ต่อตารางเมตร

วิธีการก่อสร้าง

1. ปรับแต่งผิวทางราดยางเก่าที่จะซีลโภทให้เรียบสม่ำเสมอ ก่อนที่จะทำการซีลโภท
2. ถ้ามีผิวขรุขระเป็นหลุมบ่อ ให้ใช้วิธีปูประดับ Hot Mixed หรือ Cold Mixed ให้มีสภาพที่เรียบร้อยสม่ำเสมอ ก่อน

3. ใช้เครื่องราดยางแอสฟัลต์ ซึ่งเตรียมพร้อมที่จะทำงาน ทำการราดยางแอสฟัลต์ตามชนิด เกรด อุณหภูมิ และปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้น ทันทีที่ราดยางแอสฟัลต์ให้ทำการโรยหินย่อยปิดทับ หน้ายางแอสฟัลต์ตลอดพื้นที่โดยทั่วถึง

4. ใช้รถบดล้อยางบดตาม ขณะที่ทำการโรยหินย่อยล่วงหน้าไปแล้วบดทับจนเห็นว่าหินย่อย amalg ไปในเนื้อยางแอสฟัลต์แล้วตลอดพื้นที่ ให้ใช้รถบดล้อเหล็กทับอีกเป็นครั้งสุดท้าย โดยบดทับให้เต็มพื้นที่ 2 เที่ยว

5. ให้ปิดการจราจร ไว้ให้นานพอที่จะแสดงว่ายางแอสฟัลต์ได้ดีขึ้นหินย่อยแน่นและแห้ง ดีแล้ว จึงจะเปิดการจราจรได้และการเปิดการจราจรให้เปิดในตอนเย็นหรือค่ำ ห้ามปิดในขณะที่มีฝนตก

6. ข้อควรปฏิบัติตรงอยด้อของการราดยางแอสฟัลต์ ให้ใช้กระดาษหนา หรือวัสดุทึบได้ กว้างอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ยาวตลอดความกว้างของพื้นที่ที่จะราดยางแอสฟัลต์ปูบนผิวที่ราดยางไว้ แล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการราดยางแอสฟัลต์ซ้ำกัน และเมื่อเสร็จราดยางแอสฟัลต์ต่อไปให้ราดบนกระดาษ หรือวัสดุดังกล่าวต่อเนื่องออกไป

➤ สส. – มส. – 025 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ penetram แมคคาดัม (Penetration Macadam)

งานผิวจราจรแบบ penetram แมคคาดัม (Penetration Macadam) หมายถึง การก่อสร้างผิว จราจรด้วยวิธี โรยเกลี่ยวัสดุชนิดเม็ด บดอัด แล้วราดหรือพ่นยางแอสฟัลต์

วัสดุ

1. วัสดุยางแอสฟัลต์ ที่จะนำมาใช้เป็นแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิด AC 60-70, AC 80-100 และ AC 120-150 ต้องมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบตรงตามมาตรฐานยางแอสฟัลต์
2. วัสดุชนิดเม็ด ที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน สส. – มส. – 008 : มาตรฐานวัสดุ ชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแมคคาดัม

3. ปริมาณวัสดุที่ใช้: ปริมาณของวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) และยางแอสฟัลต์ที่ใช้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ความหนาของผิวจราจรจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในแบบ ตามตารางที่ 4-27

**ตารางที่ 4-27 แสดงขนาดและปริมาณวัสดุที่ใช้ต่อตารางเมตร
สำหรับงานผิวจราจรแบบเพเนตรชัน แมคคาดัม (Penetration Macadam)**

ขนาดวัสดุชนิดเม็ดและ วิธีการก่อสร้าง	ชนิดและความหนา			
	5.0 ซ.ม. A	5.5 ซ.ม. B	6.0 ซ.ม. C	7.0 ซ.ม. D
เกลี่ยวัสดุชนิดเม็ดรองพื้น วัสดุชนิดเม็ด 2" - 1" กก.	-	-	116 - 145	116 - 145
วัสดุชนิดเม็ด 1" - 1/2" กก.	87 - 116	87 - 116	-	-
พ่นยางแอสฟัลต์ครึ่งแรก ลิตร	3.4 - 5.4	3.4 - 5.4	4.5 - 6.8	4.5 - 6.8
เกลี่ยวัสดุชนิดเม็ดชั้นที่สอง วัสดุชนิดเม็ด 3/4" กก.	-	-	12 - 20	12 - 20
วัสดุชนิดเม็ด 1/2" กก.	9- 15	9 - 15	-	-
พ่นยางแอสฟัลต์ครึ่งที่สอง ลิตร	1.3 - 2.3	1.3 - 2.3	2.3 - 3.1	2.3 - 3.1
เกลี่ยวัสดุชนิดเม็ดชั้นที่สาม วัสดุชนิดเม็ด 1/2" กก.	-	-	9 - 12	9 - 12
วัสดุชนิดเม็ด 3/8" กก.	9 - 12	9 - 12	-	-
พ่นยางแอสฟัลต์ครึ่งที่สาม ลิตร	-	0.80 - 1.00	-	0.9 - 1.1
เกลี่ยหินเกร็ด รวม	-	9 - 12	-	9 - 12
วัสดุชนิดเม็ด กก.	105 – 143	114 - 155	133 - 177	146 - 189
ยางแอสฟัลต์ ลิตร	4.7 – 7.7	5.5 - 8.7	6.8 - 9.9	7.7 - 11.0

หมายเหตุ อุณหภูมิของยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ (AC) ขณะพ่น 275° F - 350° F หรือ (135° C - 175° C)

วิธีการก่อสร้าง

1. การกองวัสดุชนิดเม็ด

1.1 ให้แยกกองวัสดุแต่ละขนาด โดยไม่ปะปนกัน

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

1.2 บริเวณกองวัสดุต้องสะอาด平坦ให้เรียบสม่ำเสมออยู่บนพื้นที่มั่นคงและสามารถรับน้ำได้ดี

1.3 ผิวน้ำบริเวณที่กองวัสดุควรเป็นวัสดุชนิดมีเชือประسانที่ไม่เกิดเป็นฝุ่นง่ายเมื่อแห้ง หรือเป็นโคลนดุมเมื่อเปียกน้ำ

2. การเตรียมการก่อสร้าง

2.1 พื้นทางเก่าหรือพื้นทางที่ทำ Prime Coat ไว้แล้วต้องได้ระดับถูกต้องตามแบบ

2.2 วัสดุพื้นทางเก่า วัสดุพื้นทางวัสดุใดที่หลุดตัวหรือทรยที่สำคัญทับพื้นทางไว้ต้องการดูจากผิวน้ำของชั้นที่จะทำผิวน้ำให้สะอาด

2.3 หลุมบ่อต่าง ๆ บนพื้นทางต้องแต่งขอบหลุมบ่อให้ตั้งฉากตลอดความลึกของหลุมบ่อน้ำ แล้วภาดวัสดุที่หลุดร่วงในหลุมบ่อออกให้หมดกลบให้แน่นด้วยวัสดุชนิดเม็ดผสมยางแอสฟัลต์จนได้หน้าเรียบเสมอพื้นทาง

2.4 ในกรณีที่ Prime Coat หลุดหรือเสียหาย ต้องทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วทิ้งไว้จนครบกำหนดอายุการบ่มของยางแอสฟัลตนั้น ๆ

2.5 เครื่องราดยาง เครื่องพ่นยาง หรือเครื่องโรยหิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ห้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ควบคุมงาน เพื่อควบคุมอัตราจำนวนยาง และอัตราจำนวนวัสดุชนิดเม็ดที่ใช้ให้ถูกต้องสม่ำเสมอ

2.6 ต้องพิจารณาสภาพพื้นที่อากาศให้เหมาะสม ก่อนที่จะมีการทำผิวน้ำทุกครั้ง ห้ามราดยางในขณะที่มีลมพัดแรง หรือระหว่างฝนตก

2.7 ห้ามทำผิวน้ำในขณะที่ผิวน้ำของพื้นที่ที่จะราดยางหรือวัสดุชนิดเม็ดมีความชื้นเกินกว่าร้อยละ 5

2.8 ห้ามทำผิวน้ำในขณะที่ผิวน้ำของพื้นที่ที่จะราดยางมีน้ำจืดของอยู่หรือในกองวัสดุมีน้ำเจือปนอยู่มาก

การก่อสร้าง

1. เกลี่ยหินทรายชั้นแรก ขนาด 2-1 นิ้ว ด้วยมือหรือเครื่องเกลี่ยที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบแล้ว ในกรณีใช้มืออาจใช้หินที่กองอยู่ข้างถนนหรือราดลงจากรถบรรทุกก็ได้ แต่ห้ามราดหินจากรถบรรทุกลงบนพื้นทางที่จะเกลี่ยโดยตรง ชั้นหินนี้มีองค์ประกอบแล้วจะต้องมีความหนาเท่ากันที่กำหนดให้ ห้ามลงหินบนพื้นที่เปียก ใช้รถ Motor Grader ข้ายตามแต่งหินได้ แต่ห้ามใช้เกลี่ยหินหินซึ่งแยกตัวออก (Segregate) ให้อาอุกและอาหินใหม่ ซึ่งมีขนาดถูกต้องคิ่มมาใส่แทน ต้องไม่เปิดการจราจรจนกว่าจะบดทับแน่น และราดยางเรียบร้อยแล้วถ้าจำเป็นต้องเปิดการจราจรให้ทำทีละครั้งตอน

2. เมื่อลงพินและเกลี่ยจนได้ชั้นสม่ำเสมอแล้ว ให้บดให้แน่นต่อไป ครั้งแรกให้บดทับด้วยรถบดล้อเหล็กสามล้อ(Three Wheel Steel Roller) หนัก 8-10 ตัน แล้วใช้รถบดล้อเหล็กสองล้อ(Tandem Steel Wheel Roller) หนัก 8-10 ตัน บดทับต่อจนกระหั่นอัดกันแน่นดี การบดทับต้องเริ่มตามความยาวจากขอบนอกเข้าหาศูนย์กลาง หรือจะต้องเริ่มจากด้านต่อไปหาด้านสูงในตอนที่มีการยกโถงโดยให้บดครอยเหลือมนวนที่บดต่อเนื่องกัน อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของความกว้างของล้อหลังของรถบดล้อเหล็ก การเปลี่ยนแนวของรถบด จะต้องเปลี่ยนทีละน้อยและจะต้องการดูแลความกว้างของล้อหลังของรถบดล้อเหล็ก รถบดทับจะต้องกระทำติดต่อ กันจนอัดขัดกันแน่น ไม่เคลื่อนตัว การบดทับจะต้องบดไม่ให้หินแตก ถ้าหินเริ่มแตกต้องหยุดทันที ในกรณีที่บดทับด้วย Three Wheel Steel Roller หรือ Tandem Steel Wheel Roller แล้ว ปรากฏว่าหินเริ่มแตก ให้ใช้รถบดล้อยางช่วยบดทับและเฝิดหินลงไปจนเห็นว่าหินขับกันแน่นดีแล้วจึงใช้รถ Tandem Steel Wheel Roller ช่วยบดทับอีก และถ้าปรากฏว่าหินเริ่มแตกต้องหยุดทันที ถ้าการบดทับในข้อนี้ทำให้หินแตกอันก่อให้เกิดฝุ่นแล้ว ให้ใช้เครื่องเป่าฝุ่นเป่าออกเสียงสะอาด ก่อนที่จะทำการราดยาง

3. การพ่นยาง Asphalt Cement (AC) ครั้งที่ 1 (First Application) ใช้รถพ่นยาง AC ที่อุณหภูมิและอัตราของยาง AC ตามตารางที่กำหนด อัตราของยางแอสฟัลต์ที่จะระดับต้องให้พอเหมาะสมที่จะไม่ให้น้ำซึมเข้าผิวทางและไม่เยิ้ม (Bleed) ในอนาคต

4. พันทีที่พ่นยางชั้นแรกแล้วให้ลงพินชั้นที่สอง โดยใช้เครื่องโรยหินหรือเกลี่ยหินให้ปิดหรืออุดช่องว่างจนได้ที่สม่ำเสมอ เมื่อทำการโรยหินเรียบร้อยจนปิดผิวน้ำหรืออุดช่องว่างสม่ำเสมอแล้ว ให้บดทับให้แน่นโดยใช้รถบดล้อยาง (Rubber Tired Roller) บดทับตลอดหน้าของพินชั้นที่สองพร้อมทั้งให้เกลี่ยหินด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าอุดช่องว่างสม่ำเสมอ กัน เมื่อแน่ใจว่าหินอุดช่องว่าง เรียบร้อยและบดทับด้วยรถบดล้อยางแน่นดีแล้วให้ใช้รถ Tandem Steel Wheel Roller ช่วยบดทับอีก 1-2 เที่ยว วิธีการบดทับให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการพ่นยาง Asphalt Cement (AC) ครั้งที่ 1 (First Application) โดยอนุโลม จนกระหั่นผิวน้ำแข็งและเรียบร้อยสม่ำเสมอ ในการพนที่ไม่สามารถทำชั้นต่อไปได้ทันทีให้ใช้รถบดล้อยาง (Rubber Tired Roller) บดต่อไปจนกระหั่นยางแอสฟัลต์เย็นลงจนเท่ากับอุณหภูมิของอากาศจึงหยุดบดได้

5. ในการพนที่แบบระบุความหนามากขึ้นอีกไก่ล็อกกับความหนาที่กำหนดในข้างต้น ให้ดำเนินการตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว จากข้อ 1 - 4

6. การพ่นยาง AC ครั้งที่ 2 (Second Application) เมื่อดำเนินการตาม ข้อ 4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณีเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการพ่นยางครั้งที่ 2 (ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ ข้อ 3 เว้นแต่กำหนดอัตราของยาง AC ให้ได้ตามที่กำหนดไว้สำหรับการพ่นยางครั้งที่ 2)

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

7. การเกลี่ยหิน หลังจากพ่นยา AC ครั้งที่สองแล้ว ให้เกลี่ยหินตามที่กำหนดให้ทับผิวน้ำทันทีขณะที่ยางยังอุ่นอยู่ หินต้องเกลี่ยบดทับและการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ผิวน้ำต้องไม่มีหินตกค้างอยู่ ต้องเรียบและแน่น มีระดับและแนวลาดชันตามแบบโดยสมำเสมอ

8. ในกรณีที่แบบระบุให้มีการราดยางแอสฟัลต์และสาดหินเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นซีลโคท (Seal Coat) อีกชั้นหนึ่งก็ให้ลากധาง สาดหินและบดทับตามวิธีการเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวแล้ว

9. การนวด (Kneading) เมื่อก่อสร้างชั้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ภายใน 7 วัน ให้ใช้รถบดล้อยาง หนักประมาณ 150 กิโลกรัมต่อความกว้างของยาง 2.5 เซนติเมตร กลับมาบดทับผิวน้ำของชั้นผิวทางให้ทั่วตลอดความกว้างอย่างน้อย 8 ชั่วโมงติดตอกัน จนกระแทกผิวทาง แน่นเรียบ เสมอกันดีและน้ำซึมไม่ได้ ในกรณีที่ผิวทางมีอาการที่แสดงว่าไม่เรียบและเคลื่อนตัวได้บ้าง อาจใช้รถบดล้อเหล็ก ขนาด 8-10 ตัน ช่วยบดทับเพิ่มที่จุดที่ชำรุดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ในระหว่างที่ทำการราดยางอยู่ก่อนที่จะเสร็จเรียบร้อย ไม่ควรปิดการจราจร เว้นแต่ ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น

2. การราดยางต่อนีองแต่ละครั้งให้ใช้กระดาษหนาหรือวัสดุทึบอิ่นได กว้างอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ปูบนผิวที่ร้าดยางไว้แล้วเพื่อช่วยให้การพ่นยางติดต่อ มีอัตราสมำเสมอ

3. วัสดุแอสฟัลต์ที่เก็บไว้ใน Storage Tank ก่อนใช้งานจะต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 110 องศา เชลเซียส หรือ 230 องศาفارนไฮท์ หากสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื่องจากการให้ความร้อน ไวนาน ๆ ให้นำตัวอย่างแอสฟัลตนี้ส่งไปทดสอบตรวจสอบใหม่

➤ สค.-มค. - 026 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

งานผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หมายถึง การก่อสร้างผิวจราจรด้วย การปูผิวจราจรด้วยวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่ง ได้จากการออกแบบส่วนผสมระหว่างวัสดุชนิดเม็ด (Aggregate) และวัสดุยางแอสฟัลต์ด้วยวิธีของ Marshall Method of Mix Design หรือวิธีการอื่นใดที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรและเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

วัสดุ

1. วัสดุยางแอสฟัลต์ที่จะนำมาใช้ต้องเป็นยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) ชนิด AC 60-70, AC 80-100 และ AC 85-100 คุณสมบัติของยางแอสฟัลต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการรับรอง และอัตราส่วนของยางแอสฟัลต์ที่ใช้สมกับวัสดุชนิดเม็ดมีดังนี้

1.1 วัสดุชนิดเม็ด ก. ใช้ยางแอสฟัลต์ประมาณร้อยละ 3.5-7.0 โดยน้ำหนัก

1.2 วัสดุชนิดเม็ด ข. ใช้ยางแอสฟัลต์ประมาณร้อยละ 3.0-6.5 โดยน้ำหนัก

2. วัสดุชนิดเม็ดหยาบ วัสดุชนิดเม็ดละเอียดที่นำมาใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สค.- มค. – 009 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

วิธีการก่อสร้าง

1. การเตรียมสถานที่ ลักษณะของผิวทางหรือพื้นที่ที่จะปูด้วยวัสดุ Asphalt Concrete จะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก และมียางแอสฟัลต์ที่ Prime Coat หรือ Tack Coat ไม่มากหรือน้อย เกินความต้องการ

1.1 สำหรับชั้นพื้นที่ที่ก่อสร้างใหม่ยังไม่ได้ราดยางจะต้องลง Prime Coat ก่อนที่จะปูทับด้วยวัสดุ Asphalt Concrete

1.2 สำหรับผิวทางเดิมที่เป็นผิวทางราดยางหรือ Asphalt Concrete จะต้องลงชั้น Tack Coat ก่อนปูทับด้วยวัสดุ Asphalt Concrete

1.3 ในกรณีชั้น Prime Coat ในข้อ 1.1 เกิดชำรุดเสียหายจำเป็นต้องลงชั้น Tack Coat ก่อนปูทับด้วยยางแอสฟัลต์คอนกรีตเช่นเดียวกัน

2. การนำวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต จากเครื่องผสมไปยังสถานที่ที่จะลงผิวทางให้นำไปโดยรถบรรทุกแทบท้าย (Dump Truck) ที่มีพื้นสะอาด และทำความสะอาดมันหล่อเลี้นหรือน้ำมันพาราเซนเพื่อกันไม่ให้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตติดพื้นรถ แต่น้ำมันที่ทานนี้จะต้องไม่มากเกินไป ซึ่งจะทำให้คุณภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป ถ้าระยะห่างสั่ง ไกลต้องใช้ผ้าใบคลุมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อมิให้อุณหภูมิของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตต่ำกว่า 270°F หรือ 132°C เมื่อถึงสถานที่ทำการก่อสร้าง

3. อุณหภูมิของยางแอสฟัลต์คอนกรีต

3.1 วัสดุชนิดเม็ด จะต้องเผาให้อุณหภูมิร้อนถึง $325\pm15^{\circ}\text{F}$ ($162\pm8^{\circ}\text{C}$) หรือเมื่อขบวนที่ผสมกับวัสดุยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่ผสมในเครื่องผสม Mixer จะต้องมีอุณหภูมิเท่าที่ระบุไว้ใน Job Mix Formula

3.2 วัสดุยางแอสฟัลต์ซีเมนต์จะต้องเผาให้อุณหภูมิร้อนถึง $300\pm15^{\circ}\text{F}$ ($149\pm8^{\circ}\text{C}$) หรือขบวนที่ผสมกับวัสดุชนิดเม็ดที่ผสมในเครื่องผสม Mixer จะต้องมีอุณหภูมิเท่ากับที่ระบุไว้ใน Job Mix Formula

3.3 อุณหภูมิของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต หลังจากนำออกจากเครื่องผสมแล้วจะต้องมีอุณหภูมิระหว่าง 270° - 310°F (132° - 171°C) ถ้ามีอุณหภูมิแตกต่างกว่านี้จะนำวัสดุ Asphalt Concrete นั้นไปใช้ไม่ได้

3.4 วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ภายหลังจากปูลงบนถนนด้วย Finisher แล้วจะต้องมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 270°F หรือ 130°C

4. การลงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ใช้ Self Power Paver วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ลงเป็นผิวทางแล้ว (ขณะลงบนถนน) อุณหภูมิจะต้องไม่ต่ำกว่า 250°F หรือ 121°C แล้วให้บุคอกทำรอยต่อตามขวาง (Transverse Joints) สำหรับการลงผิวทางต่อไป วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปูบนผิวทางต้องไม่เกิดการแยกตัว (Segregation) ทันทีที่ Paver ได้ปูวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นผิวทางแล้วให้ตรวจสอบความเรียบของผิวทางโดยการใช้ Straight Edge วัด ถ้าพบบริเวณไหนสูงไปให้ใช้คราดบุคล่วนที่สูงออกแล้วตอบแต่งให้เรียบส่วนที่ต่ำไปก็ให้เพิ่มวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตลงไปจนได้ระดับ และต้องระวังไม่ให้เกิดการแยกตัวเป็นชั้นๆ ได้ อาจใช้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตส่วนที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ตอบแต่งบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ผิวทางเรียบ

5. การบดทับ (Compaction of Mixture) ภายหลังจาก Paver ได้ลงวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตเป็นผิวทางแล้วให้บดทับครั้งแรกด้วยรถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ (Tandem Steel Wheel Roller) หรือรถบดล้อเหล็ก 3 ล้อ (Three Wheel Steel Roller) ที่มีน้ำหนัก 8-10 ตันบดด้วยความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการบดทับครั้งแรกเรียกว่า “Initial Breakdown Rolling” อุณหภูมิของแอสฟัลต์คอนกรีตจะต้องไม่ต่ำกว่า 250°F หรือ 121°C การบดทับให้บดทับเริ่มจากขอบถนนเข้าหาศูนย์กลางถนน (Center Line) การบดทับครั้งแรกให้บดทับ 2 เที่ยว ทันทีที่การบดทับเที่ยวแรกผ่านไปให้ตรวจสอบด้วย Straight Edge อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าผิวทางที่ลงได้ระดับดี ถ้าหากส่วนใดต่ำหรือสูงไปแก้ไข โดยการเติมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือบุคอกในขณะที่ผิวทางยังร้อนอยู่ ถ้าพบว่าระดับยังไม่ดีพอ ต้องบุคอกและทำการก่อสร้างใหม่ เมื่อบดทับครั้งแรกเรียบร้อยแล้วให้ตามด้วยรถบดล้อยาง (Self Propelled Pneumatic Tired Roller) หนักประมาณ 10-12 ตันทันที รถบดล้อยางการบดล้ออย่างน้อย 9 ล้อ บดทับด้วยความเร็ว 7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีแรงบดอัด (Pressure) มากพอที่จะได้ความแน่นตามต้องการ เมื่อแน่ใจว่าผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตมีความแน่นตามต้องการแล้วให้บดครั้งสุดท้าย (Finish Rolling) เพื่อลบรอยล้อของรถบดล้อยางด้วย Tandem Steel Wheel Roller ที่มีน้ำหนักพอที่จะลบรอยดังกล่าวได้ให้บดด้วยความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากการบดทับครั้งนี้แล้ว ผิวทางจะต้องเรียบได้ระดับตามที่แสดงไว้ในแบบก่อสร้าง และไม่มีรอยบุบล้อยางหรือรถใด ๆ ที่ใช้อยู่บนผิวทางนั้น จนกว่าจะถึงเวลาเปิดให้ใช้ทางได้ ผิวทางที่บดทับเรียบร้อยแล้วควรทิ้งไว้อย่างน้อย 16 ชั่วโมง จึงปิดการจราจรได้ การบดทับครั้งแรก วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องมีอุณหภูมิ $170^{\circ}\pm15^{\circ}\text{ F}$ ($77^{\circ}\pm8^{\circ}\text{C}$) การบดทับครั้งสุดท้ายวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตต้องมีอุณหภูมิ $140^{\circ}\pm15^{\circ}\text{ F}$ ($60^{\circ}\pm8^{\circ}\text{C}$) รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ซึ่งใช้บดทับครั้งแรก ต้องมีน้ำหนักเพื่อกันมิให้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถ นำที่ใช้หล่อต้องมีปริมาณไม่มากเกินไปโดยให้มีเพียงพอเพื่อกันมิให้วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตติดล้อรถเท่านั้น และให้หยุดใช้น้ำหล่อทันทีที่

แอสฟัลต์คอนกรีตไม่ติดล้อรถบดดังกล่าวแล้ว ห้ามใช้วัสดุอื่นใดหล่อนอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน นำที่ใช้จะต้องไม่มีสารเคมีหรือเกลือใด ๆ ละลายอยู่ อันจะทำให้เกิดการเสียหายแก่ผิวทางขึ้น ได้มีเมื่อปีการจราจรแล้ว

6. การบดทับรอยต่อ (Joint)

6.1 รอยต่อตามขวาง (Transverse Joints) ผิวทางที่บดทับเสร็จในแต่ละวันจะต้องทำรอยต่อตามขวาง (Transverse Joints) เพื่อลดผิวทางในวันต่อไป รอยต่อตามขวางนี้ต้องเป็นแนวเส้นตรงและตั้งฉากกับถนน โดยการตัดด้วยเลื่อย หรือขวน แล้วทาด้วยยางแอสฟัลต์บางๆ เพื่อให้รอยต่อแนวสนิทดี เพื่อความสะดวกให้ไม่สีเหลี่ยมที่มีความหนาเท่ากับผิวทางและมีความยาวเท่ากับความกว้างของผิวทางที่ลง แต่ละครั้งฝังลงไปในผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ยังไม่ได้บดทับ หลังจากฝังเรียบร้อยแล้วจึงบดทับ เวลาจะลงผิวทางครั้งต่อไปให้แกะออกและบดผิวทางส่วนที่ต่อจากไม้ออกจึงลงผิวทางต่อไปได้ ผิวทางที่บุดออกถ้าพื้นทางเกิดชำรุดเสียหายต้องทำการซ่อมให้เรียบร้อยเสียก่อน ถ้าปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตที่ละเอียดของความกว้างของผิวจราจรทั้งหมดแล้ว รอยต่อตามขวางจะต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกันและจะต้องห่างกันอย่างน้อย 5 เมตร

6.2 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints) จะต้องเป็นแนวตั้งฉากกับผิวถนน เช่นเดียวกับรอยต่อตามขวาง เวลาบดทับต้องพยายามรักษาให้วัสดุที่จะใช้เป็นรอยต่อตามยาวตั้งได้จากกับผิวถนน มีจะน้ำจะต้องตัดด้วยเลื่อยหรือขวนแล้วทาด้วยยางแอสฟัลต์บาง ๆ จึงลงผิวทางอีกข้างหนึ่งได้ ในการทำผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตครั้งหนึ่ง ๆ จะต้องปูกว้างเท่ากับ 1 ช่องจราจร (Lane) หรือมากกว่าแต่การเพิ่มต้องเพิ่มเป็นสอง ๆ จราจรไป ห้ามน้ำให้มีรอยต่อตามยาวอยู่ในระหว่างช่องจราจร การลงผิวทางอีกข้างหนึ่งให้ลงให้เกินมาทางด้านที่ก่อสร้างแล้วประมาณ 2 นิ้ว และใช้รถบดล้อเหล็กบดทับที่รอยต่อให้ล้อรถบดทับเหลือเช้าไปบนผิวทางติดกับรอยต่อตามยาวนี้ประมาณ 6 นิ้ว บดทับจนกระแท้ รอยต่อเรียบแน่นดี จึงมาเริ่มต้นบดทับจากขอบเข้าทางศูนย์กลางของถนนตามข้อ 5

7. ช่างควบคุมเครื่องผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ช่างเดินเครื่อง Paver และคนขับรถบดจะต้องมีความชำนาญงานเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้งานเรียบร้อย

8. ต้องเก็บตัวอย่างวัสดุชนิดเม็ด ยางและฟลิต์ วัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เครื่องผสม และเจาะตัดตัวอย่างแอสฟัลต์คอนกรีตที่ลงเป็นผิวทางแล้ว เพื่อทำการทดสอบตามข้อกำหนด โดยให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาที่ยอมรับรับรอง

9. เมื่อเจ้าตัดตัวอย่างแล้วแอสฟัลต์คอนกรีตที่ลงเป็นผิวทางไปทดสอบแล้ว ต้องนำวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ มาใส่ลงในบริเวณจุดที่เจ้าตัดออกไปจากผิวทางตามข้อ 8 และ

มาตรฐานงาน ทางเดิน และทางเท้า

จะต้องบดทับดบแต่งให้ได้ระดับเดียวกับผิวทางที่ได้ทำไว้แล้ว แต่ก่อนที่จะนำวัสดุแօสฟล็อกคอนกรีตที่ผสมใหม่มาใส่แทนจะต้องทำความสะอาดบริเวณนี้เสียก่อน และใช้ยางแօสฟล็อกทาบางๆ ให้ทั่วทุกครั้งก่อน

10. เมื่อปรากฏว่าคุณภาพของผิวทางแօสฟล็อกคอนกรีต ที่ได้ทำไปแล้วมีคุณภาพไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด (Specification) หรือแบบที่ได้แสดงไว้ให้ทำการแก้ผิวทางบริเวณดังกล่าวให้ถูกต้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องผสมวัสดุแօสฟล็อกคอนกรีต จะต้องมี Capacity ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

➤ สถ. – มถ. - 027 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต

งานผิวจราจรแบบคอนกรีต หมายถึง การก่อสร้างผิวจราจรโดยใช้คอนกรีตที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ำ วัสดุชนิดเม็ดหิน และวัสดุเม็ดละอีดตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้บนชิ้นพื้นทัง หรือชิ้นกันทางที่ได้เตรียมเอาไว้ โดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

วัสดุ

1. วัสดุปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 011 : มาตรฐานปูนซีเมนต์

2. วัสดุน้ำให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
3. วัสดุชนิดเม็ดหิน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 012
4. วัสดุชนิดเม็ดละอีด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 012
5. วัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 013

คอนกรีตที่ผสมขึ้นเอง หรือคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ที่จะนำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติของคอนกรีตตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

วิธีการก่อสร้าง

1. การเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

1.1 ให้ทำการบดอัดชิ้นพื้นทังหรือชิ้นกันทาง และปัดแต่งระดับตามแนวเส้นทาง ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน แล้วจะต้องทำการปัดแต่งผิวของชิ้นพื้นทังหรือชิ้นกันทาง ให้ได้ส่วนโถง หรือความลาดตามแบบรูปดัด淳นที่กำหนด โดยการปัดออกให้กว้างกว่าผิว淳นที่จะเทคอนกรีตข้างละประมาณ 30 เซนติเมตร ทำการบดอัดให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก แล้วจึงติดตั้งแบบเหล็กด้านข้าง ดินที่ปัดออกให้กองไว้ตามไอล่อนน เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ลักษณะแน่นอนอีกครั้ง ให้ทำการตรวจสอบระดับโดยใช้กล้องทุกระยะ 2 เมตร ในแนววางและแนวยาวตาม淳นทั้งสองข้าง ส่วนไหนที่เป็นแอ่งต่ำกว่าระดับจำเป็นต้องเติมดินเพิ่มจะต้องทำการอัดด้วย รถบดล้อเหล็กที่มีน้ำหนัก

ไม่น้อยกว่า 230 กิโลเมตรต่อตารางเซนติเมตร บางท้องที่ใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุรองพื้นทางอาจใช้ทรายทับหน้าดอคแน่น แล้วแต่ระดับให้ได้ตามที่ก่อรากมา ก่อนจะเทคอนกรีต ให้ฉีดน้ำร้อนให้ชุ่มตลอดเวลา ไม่น้อยกว่า 8 -10 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำจากคอนกรีต ในขณะที่อาจกำหนดให้ใช้ระยะเวลา แอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกบางๆ ปูทับชั้นรองพื้น เพื่อตัดปัญหาอย่างมาก ในการลดน้ำให้ชุ่มในชั้นรองพื้นทาง ก็ได้ กระดาษแอสฟัลต์หรือแผ่นพลาสติกที่จะต้องเติมพื้น หากจำเป็นต้องต่อกระดาษแอสฟัลต์หรือ แผ่นพลาสติกให้ต่อโดยการปูทับเหลือกันไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และเพื่อป้องกันกระดาษแอสฟัลต์หรือ แผ่นพลาสติกจิกขาดในขณะเทคอนกรีต จะต้องมีกระดาษหนา หรือไม้อัดกาวประมาณ 60 เซนติเมตร วางทับข้างถนนนำหน้าคอนกรีตที่กำลังเท เมื่อคอนกรีตเทไปถึง ให้เลื่อนกระดาษหนาหรือไม้อัด นำหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ

1.2 แบบหล่อและการติดตั้งแบบ

1.2.1 แบบหล่อผิวน้ำท่วม จะต้องทำด้วยวัสดุที่ได้รับการตรวจสอบรับรองแบบรูป่างและความหนา มีความสูงเมื่อตั้งแบบเท่ากับความหนาพื้นผิวน้ำท่วม ความแข็งแรงเมื่อถูกน้ำหนักกดในระหว่างหล่อคอนกรีตจะไม่มีการทรุดตัวหรือตัดตัว ต้องมีฐานกาวง่ายไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยกเว้นในกรณีที่ประกอบแบบในแนวถนนโถงซึ่งมีรัศมีความโค้งน้อยกว่า 60 เมตร ให้ใช้แบบหล่อที่มีความยาวท่อนละไม่เกิน 2 เมตร หรืออาจจะใช้แบบโถงก็ได้ แบบทุกแผ่นจะมีรูตอกหมุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร แบบหล่อขนาดยาว 3 เมตร จะต้องมีรูตอกหมุดอย่างน้อย 3 รู และขนาดสั้นกว่า 3 เมตร จะต้องมีรูตอกหมุดอย่างน้อย 2 รู แบบหล่อทุกแผ่นจะต้องมีลักษณะกันระหว่างปลายชน ซึ่งแข็งแรงและแน่นหนา

1.2.2 แบบสำหรับกันขวางแบบผิวน้ำท่วมในการเทคอนกรีตจะต้องแข็งแรงแน่นหนา ยึดติดกับแบบข้างด้วยน็อตสกรู

1.2.3 ทั้งแบบข้างและแบบขวาง จะต้องเจาะรูสำหรับเสียบเหล็กเดือย (Dowel) หรือ Tie Bar ซึ่งมีระยะห่างและตำแหน่งสูงต่ำเท่ากันในแบบแปลน

1.2.4 เมื่อทดสอบความตรงของแบบหล่อด้วยไม้บรรทัดหรือเส้นด้ายในด้านข้าง หรือขอบของแบบ ต่อระยะความยาว 3.00 เมตร แล้วจะมีความคลาดเคลื่อนออกแนวตรงได้ไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร แบบที่มีผิวน้ำดูเหมือนว่าบิดโคง หรือแตกร้าว ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด

1.2.5 แบบหล่อจะต้องต่อชนกันอย่างเรียบร้อยแน่นหนาและยึดติดด้วยหมุดเหล็กทุกๆ รูหมุดบนแบบ ทุกๆ สลักต่อชนต้องยึดอัดกันให้แน่น และมีผิวข้างแบบหรือสันแบบเรียบเสมอ กัน การตั้งแบบจะต้องได้แนวและระดับตามที่กำหนด ฐานของแบบจะต้องวางติดบนผิวชั้นรองพื้นทางที่ปูดแต่งเรียบร้อยแล้ว ห้ามหนุนแบบเพื่อแต่งให้ได้ระดับ เพราะจะเกิดการทรุดในขณะที่ การวางแบบ

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

จะต้องวางให้ได้แนวและระดับมีระยะทางห่างจากจุดที่จะทำการเทย่างไม่น้อยกว่า 120 เมตร ด้านหนึ่ง และ 80 เมตร อีกด้านหนึ่งเพื่อให้เกิดการเหลื่อมกัน ทำให้การวางแบบต่อไปมีแนวระดับซึ่ด คือระดับพิวนนเรียบสม่ำเสมอตามระดับที่ต้องการ แบบจะต้องสะอาดและไม่มีรอยน้ำมัน ก่อนที่จะนำมาใช้ทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตจะต้องมีการตรวจสอบระดับสันแบบเป็นครั้งๆ โดยใช้บรรทัดเส้นตรง ทางภายในห้องจากเทคอนกรีตแล้วอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะถอดแบบหล่อได้

1.2.6 ในกรณีที่เป็นทางโถงที่มีรัศมีน้อย ๆ หรือบางส่วนที่ไม่ต้องการให้เป็นเส้นตรง แบบหล่อจะต้องให้มีลักษณะโถงรัศมีตามต้องการ มีความสูงเท่ากับความหนาของผิวจราจร และจะต้องมีการยึดตึงอย่างแข็งแรง

การก่อสร้าง

1. การหล่อผิวจราจรคอนกรีต

1.1 ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีตจะต้องรายงานผู้ควบคุมงานให้ทราบเพื่อทำการตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง จะต้องจัดหาเครื่องไฟฟ้าแสงสว่างให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องแต่งผิวหน้าคอนกรีตในเวลากลางคืน

1.2 คอนกรีตที่จะเทต้องทดสอบกันโดยสม่ำเสมอให้เต็มแต่ละช่วง และมีความหนาที่จะแต่งผิวได้ทันทีทุกครั้ง ห้ามหยุดเทคอนกรีตในแต่ละช่วงเป็นอันขาด หากมีเหตุขัดข้องใดๆ อันทำให้การเทคอนกรีตในแต่ละช่วงที่หยุดชะงักนานกว่า 30 นาที จะต้องรื้อคอนกรีตที่เทแล้ว ในช่วงนั้นออกทิ้งเสียทั้งหมด หรือรีบทำการอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joint) ที่จุดนั้นทันที แต่ถ้าเหตุขัดข้องนั้นหยุดชะงักนานไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด ตรงแนวคอนกรีตที่เทแล้วกับที่จะเทใหม่ ให้ใช้พลาสติกคอนกรีตเก่าและใหม่ผสมกัน

1.3 เครื่องแต่งผิวคอนกรีตจะต้องมีเครื่องปั่นระดับตามแนววาง 2 อัน เครื่องเกลี่ยคอนกรีตจะต้องเป็นชนิดที่เกลี่ยคอนกรีตที่เทไปตามแนวทางและตามแนววางได้เต็มผิวพื้นที่ที่จะทำผิวจราจร ในการเกลี่ยและเบเย่าคอนกรีตจะต้องเอาใจใส่ในการเกลี่ยหรือเบเย่าคอนกรีตตาม ข้างแบบและรอบต่อของผิวจราจรเป็นพิเศษ การเบเย่าคอนกรีตจะต้องไม่มีจีนาก dein ไปจนกระทั่งเกิดการแยกตัวของหินทราย ในการปั่นระดับคอนกรีต อาจจะใช้คนงานที่มีความชำนาญพิเศษอย่างน้อย 3 คน ช่วยปัดแต่งระดับผิวหน้าของคอนกรีตล่วงหน้าไปก่อนเครื่องแต่งผิวคอนกรีตที่ได้ห้ามใช้รถเกลี่ยคอนกรีตเป็นอันขาด เครื่องปั่นระดับจะต้องมีการปรับแต่งเครื่องให้ปั่นคอนกรีตให้ได้ความโถง หรือความเอียงลาดตามรูปตัดของถนน

1.4 ในการเทคอนกรีต ช่องจราจรถัดจากช่องที่เทเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล้อของรถเครื่องแต่งผิวคอนกรีตข้างหนึ่งจะต้องวิ่งบนผิวคอนกรีตของช่องจราจรที่ทำเสร็จไปแล้ว ล้อรถนั้นจะต้อง

เปลี่ยนเป็นล้อยางพิวารีบไม่มีด็อกยาง ไม่มีปิกช์นอกราบขึ้น ผิวในของล้อจะต้องอยู่ชิดกับขอบถนน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เทคอนกรีตเกินมาทับพิภาระที่เทไปแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดการร่อนออกໄได้ง่าย ความกว้างของหน้ายางล้อรถไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร การเทคอนกรีตช่องจราจรช่องที่สองนี้ต้องรอให้ช่องจราจรช่องแรกเทไปแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงจะวางล้อเครื่องแต่งพิวคอนกรีตได้ ส่วนล้ออิกข้างหนึ่งให้วางบนแบบหล่อซึ่งล้อจะต้องมีปิกช์ตรงทั้งสองด้าน

2. การวางเหล็กเสริม

2.1 การวางเหล็กเสริมจะต้องวางให้ถูกต้องตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน

2.2 เหล็กเสริมจะต้องมีขนาดถูกต้อง สะอาด ปราศจากน้ำมันหรือไขมันประปาเปื้อนอันจะเป็นเหตุให้แรงขัดกับคอนกรีตสูญเสีย ไม่เป็นสนิมขุ่น การผูกเหล็กตะแกรงควรผูกเป็นแพงๆ แล้วนำมาวางในตำแหน่งด้วยความระมัดระวัง

2.3 เหล็กเสริมตามแนวยาวและแนวขวาง เส้นริมสุดของตะแกรงจะต้องห่างจากขอบของแผ่นคอนกรีตไม่เกิน 7 เซนติเมตร และปลายเหล็กตามแนวยาวและแนวขวางจะต้องห่างจากขอบไม่เกิน 5 เซนติเมตร การต่อเหล็กใช้วิธีวางทາบเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กเส้นกลมให้วางทາบโดยให้เหลื่อมกันมีระยะเท่ากับ 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นนั้น ส่วนเหล็กข้ออ้อยให้วางทາบกันมีระยะเท่ากับ 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยนั้น จากนั้นต้องทำการผูกติดกันให้แน่น ด้วยคลอดผูกเหล็ก

2.4 ในการวางแพงตะแกรงเหล็กเสริม จะกระทำได้โดยเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพื้นทาง ปรับระดับให้มีความสูงเท่ากับความสูงของตำแหน่งเหล็กเสริมในแบบ จากนั้นนำแพงตะแกรงเหล็กเสริมวางลงไปแล้วเทคอนกรีตทับอีกรึ้ง ปรับแต่งพิภาระจนเสร็จเรียบร้อย ในการเทคอนกรีตทับหน้าจะต้องกระทำก่อนที่คอนกรีตข้างล่างเกิดการแข็งตัว หากส่วนหนึ่งส่วนใดของคอนกรีตชั้นล่างที่เทไว้ก่อนวางแพงตะแกรงเหล็กเสริมมีระยะเวลามากกว่า 30 นาที โดยยังมิได้มีการเทหับคอนกรีตชั้นบนแล้ว จะต้องรื้อและวนคอนกรีตในแบบหล่อช่วงนั้นออกทิ้งให้หมด แล้วนำคอนกรีตที่ผสมใหม่มาเท และให้ปฏิบัติตามลำดับวิธีการที่กล่าวข้างต้น

2.5 ในกรณีที่วางตะแกรงเหล็กเสริม ก่อนจะเทคอนกรีตจะต้องผูกยึด และยกเหล็กเสริมให้อยู่ในตำแหน่งตามแบบแปลนให้แน่นจนเป็นที่แน่ใจว่าจะไม่เกิดการทรุดตัวในขณะที่เทคอนกรีต

2.6 เหล็กเดือย (Dowel) และ Tie Bars จะต้องมีขนาดและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนทุกประการ

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

2.7 เหล็ก Dowel และ Tie Bars ต้องวางยึดให้แน่นโดยไม่มีการเคลื่อนตัว ขณะเทلاء เข่ากอนกรีต

2.8 เหล็ก Dowel ก่อนที่จะนำไปวางจะต้องทาด้วยแอสฟัลต์ชนิด MC หรือ RC ให้ทั่ว ตามแบบ และเหล็ก Dowel ที่รอยต่อขยายตัว (Expansion Joint) ปลายขาข้างอิสระจะต้องมีหมวดเหล็ก ครอบให้มีช่องว่างระหว่างปลายเหล็กกับหมวดเหล็กตามที่กำหนดไว้ในแบบ

2.9 เหล็ก Tie Bars ต้องไม่มีน้ำมันติดอยู่บนผิวเหล็กและต้องมีระยะห่าง และระดับ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในแบบ ก่อนการเทกอนกรีตต้องกำจัดฝุ่นออกจากผิวเหล็กให้หมดด้วย

2.10 เมื่อผูกเหล็กต่อๆ กันเรียบร้อยแล้ว ก่อนดำเนินการเทกอนกรีตผู้รับจ้างต้องแจ้ง ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของการผูกเหล็กและอื่นๆ ก่อน

3. รอยต่อ

3.1 รายละเอียดของรอยต่อทั้งตามยาว (Transverse Joints) และรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints) จะต้องเป็นไปตามแบบแปลน รอยต่อตามยาวจะต้องตั้งฉากกับแนวศูนย์กลาง ถนนและมีร่องยาตราลดความกว้าง รอยต่อตามยาวจะต้องขนาดกับแนวศูนย์กลางถนนและความลึกของ รอยต่อทั้งหมดต้องตั้งฉากกับผิวจราจร ผิวจราจรตรงรอยต่อต้องไม่นูนขึ้นหรือเป็นแองลงในกรณีที่แบบ ไม่ได้กำหนด หรือแสดงรอยต่อไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเทกอนกรีตผิวจราจรแต่ละแผงได้กว้างไม่เกิน 4.00 เมตร และยาวไม่เกิน 6.00 เมตร และรอยต่อต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้²

3.2 รอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joints) ต้องทำรอยต่อเพื่อการขยายตัวทุกๆ ระยะความยาว 30 เมตร ความกว้างของรอยต่อต้องไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และตัดขาดตลอดความหนา ของพื้นคอนกรีต ระหว่างรอยต่อจะต้องมีเหล็กเดือย (Dowel Bar) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร และวางห่างกันทุกๆ ระยะ 30 เซนติเมตร เหล็กเดือยจะต้องมีปลายข้าง หนึ่งฝังยึดแน่นกับพื้นคอนกรีตและจะต้องจัดให้มีปลายอีกข้างหนึ่งสามารถขยายตัวตามแนวโนนได้ไม่ น้อยกว่า 3 เซนติเมตร

3.3 ก่อนเทกอนกรีตทุกครั้ง จะต้องใส่แผ่นวัสดุขยายตัวที่ร่องของรอยต่อเพื่อการ ขยายตัวและแผ่นวัสดุขยายตัวที่นำมาใช้ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTMD-1751 โดยมีความกว้างเท่ากับ ความหนาของพื้นคอนกรีตแล้วเจาะรูตามตำแหน่งของเหล็กเดือย เมื่อคอนกรีตมีอายุครบให้บุคหรือตัด ส่วนบนของแผ่นวัสดุขยายตัวนี้ออก ให้มีความลึกประมาณ 2.5 เซนติเมตรแล้วอุดด้วยสารขยายตัว ป้องกันน้ำซึม

3.4 รอยต่อเพื่อการหลัก (Construction Joints) มีวิธีทำหลายวิธีคือ

ก. วิธีใช้เลื่อยตัด

ตำแหน่งที่จะตัดรอยต่อบนพื้นจราจร จะต้องอยู่บนเหล็กเคลือบและต้องทำเครื่องหมายโดยต่อเส้นบนคอนกรีตในขณะที่ก่อคอนกรีตหมวด อาจจะใช้เหล็กแหลมปีดก ได้แต่ไม่ให้ลึกลงไปในผิวคอนกรีตเกิน 0.2 เซนติเมตร เลื่อยที่ใช้ตัดทำรอยต่อจะต้องเป็นชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย การตัดจะต้องตัดให้ตรง ใบเลื่อยที่ตัดต้องคมและสามารถตัดเม็ดหินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตได้ ถ้าใบเลื่อยเป็นชนิดหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ จะต้องนีด นำตัดลดเวลาในขณะที่ตัด เมื่อตัดเสร็จแล้วให้เปาเศษปูนและน้ำออกให้สะอาด โดยใช้เครื่องเป่าลม ถ้าเป็นใบเลื่อยชนิดไม่มีต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยง เมื่อตัดเสร็จต้องทำความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลม รอยตัดจะต้องมีขอบคมและหินไม่หลุดออกมานาดความกว้างและความลึกของร่องรอยตัดให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบ

โดยทั่วไปควรจะทำการตัดผิวคอนกรีตได้ภายในห้องจากเทคอนกรีตประมาณ 8 ชั่วโมง และตัดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเกิดการแตกร้าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของพื้นคอนกรีตในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวตามขอบรอยตัดให้ทำการปิดครอบรอยตัดแล้วตัดใหม่ในบริเวณใกล้เคียงโดยต้องอยู่เหนือนีโอเหล็กเดือยด้านที่เคลื่อนที่ได้ (Free End) และต้องอยู่ภายใต้เวลาดังกล่าวข้างต้น ถ้าในกรณีตัดลึกไม่ได้ตามต้องการ หรือเศษปูนอุดอยู่ไม่สามารถใช้ลมเป่าออกได้ อนุญาตให้ตัดซ้ำอีกครั้งในรอยเดิม ได้ ก่อนที่จะทำการเทผิวชั่วของจราจรข้างเคียงจะต้องอุดรอยต่อให้เรียบร้อย

ข. วิธีอ่อนเช่นใช้ไม้หรือวัสดุอื่นฝัง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจาก

ผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ ต้องทำการอุดรอยต่อให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเทคอนกรีตในช่องจราจรข้างเคียงหรือก่อนที่เปิดให้รถผ่าน

3.5 รอยต่อเนื่องจากการก่อสร้าง (Construction Joints) ในกรณีที่ต้องหยุดเทคอนกรีตเกินกว่า 30 นาที จะต้องทำการอยู่ต่อตรงที่ก่อคอนกรีตหยุดเทหันที การทำการอยู่ต่อเนื่องจากการก่อสร้างนี้ จะต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ในการแต่งผิวจะต้องให้ระดับของคอนกรีตตามแนวรอยต่อสูงเท่ากับระดับผิวพื้นในบริเวณใกล้เคียง รอยต่อจะต้องอยู่ห่างจากรอยต่อตามวางที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ถ้าห่างกว่า 3.00 เมตร ไม่ต้องทำการอยู่ต่อเนื่องจากการก่อสร้าง แต่ให้ทำการตัดหรือรีคอนกรีตที่เกินทึบออกให้หมด และถือรอยต่อหนึ้นเป็นรอยต่อที่จะทำการก่อสร้างต่อไป

มาตรฐานงานก่อสร้างถนน ทางเดิน และทางเท้า

3.6 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joints) การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด วิธีการก่อสร้างให้ดำเนินการเช่นเดียวกับการก่อสร้างร่องต่อเพื่อการหดตัว ส่วนการตัดรอยต่อใช้เลือยกระทำเช่นเดียวกัน การตัดรอยต่อจะตัดเมื่อได้ก่อหลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว แต่จะต้องตัดก่อนที่จะเปิดการจราจร

3.7 ในการวางเหล็กเดือย (Tie Bars) ระหว่างกลางช่องรอยต่อจะต้องมีขนาดระยะห่างและความสูงเป็นไปตามแบบแปลน และมีแคร์คอยรับเหล็กและบีดบังคับให้อยู่ในตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กล้มในขณะที่เทคอนกรีต

4. การแต่งผิวคอนกรีต

4.1 หลังจากเทคอนกรีตลงบนชั้นรองพื้นทางแล้ว จะต้องเกลี่ยคอนกรีตด้วยเครื่องเกลี่ยคอนกรีต เครื่องเกลี่ยคอนกรีตต้องปฏิบัติตามได้ 2 อย่างในขณะเดียวกัน คือทำให้คอนกรีตยุบตัวแน่นและแต่งหน้าคอนกรีตให้เรียบด้วยเหล็กปัดคอนกรีตตัวหน้า (Front Screen) ต้องตั้งสูงกว่าตัวหลังเล็กน้อย (ประมาณ 0.5 เซนติเมตร) เพื่อให้เหล็กปัดตัวหลังกดให้คอนกรีตยุบตัวจากนั้นก็ทำการเบเย่าคอนกรีตด้วยเครื่องจักร เพื่อให้เนื้อคอนกรีตแน่นและไม่เกิดรู窿 เครื่องจักรแต่งผิวต้องมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น หากพิภพของคอนกรีตต้องระดับด้วยระบบนำ้ เหล็กปัดคอนกรีตทั้งตัวหน้าและตัวหลังต้องปรับให้เข้ากับลักษณะงานได้ เป็นต้น และต้องอยู่ต่ำกว่าความคุณอย่างต่อเนื่อง อย่าให้คอนกรีตที่อยู่หน้าเหล็กปัดมากไป เพราะอาจจะทำให้คอนกรีตไหหล่นเหล็กปัดทำให้ผิวหน้าคอนกรีตไม่สม่ำเสมอ การตั้งเหล็กปัดหากทำไม่ถูกต้องบางครั้งเหล็กปัดจะกรุดทำให้ผิวคอนกรีตเป็นป่าได้

4.2 การแต่งผิวด้วยแรงคน คือใช้เครื่องแต่งผิวที่ใช้แรงคน 2 คน จับที่ป้ายคนละข้างของงานไม่ว่า หรือคานเหล็กสำหรับปัดคอนกรีตซึ่งติดตั้งเครื่องสั่นสะเทือน มีความเร็วประมาณ 15,000 รอบต่อนาที เพื่อเบี้ยปัดคอนกรีตให้ยุบตัวแน่น และคนงาน 2 คน ที่อีกด้านอยู่จะดันคานไม่หรือคานเหล็กที่ปัดคอนกรีตเคลื่อนตัวไปข้างหน้าช้าๆ โดยพยายามคุมให้คอนกรีตอยู่หน้าคานไม่หรือคานเหล็กปัดหน้าไม่มากกว่า 2 นิ้ว ตลอดความกว้างของผิวคอนกรีตที่เทน้ำหนักของคานไม่หรือคานเหล็กปัดคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อความยาวของคานหนึ่งเมตร และต้องทำให้มั่นคงแข็งแรงสามารถรับแรงกดจากคานงานทั้ง 2 คน ได้ ด้วยการดันปัดเคลื่อนไปข้างหน้าต้องดันไปพร้อมๆ กัน และให้หมั่นยกคานกระแทกคอนกรีตไปด้วยกีจช่วยให้คอนกรีตยุบตัวและแน่นมากขึ้น

4.3 การปรับแต่งระดับผิวคอนกรีต หลังจากแต่งผิวคอนกรีตด้วยเครื่องจักรหรือแรงคนแล้ว คอนกรีตบางส่วนอาจลอดผ่านคานไม่หรือคานเหล็กปัดคอนกรีตมาได้ ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นบนผิวหน้าคอนกรีต ต้องทำการปรับแต่งระดับผิวคอนกรีตอีกครั้ง โดยการใช้เกรียงเหล็ก (Scraping Straight Edge) ที่ยาวประมาณ 3.00 เมตร ในเกรียงต้องแข็งพอที่จะตัดคอนกรีตส่วนที่สูงกว่าออกได้ การ

ทำงานให้คนยืนอยู่ขอนข้างแนวถนนแล้วใช้เกรียงปิดหรือดันตัดคอนกรีตส่วนที่เกินออกในแนวที่
ถนนกับศูนย์กลางถนน และขับเกรียงไปข้างหน้าครั้งละครั้งความยาวของเกรียง

4.4 การแต่งผิวคอนกรีตชั้นสุดท้าย เป็นการแต่งผิวน้ำคอนกรีตให้严าเพื่อให้มีแรง
เสียดทานระหว่างพื้นคอนกรีตกับยางล้อรถ ให้ทำภายหลังจากแต่งผิวและปรับแต่งระดับผิวคอนกรีต
เรียบร้อยแล้ว โดยใช้กระสอบปูนชุบนำ้าให้เปยกลากสัมผัสผิวน้ำคอนกรีต เพื่อให้เกิดผิว严าเป็น
เส้นตรงของถนน เมื่อมีเศษปูนติดกระสอบปูนอาจทำให้การแต่งผิวคอนกรีตไม่เรียบร้อยจะต้องนำ
กระสอบปูนออกมาทำความสะอาดเสียก่อนจึงจะลากต่อไปได้ เมื่อลากกระสอบปูนทำผิวน้ำ
คอนกรีตเสร็จแล้วจะต้องทำการทำความสะอาดตามขอบรอยต่อต่างๆ และใช้เกรียงลงบนมุนรักมีประมาณ 0.6
เซนติเมตร ตามขอบคอนกรีตที่ติดกับแบบหล่อ เพื่อป้องกันขอบคอนกรีตบินเมื่อแกะแบบ

5. การบ่มคอนกรีต เมื่อแต่งผิวคอนกรีตเสร็จแล้ว ในระหว่างผิวคอนกรีตเริ่มแข็งตัวต้อง²
ป้องกันไม่ให้ผิวน้ำคอนกรีตถูกแสงแดด และกระแสลมร้อน โดยการทำหลังคากลุ่มหรือวิธีการอื่นใดที่
เหมาะสมไม่ทำให้ผิวน้ำคอนกรีตเสียหายได้ และเมื่อพื้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือคอนกรีตแข็งตัวแล้ว
จะต้องดำเนินการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในข้อต่อไปนี้

5.1 ใช้กระสอบปูน 2 ชั้นวางทับเหลือกันไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แล้วรดน้ำให้
กระสอบปูนชุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.2 ใช้น้ำสะอาดบ่มโดยก่อขอบให้มีน้ำขังอยู่เหนือผิวน้ำคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5
เซนติเมตร ตลอดเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.3 ใช้ทรายสะอาดคลุมให้ทั่วผิวน้ำคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วใช้
น้ำสะอาดดูดทรายให้ให้ชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน

5.4 ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีต (Curing Compound) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM
C 309-74 หรือ AASHTO 148-70 (Liquid Membrane Forming Compounds for Curing Concrete Type 2
with Pigmented) พ่นโดยใช้เครื่องพ่นบนผิวคอนกรีตในขณะที่น้ำบนผิวคอนกรีตที่แห้งเรียบร้อย
เครื่องพ่นนี้มีลักษณะเป็นภาชนะบนแบบหล่อข้างถนนทั้งสอง มีหัวพ่นตามแนวถนนตลอดเดือนหน้ากว้าง
ของถนน มีอัตราการพ่นเคลื่อนผิวน้ำคอนกรีต慢ๆ เสมอและสามารถควบคุมอัตราของสารเคมีที่พ่นได้
สารเคมีจะเก็บไว้ในถังบนเครื่องพ่นซึ่งจะต้องมีเครื่องกวานอยู่ตลอดเวลา ที่หัวพ่นจะต้องมีที่บังลมด้วย
การพ่นให้พ่นทับผิวคอนกรีต 2 ชั้น โดยมีอัตราการพ่นแต่ละชั้นตามกำหนดนำของผู้ผลิต ถ้าไม่ระบุไว้ให้
ใช้ประมาณ 4.8 ตารางเมตรต่อลิตร หรือ 200 ตารางฟุตต่อยูเอสแกลลอน การพ่นด้วยเครื่องขนาดเล็ก
อนุญาตให้ใช้เฉพาะตามขอบถนนและตรงทางแยกเท่านั้น ถ้าส่วนไหนพ่นบางกว่าปกติให้พ่นทับอีกชั้น
ภายในเวลา 3 นาที กายใน 3 ชั่วโมง หลังจากพ่นเสร็จแล้ว ถ้าเกิดมีฝนตกหนักหรือภายในเวลา 10 วัน

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

หากผิวน้ำของน้ำยาบ่มคอนกรีตถูกทำลายเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องทำการฉีดพ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตทับซ้ำใหม่ในบริเวณที่ถูกทำลายไปนั้น

5.5 การบ่มด้วยแผ่นคอนกรีตให้เริ่มทันทีที่ก่อด้วยแบบหล่อคอนกรีตออกผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มคอนกรีตบนร่องข้างแผ่นที่ก่อด้วยแบบออกไปแล้ว และต้องทำให้ล่อนหัวคราฟขึ้นเพื่อป้องกันวัสดุหรือทรัพย์ซึ่งรองอยู่ใต้พื้นคอนกรีตออกมาระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ ห้ามคนหรือ_bwdayanใช้ถ่าน เว้นแต่จำเป็น เช่น จะต้องตัดรอยต่อหรือการทดสอบความคลาดเคลื่อนของระดับผิวถนน

6. การทดสอบความคลาดเคลื่อนระดับผิวจราจร ทดสอบโดยใช้ไม้บรรทัด 3 เมตร ตรงปลายทั้งสองข้างติดกอลองเหล็กสูง 0.3 เซนติเมตร ให้ทำการทดสอบระหว่างที่บ่มคอนกรีตอยู่ให้ใช้ไม้บรรทัดที่มีกอลองหนูนทั้งสองปลายนิ่งทางทันตามยาวของผิวคอนกรีตที่แท เมื่อผิวตรงไหนสูงโคนไม้บรรทัดก็ให้ใช้เครื่องขัดผิวคอนกรีตขัดให้ต่ำลง การขัดจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีเศษหินหลุดออกมานในส่วนที่สูงจนไม่สามารถบุคุได้ให้ทุบพื้นคอนกรีตในช่วงนั้นออกหมดทั้งแผ่นแล้วทำการหล่อใหม่

7. การป้องกันความเสียหายของพื้นจราจรแบบคอนกรีต

7.1 ต้องจัดหาແงกันการจราจร ป้ายเครื่องหมายการจราจร ตลอดจนยกไฟเพื่อป้องกันไม่ให้_bwdayanวิ่งขึ้นมาบนถนนคอนกรีตที่สร้างใหม่ ในขณะเวลาที่บ่มอยู่จะต้องจัด ทางชั่วคราวหรือพื้นถนนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วบางส่วนให้_bwdayanสามารถวิ่งผ่านไปมาได้ ในส่วนที่เป็นทางแยกเวลาจะหล่อพื้นจะต้องจัดทำสะพานชั่วคราว ข้ามสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตรเพื่อให้_bwdayanวิ่งข้ามได้ เมื่อเสาสะพานออกจะต้องปักกลุ่มผิวคอนกรีตด้วยดินหนา 15 เซนติเมตรเพื่อกันความกัดกร่อนผิวเนื่องจาก_bwdayanผ่าน

7.2 ที่หน่วยงานก่อสร้างต้องจัดเตรียมกระสอบปืนกลุ่มพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตรไว้เพื่อใช้ในโอกาสที่ฝนตกขณะที่เริ่มทดสอบปืนกลุ่มพื้นที่ได้คุณภาพที่แทไปแล้ว

7.3 ห้าม_bwdayanวิ่งบนผิวจราจรที่เสร็จจนกว่าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต แสดงว่า คอนกรีตสามารถรับแรงได้ โดยมีค่า Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

8. การอุดรอยต่อ

8.1 รอยต่อทุกชนิดต้องอุดภายในระยะเวลาการบ่มคอนกรีตสิ้นสุดลงและก่อนที่จะยอมให้_bwdayanวิ่งผ่าน

8.2 ก่อนทำการอุดรอยต่อต้องตอกแต่งรอยต่อให้เรียบร้อยถูกต้องตามแบบ ทำความสะอาดช่องของรอยต่อจนสะอาดปราศจากฝุ่น เศษปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต ปล่อยไว้จนแห้ง ปราศจากความชื้นและน้ำ แล้วเจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนจึงจะดำเนินการอุดได้

8.3 วัสดุที่ใช้อุดรอยค่อต้องไม่มากจนไหหลอมเข้มขึ้นมาบนพื้นคอนกรีตหรือน้อยเกินไปจนไม่สามารถป้องกันน้ำซึมได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. คอนกรีตที่ใช้ทำผิวน้ำจราจรจะผสมที่สถานที่ก่อสร้าง หรือใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ก็ได้วัสดุต่างๆ ที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้เวชิชั่นน้ำหนักแล้วนำมาผสมตามอัตราส่วนที่กำหนด และต้องจัดหาผู้ที่มีความชำนาญในการตั้งแบบเทคอนกรีตและแต่งผิวให้เพียงพอ

2. ให้ผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมซึ่งหมุนได้เกิน 30 รอบต่อนาที และให้ใช้เวลาผสมหลังจากใส่วัสดุทุกอย่างลงในเครื่องแล้วไม่น้อยกว่า 1 นาที เวลาเทคอนกรีตออกจากเครื่องให้เกิดด้วยความระมัดระวัง และเทคอนกรีตออกให้หมดแล้วจึงเริ่มผสมใหม่ได้

3. การขนส่งคอนกรีตจากแหล่งผลิตกลาง (Central Mixing Plant) ให้ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตแข็งตัวภายใน คอนกรีตบนรถบรรทุกต้องหมุนตลอดเวลาโดยมีความเร็วระหว่าง 2-6 รอบต่อนาที

4. การผสมคอนกรีตโดยใช้ Truck Mixing ให้ผสมวัสดุตามข้อกำหนดโดยผสมแห้งแล้วนำมาเติมน้ำ ณ สถานที่ที่จะเทคอนกรีต ในระหว่างเริ่มผสมจะต้องหมุนไม่ด้วยอัตราความเร็วสูงมาก ไม่น้อยกว่า 50 รอบต่อนาที เพื่อคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันก่อนเมื่อคอนกรีตคลุกเข้ากันดีแล้ว ลดความเร็วลงให้ด้วยความเร็วระหว่าง 4-15 รอบต่อนาที

5. ความกว้างของผิวน้ำจราจรที่ทำการเทคอนกรีต ให้เทได้กว้างเพียงหนึ่งช่องจราจรและไม่ควรกว้างเกิน 8 เมตร

6. ถ้ามีฝนตกในระหว่างเทคอนกรีต จะต้องป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลลงผสมกับคอนกรีตที่กำลังเท

7. ต้องทำการทดสอบความขึ้นเหวของคอนกรีต (Slump Test) ทุกวันที่มีการเทคอนกรีตอย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน ถ้าหากการเทคอนกรีตไม่ครบวันหรือเทไม่ติดต่อกันโดยตลอด ให้ทำการทดสอบทุกครั้งที่มีการเทคอนกรีต

8. ต้องทำการเก็บตัวอย่างคอนกรีตที่เทเพื่อนำไปทดสอบความแข็งแรง การเก็บตัวอย่างคอนกรีตต้องเก็บจากคอนกรีตที่เทลงในแบบหล่อคอนกรีตแล้ว และกำหนดตำแหน่งไว้ให้ละเอียด

9. ต้องไม่เปิดการจราจร จนกว่ากำลังของคอนกรีตจะมีค่าตามที่กำหนดไว้ โดยห้ามขวดยานวิ่งบนผิวน้ำจราจรที่เสร็จ จนกว่าการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตที่แสดงว่าคอนกรีตสามารถรับแรงได้โดยมีค่า Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และทำการถอนไหหลอม เรียบร้อยและบดอัดจนแน่นตามข้อกำหนดในแบบแปลนแล้ว

➤ สค. – มค. - 028 มาตรฐานการ耘บพิวทางแบบสเลอร์ซีล (Slurry Seal)

มาตรฐานการ耘บพิวทางแบบสเลอร์ซีล (Slurry Seal) หมายถึง การ耘บพิวทางเดิม หรือทำพิวทางบนพื้นทางที่ได้ทำการไพร์มโคท (Prime Coat) ไว้แล้ว ด้วยส่วนผสมของมวลรวมที่มีขนาดคละกันดี (Well Graded) กับแอสฟัลต์อิมัลชั่น และน้ำ รวมทั้งวัสดุชนิดละเอียด (Mineral Filler) เช่น ปูนซีเมนต์ หรือปูนขาว และอาจใช้สารผสมเพิ่มเพื่อให้แอสฟัลต์อิมัลชั่นแตกตัวเร็วขึ้นหรือช้าลง การทำสเลอร์ซีลมีจุดประสงค์เพื่อบำรุงรักษาพิวทางเดิมหรือเป็นพิวทาง ให้ลื่นไถล่ได้ด้วย

วัสดุ

วัสดุที่ใช้ทำสเลอร์ซีลประกอบด้วย

1. วัสดุแอสฟัลต์อิมัลชั่น ซึ่งได้แก่ CSS-1 หรือ CSS-1h ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอง. 371-2530: แคตอิอนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมคุณภาพ มอง. ISO 9002 หรือแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบแล้ว

2. วัสดุสารผสมเพิ่ม (Additive) เพื่อทำให้แอสฟัลต์อิมัลชั่นแตกตัวเร็วขึ้นหรือช้าลงหรือใช้เพื่อให้แอสฟัลต์เคลือบมวลรวมดียิ่งขึ้น ปริมาณที่จะใช้ต้องพอเหมาะสม เพื่อสามารถเปิดการจราจรได้ภายในเวลาที่ต้องการ วัสดุสารผสมเพิ่มนี้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แล้วแต่การออกแบบ ซึ่งจะต้องได้รับการเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. น้ำ ต้องใสสะอาด และปราศจากสิ่งเจือปนที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อวัสดุผสมสเลอร์ซีล

4. มวลรวม (Aggregate) ต้องเป็นหินไม่ถ้าจำเป็นอาจใช้หินไม่ผงมหาดราย แต่ใช้รายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของน้ำหนักมวลรวมทั้งหมด และรายนี้จะต้องมีค่าการคุณค่าไม่เกินร้อยละ 1.25 มวลรวมนี้ ต้องแข็งคงทน สะอาด ปราศจากดิน หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อย่างอื่น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

4.1 หินไม่หรือราย จะต้องมีค่าสมมูลของราย (Sand Equivalent) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

4.2 หินไม่ ต้องมีจำนวนส่วนร้อยละของความลึกหรือ (Percentage of Wear) ไม่นอกกว่า

ร้อยละ 35

4.3 มวลรวมที่จะนำไปผสมทำสเลอร์ซีล ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจคุณภาพและอนุมัติให้ใช้ได้ก่อน

4.4 มวลรวมต้องมีขนาดคละตามตารางที่ 4-28

5. วัสดุชนิดละอียด (Mineral Filler) เป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมมวลรวม ต้องใช้ในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น และจะใช้มีอัตราการปรับปรุงความขึ้นเหลา (Workability) ของสเลอร์ชีล หรือขนาดคละ (Gradation) ของมวลรวม เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว

ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณแอลฟ์ล็อกต์ที่ใช้และอัตราการฉาบ

ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณแอลฟ์ล็อกต์ที่ใช้ และอัตราการฉาบทองเป็นไปตามตาราง ที่ 4-28

ตารางที่ 4-28 ขนาดคละของมวลรวม ปริมาณแอลฟ์ล็อกต์ที่ใช้ และอัตราการฉาบ

สำหรับการฉาบผิวทางแบบสเลอร์ชีล (Slurry Seal)

ชนิดของสเลอร์ชีล	1	2	3	4
ขนาดของตะแกรงร่อน ; มม.	ผ่านตะแกรงร่อน ; ร้อยละ			
12.5 (1/2 นิ้ว)				100
9.5 (3/8 นิ้ว)		100	100	85 - 100
4.75 (เบอร์ 4)	100	90 - 100	70 - 90	60 - 87
2.36 (เบอร์ 8)	90 - 100	65 - 90	45 - 70	40 - 60
1.18 (เบอร์ 16)	65 - 90	45 - 70	28 - 50	28 - 45
0.600 (เบอร์ 30)	40 - 60	30 - 50	19 - 34	19 - 34
0.300 (เบอร์ 50)	25 - 42	18 - 30	12 - 25	14 - 25
0.150 (เบอร์ 100)	15 - 30	10 - 21	7 - 18	8 - 17
0.075 (เบอร์ 200)	10 - 20	5 - 15	5 - 15	4 - 8
ปริมาณคงค้าง (Residue) ของแอลฟ์ล็อกต์ โดยน้ำหนักของหินแท้ (ร้อยละ)	10.0 - 16.0	7.5 - 13.5	6.5 - 12.0	5.5 - 7.5
อัตราการปู/ฉาบเป็นน้ำหนักของหินแท้ (กก./ตร.ม)	3.0 - 5.5	5.5 - 10.0	10.0 - 16.0	16.0 - 25.0

การกองหินหรือราย

ให้กองไว้อย่างเป็นระเบียบ ต้องไม่เป็นบริเวณที่มีน้ำขัง ถ้าหากมีการผสมต้องทำการผสมกันให้ได้ส่วนคละอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ ก่อนนำไปใช้ผสมเป็นสเลอร์ชีล

ชนิดของสเลอเรชีล

1. มาตรฐานนี้ครอบคลุมสเลอเรชีล 4 ชนิด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4-28 ซึ่งแตกต่างกันตาม วัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขนาดของมวลรวม และอัตราการใช้วัสดุ การกำหนดให้นำผิวแบบสเลอเรชีลชนิดใดขึ้นอยู่กับสภาพผิวทางเดิน สิ่งแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งจะระบุในแบบ ก่อสร้าง

2. การนำผิวแบบสเลอเรชีลจะต้องเลือกชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการซึ่ง แบ่งได้ดังนี้

2.1 ชนิดที่ 1 เป็นสเลอเรชีล ชนิดที่มีความสามารถในการแทรกซึมรอยแตกได้ดี มี ความยืดหยุ่นสูงเหมาะสมที่จะใช้งานดังต่อไปนี้

- ยางอยแตก
- ปูเป็นผิวทางชั่วคราวเพื่อรอการก่อสร้างชั้นอื่นต่อไป
- ปูเป็นผิวทางที่รับปริมาณการจราจรน้อย ความเร็วต่ำ และพื้นทัง ระยะน้ำ ได้ดี

2.2 ชนิดที่ 2 เป็นสเลอเรชีล ชนิดที่มีส่วนละเอียดมากพอที่จะซึมลงไปในรอยแตกได้ เหมาะที่จะใช้งานดังต่อไปนี้

- ลับผิวทางเดินที่ขรุขระปานกลาง เช่นผิวเชอร์เฟสทรีตเมนต์ หรือ เพนนิ เตอร์ชั้นแมกค่าดัม
- ปูเป็นผิวทาง เพื่อลบบ่องกันน้ำซึมลงในพื้นทัง
- ใช้แทนผิวทางชนิด เชอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว (Single Surface Treatment)

2.3 ชนิดที่ 3 เป็นสเลอเรชีล ชนิดที่มีผิวค่อนข้างหยาบ สามารถอุดรอยที่หินผิวเดิมหลุด ได้ดี ปรับระดับผิวเดิมได้เล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้งานดังต่อไปนี้

- ลับผิวเดิมที่มีความขรุขระมาก
- ลับเป็นชั้นแรก หรือชั้นที่สอง ในกรณีลับผิวแบบสเลอเรชีลหลายชั้น
- ใช้ลับผิวเพื่อแก้ความลาดชันด้านดัวขวา (Crown Slope) ที่ผิดไปเล็กน้อย
- ลับผิวทางที่ผิวทางเดิมหลุด (Reveling)

2.4 ชนิดที่ 4 เป็นสเลอเรชีล ชนิดที่ผิวหน้าหยาบ สามารถอุดรอยที่หินผิวเดิมหลุด ได้ดี ปรับระดับผิวเดิมได้ดี เหมาะสำหรับงานดังต่อไปนี้

- ลับบนผิวทางเดินที่เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต
- ใช้แทนผิวทางแบบเชอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น (Double Surface Treatment)

การออกแบบส่วนผสมสเลอเรชีล

1. ก่อนจะเริ่มงานให้ผู้รับจ้างเสนอรายการผลการออกแบบส่วนผสมของผู้รับจ้าง และวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุชนิดและแหล่งเดียวกันกับที่เสนอขอใช้งาน ซึ่งจะต้องมอบให้ผู้ควบคุมงาน นำส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง การออกแบบส่วนผสมนี้ผู้รับจ้างจะต้องใช้วิธีของ The Asphalt Institute Manual Series No.19 โดยวิธีหาค่า C.K.E. (Centrifuge Kerosene Equivalent Test) และตามมาตรฐาน ASTM Designation :D 3910-80 a. Volume 0403 “Standard Practices for Design, Testing and Construction of Slurry Seal” ฉบับปัจจุบัน หรือวิธีอื่นใดที่ได้รับการเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. คุณภาพของวัสดุที่จะใช้ผสม จะต้องผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพให้ใช้ได้ในการออกแบบส่วนนี้จะต้องให้เหมาะสมกับสภาพและปริมาณการจราจร สภาวะอากาศ การบ่มและการใช้งาน

3. คุณสมบัติของสเลอเรชีล ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

3.1 ต้องไม่ขึ้นเหลวมากเกินไป มีค่าการไหล (Flow) อยู่ระหว่าง 20-30 มิลลิเมตร

3.2 ต้องมีระยะเวลาตั้งตัว (Initial Set) ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

3.3 เวลาในการใช้บ่ม (Cure Time) ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

3.4 ค่าเว็ตแทรคอะเบรชันล็อก (Wet Track Abrasion Loss) ไม่น่ากว่า 800 กรัมต่อตารางเมตร

3.5 เวลาที่เปิดให้การจราจรผ่านได้ (Traffic Time) กำหนดให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นในสถานตามรายละเอียดเพิ่มเติม

4. ระหว่างทำการ车道หรือปูสเลอเรชีล ถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่าส่วนผสมสเลอเรชีล ที่ออกแบบไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสถานที่ ให้ออกแบบส่วนผสมใหม่โดยคำนึงการตามข้างต้น

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้จะต้องได้รับการดูแลและรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน หากอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรใดชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขก่อนนำไปใช้งาน

1. เครื่องจักรผสมสเลอเรชีล (Slurry Seal Machine) ต้องเป็นเครื่องที่บันเกลี่อนค่วยตอนเอง ติดตั้งบนรถบรรทุก ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ถังใส่มวลรวม (Aggregate Bin)

1.2 ถังใส่วัสดุผสมแทรก (Filler Bin)

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

- 1.3 ถังใส่น้ำและยางแอสฟล็อกต์อิมัลชัน
 - 1.4 ถังใส่สารผสมเพิ่ม
 - 1.5 สายพานลำเลียงมวลรวมและสารผสมแทรกไปยังเครื่องผสม
 - 1.6 เครื่องปั๊มแอสฟล็อกต์อิมัลชันและน้ำ
 - 1.7 เครื่องผสม
 - 1.8 เครื่องฉาบ
2. สำหรับเครื่องปั๊มแอสฟล็อกต์ และเครื่องลำเลียงมวลรวม จะต้องมีมาตรฐานแสดงปริมาณและสามารถอ่านมาตราได้ตลอดเวลาในการทำสเลอเรชีล
 3. เครื่องผสม เครื่องผสมจะต้องเป็นเครื่องชนิดที่ผลิตส่วนผสมของสเลอเรชีลได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนและต้องสามารถลำเลียงหินน้ำ และแอสฟล็อกต์อิมัลชันลงสู่ถังผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายวัสดุผสมที่เข้ากันอย่างดีแล้วลงสู่เครื่องฉาบได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนทันทีที่จะลำเลียงหินลงสู่เครื่องผสมต้องทำให้หินเปียกเสียก่อน เครื่องผสมจะต้องมีเครื่องลำเลียงวัสดุชนิดละเอيد และอุปกรณ์วัดปริมาณที่สามารถลำเลียงวัสดุชนิดละเอيدในอัตราส่วนที่กำหนดได้อย่างถูกต้องลงในถังผสมในตำแหน่งเดียวกับหินที่กำลังถูกลำเลียงลงสู่ถังผสม เครื่องผสมจะต้องติดตั้งเครื่องฉีดน้ำให้เป็นฝอยหรือละอองอยู่หน้าเครื่องฉาบที่สามารถฉีดน้ำทำให้ผิวทางเปียกได้อย่างทั่วถึง
 4. เครื่องฉาบ (Spreader) เครื่องฉาบทิดตั้งอยู่ด้านท้ายของเครื่องผสม จะต้องสามารถปรับอัตราการปูได้ตามที่กำหนดในมาตรฐาน ปรับความกว้างได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่องจราจร ฉาบได้เรียบและสม่ำเสมอ
 5. เครื่องกวาดฝุ่น ต้องเป็นแบบไม้กวาดหมุนโดยเครื่องกล อาจใช้ร่วมกับเครื่องเป่าฝุ่นและไม้กวาดมือ ซึ่งสามารถทำความสะอาดผิวทาง และรอยแตกได้
 6. อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่นเครื่องฉาบด้วยมือ พลั่ว
 7. เครื่องจักรที่ใช้บดทับ ต้องเป็นรถบดล้อยางหนักประมาณ 5 ตัน ยางเรียบ ความดันลมยางประมาณ 345 กิโลปascอล (3.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

ก่อนทำการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ที่จะก่อสร้าง และแก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ ก่อนงานพิว เช่น ถ้าพิวเดิมมีความเสียหายไม่แข็งแรงพอเป็นแห่งๆ ให้ทำดีพแพตชิ่ง (Deep Patching) ถ้าระดับไม่ดีให้ทำสกินแพตชิ่ง (Skin Patching)

2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้ทางช่องที่จะทำการตลาดผิวพรรณและขอความร่วมมือ ถ้าปริมาณการจราจรสูงอาจต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปโดยช่วยควบคุมการจราจร ในบริเวณที่จะทำการตลาดผิว

3. ตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณวัสดุต่างๆ (Calibrate) ก่อนเริ่มทำงาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนวัสดุที่ปีดลงในถังผสม โดยอ่านจากเครื่องหรือคู่มือการใช้เครื่องกับวัสดุที่ปีดลงไปจริง

4. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนำออกใช้งานและผลิตส่วนผสมสเลอเรี่ชล ตามที่ออกแบบไว้

5. ดำเนินการให้ผู้รับจ้างใช้เครื่องความฝุ่น กวาดวัสดุ เบ่นหินที่หลุด ดินที่เกะติดผิวอกราให้หมดจนผิวทางสะอาด อาจจะใช้การล้างถ้าผู้ควบคุมงานเห็นว่า เครื่องทำความฝุ่นออกไม่หมด ในกรณีที่ผิวเดิมมีรอยแตกขนาดกว้างที่เห็นว่าถ้าใช้น้ำล้างแล้วน้ำจะแทรกในรอยแตก ห้ามใช้น้ำล้าง

6. จะต้องพิจารณาสภาพของดินพื้นาที่ให้เหมาะสม ห้ามทำการตลาดผิวในระหว่างฝนตก และอุณหภูมิบรรยายกาศ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส

การก่อสร้าง

1. วัสดุต่างๆ ที่จะนำมาผสมเป็นสเลอเรี่ชลต้องเป็นวัสดุที่ผ่านการทดสอบ และคุณภาพใช้ได้แล้ว

ข้อกำหนดในการก่อสร้างทั่วไป

2.1 ในกรณีที่ผิวทางเดิมเป็นผิวเท็งมีหินโ碌碌ไม่มีแอสฟัลต์เหลืออยู่ หรือทางเดิมเป็นผิวคอนกรีตต้องทำให้ผิวทางเปียกอย่างสม่ำเสมอตัวเครื่องฉีดน้ำเป็นฟอย หรือละอองหันทึก่อนฉาบผิว

2.2 ส่วนผสมของสเลอเรี่ชล เมื่อฉาบบนผิวทางแล้ว ต้องมีส่วนผสมคงที่ตามต้องการ

2.3 วัสดุที่ผสมแล้วต้องกระจายอย่างสม่ำเสมอในเครื่องฉาบ และต้องมีปริมาณมากพอตลอดเวลา เพื่อให้สามารถฉาบได้เต็มความกว้างที่ต้องการ

2.4 วัสดุที่ผสมแล้วต้องไม่จับตัวเป็นก้อน หรือมีหินที่ไม่ถูกผสมกับแอสฟัลต์อีกชั้น ต้องไม่มีการแยกตัวระหว่างแอสฟัลต์อีกชั้นและส่วนละเอียดออกจากหินหยาบและต้องไม่มีหินหยาบตกอยู่ส่วนล่างของวัสดุผสม ถ้ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องตักวัสดุผสมนี้ออกจากผิวทาง

2.5 ผิวสเลอเรี่ชล ต้องไม่มีรอยขีด ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ต้องทำการตอกแต่ง และแก้ไขให้เรียบร้อย ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ใช้ตะแกรงร่อนมวลรวมก่อนนำมาผสม

3. ข้อกำหนดของรอยต่อ รอยต่อตามยาวหรือตามขวางต้องไม่เป็นสันนูนสูงเกินไป หรือมองเห็นชัดเจนดูไม่เรียบร้อย ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว เช่นนี้ และจำเป็นต้องใช้ตรวจสอบลักษณะหรือเครื่องลากชนิดอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

4. ข้อกำหนดของการจราจรด้วยมือ ในกรณีเครื่องจราบททำการจราจรไม่ได้ เพราะสถานที่จำกัด การใช้เครื่องจราจรด้วยมือต้อง ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. การบ่ม

1.1 ให้บ่มสแลอเรี่ยซีล ไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนปิดให้การจราจรผ่าน ถ้ามีความจำเป็นอาจใช้ทรัพย์หรือหินฝุ่นสากเพื่อให้รถชนต่อไปได้ เช่นทางแยก ทางเชื่อม

1.2 ให้ตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟัลต์อิมัลชันในสแลอเรี่ยซีล โดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของส่วนผสมจากสีน้ำตาล เป็นสีดำ และปราศจากน้ำในส่วนผสม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้กระดาษชับน้ำบนผิวสแลอเรี่ยซีล ถ้าไม่มีน้ำเหลือปรากฏให้ปิดการจราจรได้ โดยปกติไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมง ระยะเวลาในการบ่มจะกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การบดทับ

2.1 การก่อสร้างสแลอเรี่ยซีล ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 ไม่จำเป็นต้องบดทับสำหรับ ถนนจอดรถ

2.2 การจราจรชนิดที่ 4 ต้องบดทับขณะที่แอสฟัลต์กำลังแข็งตัว (ขณะบ่ม) โดยใช้รถบดล้อยางหนักประมาณ 5 ตัน ความดันลมยางประมาณ 345 กิโลปานกາล บดทับเต็มผิวหน้า ไม่น้อยกว่า 5 เที่ยว ด้วยความเร็ว 5-8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อควรระวัง

1. การขันส่งแอสฟัลต์อิมัลชัน ในกรณีที่เป็นถัง (Drum) โดยเฉพาะการขันขึ้นและลงต้องระมัดระวังไม่ให้ถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันได้รับการกระแทกกระเทือนรุนแรงมาก เพราะอาจทำให้ แอสฟัลต์อิมัลชันแตกตัวได้

2. ก่อนใช้แอสฟัลต์อิมัลชันที่บรรจุถังต้องเก็บรอไว้นานๆ ควรกลึงถังไปมาอย่างน้อยด้านละ 5 ครั้ง ก่อนบรรจุลงในเครื่องผสมสแลอเรี่ยซีล ทั้งนี้เพื่อให้แอสฟัลต์มัลชันมีลักษณะเดียวกันทั่วถึง

3. ทุกครั้งที่ทำการผสมสแลอเรี่ยซีลเสร็จแล้ว ควรล้างเครื่องผสมให้สะอาด มิฉะนั้นจะมี แอสฟัลต์เกาะติดแน่นในเครื่อง ทำให้ไม่สะดวกในการทำงานครั้งต่อไป

4. เมื่อเปิดถังบรรจุแอสฟัลต์อิมัลชันออกใช้ ควรใช้ให้หมดถังหรือต้องปิดฝาอย่างดี มิฉะนั้นน้ำในถังจะระเหยได้ ซึ่งจะทำให้แอสฟัลต์อิมัลชันหมดสภาพไม่สามารถใช้การได้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการคาดคะเนพิวทางแบบสเลอรีชีล

1. ก่อนเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารการออกแบบส่วนผสมแก่ผู้ควบคุมงาน แล้วให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุส่วนผสมที่จะใช้ในการทดสอบส่วนของค่าประกอบส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบพร้อมกับเอกสารการออกแบบส่วนผสมด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบเอกสาร การออกแบบและวัสดุส่วนผสม และกำหนดค่าผลการทดลองที่เหมาะสมให้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกสูตรผสมเฉพาะงาน (Job Mix Formula) ให้ใช้สำหรับควบคุมงานต่อไป

3. การทำสเลอรีชีล ภาคสนามถ้าวัสดุมวลรวมหรือวัสดุผสมแอสฟัลต์ผิดพลาดจากข้อกำหนดจะถือว่าส่วนผสมที่ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. หากวัสดุส่วนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวัสดุมวลรวมก็ต้องรีบันเดตอินไดก์ ดี ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ทั้งนี้ในการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน

5. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและตรวจสอบการออกแบบ การคาดคะเนพิวทางแบบสเลอรีชีล ทุกครั้งหรือทุกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อแนะนำสำหรับมาตรฐานการคาดคะเนพิวทางแบบสเลอรีชีล

สำหรับพิวทางที่มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย (ADT) เกินกว่า 500 คันต่อวัน ให้ใช้มวลรวมเป็นหินไม่เท่านั้น

➤ สอ. – มอ. - 029 มาตรฐานงานพิวจราจรแบบเคลปชีล (Cape Seal)

หมายถึง การก่อสร้างพิวทางสองชั้น ประกอบด้วยพิวทางชั้นแรกเป็นพิวทางแบบเซอร์เฟสทรีทเม้นต์ชั้นเดียว (Single Surface Treatment) และวัสดุทับด้วยสเลอรีชีล (Slurry Seal) ลงบนพิวทางหรือพิวไอลท์ทางดังกล่าวอีกหนึ่งหรือสองชั้น พิวทางชนิดนี้ใช้ทำเป็นพิวไอลท์ทางได้ด้วย

พิวทางชั้นแรก แบบเซอร์เฟสทรีทเม้นต์ (Single Surface Treatment)

วัสดุ

1. แอสฟัลต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอ. – มอ. – 022 : มาตรฐานงานพิวจราจรแบบเซอร์เฟสทรีทเม้นต์ (Surface Treatment) และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 371-2530 แคตอิโอนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคุณภาพ มอก. ISO-9002 หรือแอสฟัลต์อิมัลชั่นชนิดอื่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบแล้ว

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

2. หินย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มด. – 007 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเชอร์เฟชทรีตเมนต์

การกองวัสดุ

1. ให้แยกกองหินย่อยแต่ละขนาดไว้ โดยไม่ปะปนกัน
2. ถ้าบริเวณที่กองหินย่อยไม่เรียบร้อย อันอาจจะทำให้มีวัสดุอื่นไม่พึงประสงค์มาปะปนผู้ควบคุมงานอาจไม่อนุญาตให้ใช้หินย่อยที่มีวัสดุอื่นปะปนนั้นได้
3. บริเวณที่กองหินย่อย ต้องมีการระบายน้ำที่ดี อันเป็นการป้องกันน้ำท่วมกองหินย่อยได้ขนาดของหินย่อย

ขนาดของหินย่อยของผิวทางชั้นแรกให้เป็นไปตามตารางที่ 4-29

ตารางที่ 4-29 ขนาดของหินย่อยของผิวทางชั้นแรก

แบบเชอร์เฟสทรีตเมนต์ (Single Surface Treatment)

ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)	น้ำหนักต่านตะแกรงเป็นร้อยละ						
	25.0 มม.	19.0 มม.	12.5 มม.	9.5 มม.	4.75 มม.	2.36 มม.	1.18 มม.
19 (3/4)	100	90 - 100	0 - 30	0 - 8	-	0 - 2	0 - 0.5
12.5(1/2)	-	100	90 - 100	0 - 30	0 - 4	0 - 2	0 - 0.5

การเลือกใช้ขนาดของหินย่อย สำหรับผิวทางชั้นแรกให้ใช้ขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือ 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มด. – 007 : มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรแบบเชอร์เฟสทรีตเมนต์

ปริมาณวัสดุที่ใช้โดยประมาณ หินย่อย และแอสฟัลต์โดยประมาณให้ใช้ตามตารางที่ 4-30 ส่วนปริมาณวัสดุที่ใช้จริงให้เป็นไปตามการออกแบบตามวิธีการองค์กรปกรของส่วนท้องถิ่น

ปริมาณแอสฟัลต์ที่ออกแบบในชั้นนี้ได้จากค่า A.L.D. (Average Least Dimension) ของหินย่อย

**ตารางที่ 4-30 ปริมาณวัสดุที่ใช้โดยประมาณของผิวทางชั้นแรก
แบบเชอร์เฟซทรีตเมนต์ (Single Surface Treatment)**

ขนาดที่ใช้เรียก มิลลิเมตร (นิ้ว)	19.0 (3/4")	12.5 (1/2")
หินย่อย กิโลกรัมต่อตารางเมตร	16 – 22	12 - 18
แอสฟัลต์อิมัคชั่น ลิตรต่อตารางเมตร	1.2 - 3.3	0.8 - 1.6

การล้างหินย่อย หินย่อยไม่ต้องเคลือบผิวแต่ต้องล้างให้สะอาดแล้วนำไปใช้โดยเร็วหากปล่อยทิ้งไว้จนแห้งหรือสักปักต้องล้างใหม่

การใช้สารผสมแอสฟัลต์

สารผสมแอสฟัลต์ อาจใช้ผสมกับสารเคลือบผิวหินย่อยหรือผสมกับแอสฟัลต์โดยตรงก็ได้ แล้วแต่ชนิดและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ถ้าผสมสารแอสฟัลต์ลงในแอสฟัลต์โดยตรง ควรผสมก่อนใช้งานเล็กน้อย แล้วทำให้แอสฟัลต์ในถังบรรจุแอสฟัลต์ประจำรถพ่นแอสฟัลต์ให้เวียนผสมเข้ากันดีเสียก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที แล้วนำไปใช้งานทันที ห้ามต้มแอสฟัลต์ที่ผสมสารแอสฟัลต์แล้วที่ช่วงอุณหภูมิสำหรับพ่นแอสฟัลต์ทิ้งไว้นาน เพราะสารผสมแอสฟัลต์อาจเสื่อมคุณภาพได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

หากจำเป็นที่จะต้องนำแอสฟัลต์ที่ผสมสารผสมแอสฟัลต์ และต้มที่อุณหภูมิที่ใช้ราดทิ้งไว้เกินกว่า 3 ชั่วโมงมาใช้ใหม่ ต้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ผลิตสารผสมแอสฟัลต์ โดยความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน

เครื่องจักรและเครื่องมือ

เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ให้เป็นตามมาตรฐาน สส. – นส. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเชอร์เฟซทรีตเมนต์ (Surface Treatment) เครื่องโรยหินจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง

การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง

การเตรียมการก่อนการก่อสร้าง ให้เป็นตามมาตรฐาน สส. – นส. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเชอร์เฟซทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

การก่อสร้าง

การก่อสร้าง ให้เป็นตามมาตรฐาน สส. – นส. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบเชอร์เฟซทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมให้เป็นตามมาตรฐาน สอ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ เชื้อร์เฟซทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังให้เป็นตามมาตรฐาน สอ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ เชื้อร์เฟซทรีตเมนต์ (Surface Treatment)

ผิวทางชั้นที่สองสเลอร์ชีล (Slurry Seal)

วัสดุ

วัสดุที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สอ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการจราจรผิวทางแบบสเลอร์ชีล (Slurry Seal) ขนาดของหินย่อย ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ และอัตราการจราจรให้เป็นไปตาม ตารางที่ 4-31

ตารางที่ 4-31 ขนาดของหิน ปริมาณแอสฟัลต์ที่ใช้ และอัตราการจรา

สำหรับงานผิวทางชั้นที่สองแบบสเลอร์ชีล (Slurry Seal)

ชนิดของสเลอร์ชีล	2	3
ขนาดของตะแกรงร้อน ; มม.	ผ่านตะแกรงร้อน ; ร้อยละ	
9.5 (3/8 นิ้ว)	100	100
4.75 (เบอร์ 4)	90 - 100	70 - 90
2.36 (เบอร์ 8)	65 - 90	45 - 70
1.18 (เบอร์ 16)	45 - 70	28 - 50
0.600 (เบอร์ 30)	30 - 50	19 - 34
0.300 (เบอร์ 50)	18 - 30	12 - 25
0.150 (เบอร์ 100)	10 - 21	7 - 18
0.075 (เบอร์ 200)	5 - 15	5 - 15
ปริมาณคงค้าง (Residue) ของ แอสฟัลต์ โดยน้ำหนักของหินแห้ง (ร้อยละ)	7.5 - 13.5	6.5 - 12.0
อัตราการปู/จราจรเป็นหนึบ ของส่วนผสมสเลอร์ชีล ; หินแห้ง (กก./ตร.ม.)	5.5 - 10.0	10.0 - 16.0

การกองหินย่อย หรือทราย

การกองหินย่อย หรือทรายให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการงานพิวทางแบบสเลอร์ซีล (Slurry Seal)

ชนิดของสเลอร์ซีล

สำหรับงานผิวจราจรแบบเคฟชีล ให้ใช้สเลอร์ซีล ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 เท่านั้น

1. สเลอร์ซีล ชนิดที่ 2 ใช้ฉาบพิวทางชั้นแรกที่ใช้หินย่อยหรือกรวดย่อย ขนาด 12.5 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ตามตารางที่ 4-29 โดยฉาบครึ่งเดียว ให้มีปริมาณส่วนผสมสเลอร์ซีล ตามตารางที่ 4-31
2. สเลอร์ซีล ชนิดที่ 3 ใช้ฉาบพิวทางชั้นแรกที่ใช้หินย่อย หรือกรวดย่อย ขนาด 19.0 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ตามตารางที่ 4-29 โดยแบ่งการฉาบเป็น 2 ครั้ง ให้มีปริมาณส่วนผสมสเลอร์ซีล รวมทั้งหมด ตามตารางที่ 4-31

การออกแบบส่วนผสมสเลอร์ซีล

การออกแบบส่วนผสมสเลอร์ซีล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการงานพิวทางแบบสเลอร์ซีล (Slurry Seal)

เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

1. เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการงานพิวทางแบบสเลอร์ซีล (Slurry Seal)
2. เครื่องจักรที่ใช้ในการบดทับ ต้องเป็นรถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อน ได้ด้วยตนเอง มีน้ำหนักประมาณ 10 ตัน แบบล้อยางผิวน้ำเรียบ ความดันลมยางประมาณ 3.5 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร (50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

การเตรียมการก่อสร้าง

การเตรียมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สถ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการงานพิวทางแบบสเลอร์ซีล (Slurry Seal)

วิธีการก่อสร้าง

1. ราดยางแอสฟัลต์อิมัลชัน ชนิด CSS-1 หรือ CSS-1h ที่ผสมน้ำในอัตราส่วน 1:1 ลงบนพิวทางชั้นแรกด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 0.6 ลิตรต่อตารางเมตร โดยวิธีฉีดเป็นละอองฝอย (Fog Spray) หลังจากนั้น จึงดำเนินการฉาบพิวทางสเลอร์ซีลต่อไป

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

2. ดำเนินการ浚บผิวสเลอร์ชีลทับผิวชั้นแรก สำหรับผิวทางชั้นแรกที่ก่อสร้างใหม่ การ浚บสเลอร์ชีลทับ ควรดำเนินการภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 วัน และไม่มากกว่า 4 สัปดาห์ ขณะนี้การคาดเออสฟล็อกต์อิมัลชัน ตาม ข้อ 1 ควรดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อน浚บผิวสเลอร์ชีล
3. ก่อนที่จะ浚บผิวสเลอร์ชีลให้ทำความสะอาดผิวทางที่จะ浚บสเลอร์ชีลทับด้วยเครื่องการดูดฝุ่น และถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำล้าง เพื่อกำจัดเศษดินที่หลุดหลวม สิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด
4. ก่อน浚บผิวสเลอร์ชีล ถ้าผิวทางที่浚บทับนั้นแห้ง ให้พ่นน้ำลงไปเพียงบางๆ พอดียกชี้บเท่านั้นอย่าให้มีน้ำขังบนผิวทางที่จะ浚บทับ
5. ส่วนผสมสเลอร์ชีล เมื่อ浚บบนผิวทางแล้วต้องมีส่วนผสมคงที่ตามที่ต้องการ
6. วัสดุที่ผสมแล้วต้องกระจายอย่างสม่ำเสมอในเครื่อง浚บและต้องมีปริมาณมากพอตลอดเวลา เพื่อให้浚บได้เต็มความกว้างที่ต้องการ
7. วัสดุที่ผสมแล้วต้องไม่จับตัวเป็นก้อน หรือมีหินที่ไม่ถูกผสมกับแอสฟล็อกต์อิมัลชัน ต้องไม่มีการแยกตัวระหว่างแอสฟล็อกต์อิมัลชันกับส่วนละอี้ดออกจากหินหยาบ ต้องไม่มีหินหยาบตกอยู่ ส่วนล่างของวัสดุผสม ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น จะต้องตักวัสดุผสมนี้ออกจากผิวทาง
8. ต้องไม่มีรอยขีดปูรากฎให้เห็นบนผิวที่浚บสเลอร์ชีลเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ ต้องทำการตอกแต่งและแก้ไขให้เรียบร้อยผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ใช้ตะแกรงร่อนมวลรวมก่อนนำมาผสม
9. ข้อกำหนดของรอยต่อ รอยต่อตามยาวควรจัดให้อยู่ตรงแนวเส้นแบ่งช่องจราจร และรอยต่อ ต้องไม่เป็นสันนูนเกินไป หรือมองเห็นชัดเจนดูไม่เรียบร้อย ถ้าเกิดกรณีดังกล่าว เช่นนี้ และจำเป็นต้องใช้ กระสอบลากหรือเครื่องราชชนิดอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
10. ข้อกำหนดของการ浚บด้วยมือ ในกรณีเครื่อง浚บใช้การไม่ได้ เพราะสถานที่จำกัด การ浚บด้วยมือต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
11. ในการ浚บผิวสเลอร์ชีล ชนิดที่ 2 ตามข้อกำหนดสเลอร์ชีล ชนิดที่ 2 หรือ 3 การ浚บผิวสเลอร์ชีล ให้บดทับด้วยรถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองตามข้อกำหนด เครื่องจักรที่ใช้ในงาน ก่อสร้างข้อ 2 ให้เต็มผิวน้ำไม่น้อยกว่า 5 เที่ยว โดยเริ่มนิดๆ เมื่อไม่มีส่วนผสมสเลอร์ชีลติดล้อรถบด แต่ต้องไม่ข้ามวัน
- สำหรับการ浚บผิวสเลอร์ชีล ชนิดที่ 3 ครั้งที่ 2 นั้น ให้ดำเนินการ浚บผิวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องไม่นานเกิน 4 สัปดาห์ หลังจาก浚บผิวครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว การ浚บผิวครั้งที่ 2 นี้ ปกติไม่ต้องบดทับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบ่มให้บ่มผิวสเลอร์ชีลไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อนเปิดให้การจราจรผ่านจนกว่าผิวสเลอร์ชีล จะแตกตัวโดยสมบูรณ์ แล้วจึงเปิดให้การจราจรผ่าน บริเวณที่มีความจำเป็นต้องให้การจราจรผ่านได้ก่อน เช่น ทางแยก ทางเชื่อม ก็อาจใช้ทราย หรือหินฝุ่นลาดทับผิวจราจรไว้

ให้ตรวจสอบการแตกตัวของแอสฟัลต์อิมัลชันในสเลอร์ชีล โดยการสังเกตการเปลี่ยนสีของส่วนผสมจากสีน้ำตาลเป็นสีดำ และปราศจากน้ำในส่วนผสม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษชั้นน้ำบนสเลอร์ชีล ถ้าไม่มีน้ำเหลือปรากฏให้เปิดการจราจรถได้ โดยปกติไม่ควรเกิน 3 ชั่วโมงระยะเวลาการบ่มให้อยู่ในคุณภาพนิขของผู้ควบคุมงาน

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังให้เป็นตามมาตรฐาน สอ. – มถ. – 022 : มาตรฐานงานผิวจราจรแบบ เชอร์เฟชท์เรทเมนต์ (Surface Treatment) และ ตามมาตรฐาน สอ. – มถ. – 028 : มาตรฐานการปูนาผิวทางแบบสเลอร์ชีล (Slurry Seal)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผิวทางแบบเคลชีล

ก่อนเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอรายการออกแบบส่วนผสมผิวแบบเคลชีลของผู้รับจ้างเอง ที่ใช้วัสดุชนิด และแหล่งเดียวทันกับที่เสนอขอใช้งานแก่ผู้ควบคุมงาน และให้ผู้ควบคุมงานเก็บตัวอย่างวัสดุส่วนผสม ที่จะใช้ในการผสมส่องค์กรปักกรองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบพร้อมเอกสารการออกแบบแบบส่วนผสมด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เมื่อองค์กรปักกรองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเอกสารการออกแบบและวัสดุส่วนผสม และกำหนดค่าผลการทดลองที่เหมาะสมให้แล้ว องค์กรปักกรองส่วนท้องถิ่นจะออกสูตรส่วนผสมเฉพาะงานให้ใช้สำหรับควบคุมงานต่อไป

ในการทำผิวทางแบบเคลชีลในภาคสนาม ถ้าวัสดุที่ใช้ผิดพลาดไปจากข้อกำหนด จะถือว่าส่วนผสมที่ ผสมไว้ในแต่ละครั้งนั้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หากวัสดุส่วนผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุอื่นใดก็ตาม ผู้รับจ้างอาจขอเปลี่ยนแปลงสูตรส่วนผสมเฉพาะงานใหม่ได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปักกรองส่วนท้องถิ่นก่อน

การทดสอบ และการตรวจสอบการออกแบบผิวทางแบบเคลชีลทุกครั้ง หรือทุกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

มาตรฐานกอนน ทางเดิน และทางเท้า

ส่วนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางเดิน และทางเท้า

➤ สอ.-มอ.-030 มาตรฐานวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเท้า

วัสดุพื้นฐานทางเท้า หมายถึง วัสดุที่ใช้ทำพื้นฐานทางเท้าในกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติไว้เป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ

- ปราศจากอินทรีย์ตั้งๆ เช่น ใบไม้ รากไม้ หญ้า ขยะ และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
- เป็นลูกรัง หินคลุก ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากการแหน่งหิน หรือการย่อยหิน โดยมีขนาดคละ แสดงดังตารางที่ 4-32 และ 4-33

สำหรับลูกรัง

ตารางที่ 4-32 แสดงขนาดคละของวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเท้าสำหรับลูกรัง

มาตรฐานของตะแกรง	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงมีค่าเป็นร้อยละ				
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.	ชนิด จ.
2"	100	100	-	-	-
1"	-	75 - 95	100	100	100
3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100	-
เบอร์ 4	25 - 55	30 - 60	35 - 65	50 - 85	55 - 100
เบอร์ 10	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70	40 - 100
เบอร์ 40	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45	20 - 50
เบอร์ 200	2 - 8	5 - 20	5 - 15	10 - 25	6 - 20

សំគាល់អាជីវកម្ម

ตารางที่ 4-33 แสดงขนาดคละของวัสดุพื้นฐานทางเดินและทางเท้าสำหรับหินคลุก

ขนาดของตะแกรง	น้ำหนักกิ่งผ่านตะแกรงมีค่าเป็นร้อยละ			
	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.
2"	100	100	-	-
1"	-	75 - 95	100	100
3/8"	30 - 65	40 - 75	50 - 85	60 - 100
เบอร์ 4	25 - 55	30 - 60	35 - 65	50 - 85
เบอร์ 10	15 - 40	20 - 45	25 - 50	40 - 70
เบอร์ 40	8 - 20	15 - 30	15 - 30	25 - 45
เบอร์ 200	2 - 8	5 - 20	5 - 15	10 - 25

➤ สส. - มส. - 031 มาตรฐานวัสดุปูทางเดิน และทางเท้า โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท

1. กระเบื้องคอนกรีตปั้น (Concrete Flooring Tiles)

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น หมายถึง กระเบื้องที่ทำด้วยคอนกรีตอัดเป็นแผ่น มีลักษณะ
ธรรมชาติหรืออาจมีผิวเคลือบปูนอยู่ทั้งแผ่น หรือเฉพาะที่ชั้นผิวน้ำก็ได้ ซึ่งมีขนาดและเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อน สำนับประกอบและการทำ คุณลักษณะ และการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น มาก.378

คุณสมบัติ

1. ลักษณะทั่วไป

1.1 กระเบื้องที่ผิวน้ำเรียบความหนาต้องเท่ากันโดยตลอดและกระเบื้องที่มีผิวน้ำเป็นลอน ความหนาของลอนแต่ละลอนต้องเท่ากันตลอด

1.2 กระบวนการที่ต้องไม่ร้าวมีความได้จาก ของเรียบคุณและตรง (ยกเว้นการลอกน้ำ)

1.3 สิ่งของที่นักพิชิตน้ำต้องสนับสนุน แล้วก็ไม่ควรถ่ายนำ

2 ความตื้นทبانแรงดึงดูดของ

ความต้านทานแรงดึงตามขวางของกระเบื้องแต่ละแผ่นต้องไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะพาสคัล และค่าคงคลีต้องไม่น้อยกว่า 3 เมกะพาสคัล

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

3. การคุณชีมนำ

การคุณชีมนำของกระเบื้องแต่ละหน้าแผ่นต้องไม่เกินร้อยละ 10

2. คอนกรีตบล็อกปูพื้น (Interlock Concrete Paving Block)

คอนกรีตบล็อกปูพื้น หมายถึง ก้อนหรือแผ่นคอนกรีตตันที่สามารถนำมาเรียง ปูพื้นกันได้อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะที่ต้องมีรอยต่อทั้งบล็อก หรือเฉพาะที่ชั้นผิวน้ำหน้า ซึ่งมีขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะและการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้น นอ. 827

คุณสมบัติ

1. บล็อกต้องมีเนื้อแน่น ไม่ร้าวและสีของชั้นผิวน้ำต้องสม่ำเสมอ

2. ความได้จาก ความหนาไม่เกิน 80 มิลลิเมตร จะมีความเบี่ยงเบนของความได้จาก ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ถ้าความหนาเกิน 80 มิลลิเมตร จะมีความเบี่ยงเบนของความได้จาก ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร

3. ความต้านแรงอัดของบล็อกแต่ละก้อนหรือแผ่น ต้องไม่น้อยกว่า 35 เมกะพาสคัล และค่าเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 40 เมกะพาสคัล

3. กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (Cement Mortar Flooring Tiles)

กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น หมายถึง กระเบื้องที่ส่วนใหญ่ทำด้วยปูนซีเมนต์ผสมกับมวลผล ละเอียดและน้ำอัดเป็นแผ่น มีลักษณะที่ต้องมีรอยต่อทั้งแผ่น หรือเฉพาะที่ชั้นผิวน้ำที่ได้ซึ่งมีขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบและการทำ คุณลักษณะและการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น นอ. 826

คุณสมบัติ

1. กระเบื้องต้องไม่ร้าวหรือบิ่น มีความได้จาก ขอบเรียบคม และตรง (ยกเว้นการลับมุม) และสีของผิวน้ำต้องสม่ำเสมอ

2. ความต้านทานแรงดัดขาวง

2.1 ในสภาพเปียกต้องไม่น้อยกว่า 3 เมกะพาสคัล

2.2 ในสภาพแห้งต้องไม่น้อยกว่า 5 เมกะพาสคัล

3. การคุณชีมนำของกระเบื้องแต่ละแผ่นต้องไม่เกินร้อยละ 10 ความทนการขัดศีรษะ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องดินเผาไม่เผา นอ. 38 แล้ว น้ำหนักของกระเบื้องที่หายไปต้องไม่เกิน 0.1 กรัม

ส่วนที่ 4 มาตรฐานวิธีการก่อสร้างทางเดิน และทางเท้า

➤ สอ.-มอ.-032 มาตรฐานงานทางเดินและทางเท้า

งานทางเดิน และทางเท้า หมายถึง การก่อสร้างทางเท้าด้วยวัสดุที่มีคุณภาพตามที่กำหนด โดยการเกลี่ยแต่งและบดพื้นฐานให้ได้ตามระดับ รูปร่าง และสร้างผิวย่างโดยย่างหนึ่ง ตามที่กำหนดไว้ ในรูปแบบและรายการก่อสร้าง ในงานสร้างทางเท้าที่มีการกันแนวน้ำซ่องสำหรับการปลูกต้นไม้ ไม่ประดับ หรือการปลูกหญ้า ผู้รับจ้างจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของดินที่จะนำมาใช้และบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง เพื่อให้ดีนไม่หรือไม่ประดับหรือหญ้าที่นำมาปลูกน้ำสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้ดี

วิธีการก่อสร้าง

1. ทางเดินและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ให้นำวิธีการสร้างคันทาง รองพื้นทาง พื้นทาง และผิวทางตามที่กำหนดไว้แล้วมา บังคับใช้กับการสร้างพื้นฐานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กโดยอนุโลม
- วัสดุผิว เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการก่อสร้าง

2. ทางเดินและทางเท้าปูกระเบื้องหินเกร็็ด

- คันทางและพื้นฐานทางเดินและทางเท้า ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ในส่วนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางเดิน และทางเท้า โดยคันทาง และพื้นฐานทางเดินและทางเท้าที่สร้างขึ้นจะต้องมีความแน่นของการบดพื้นไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 95 ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบ Compaction Test แบบมาตรฐาน (AASHTO T99) หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในรูปแบบหรือรายการ ก่อสร้าง
- วัสดุผิว ให้ปูด้วยกระเบื้องหินเกร็deskขนาด 400 X 400 X 50 มิลลิเมตร หรือขนาด อื่นๆ ตามรูปแบบหรือรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ แนวต่อระหว่างกระเบื้อง แต่ละแผ่น ให้ยาด้ายปูน : ทรายในอัตราส่วน 1:1 และต้องแต่งให้กลมกลืนกับ ผิวทางเท้า แนวต่อของกระเบื้องโดยทั่วไปต้องตั้งฉากกับแนวคันหิน

3. งานทางเดินและทางเท้าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

- คันทางและพื้นฐานทางเดินและทางเท้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางเดิน และทางเท้า
- วัสดุผิวให้ใช้ก้อนหรือแผ่นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นชนิดที่กำหนดให้ปูตาม ลักษณะที่ต้องการตามวิธีการดังนี้

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

- การเกลี่ยทรายรองพื้นให้เกลี่ยเต็มทางเดินและทางเท้าตามความลาดที่ต้องการ โดยให้คำนึงถึงระยะยุบตัวของทรายรองพื้นภายหลังการบดอัดด้วย
- การปูก้อนหรือแผ่นคอนกรีตประสานปูพื้นโดยให้พื้นผิวด้านข้างของก้อนคอนกรีตประสานปูพื้น แต่ละก้อนเรียงชิดคิดกันในลักษณะให้เกิด Interlocking Resistance
- หลังจากปูก้อนหรือแผ่นคอนกรีตประสานปูพื้นเสร็จแล้ว ให้ใช้ทรายสดทับหน้ากาวด้วยหัวหีบหัวกระแทกให้ลึกไปอุดตามรอยต่อระหว่างก้อนหรือแผ่นคอนกรีตแล้ว ใช้ Plate Vibrator บดอัดเข้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทรายอัดตัวกันแน่นตามรอยต่อระหว่างก้อนหรือแผ่นคอนกรีต

4. งานทางเดินและทางเท้าปูแอสฟัลต์คอนกรีต

- คันทางและพื้นฐานทางเดินและทางเท้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 มาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทางเดิน และทางเท้า การปูแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ใช้แรงงานคนแทนการใช้งาน Paver ได้
- วัสดุผิวให้ปูด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตตามคุณสมบัติแอสฟัลต์คอนกรีต
- ในกรณีที่สำคัญต้องหันหน้า ให้ใช้เกล็ดซึ่งผ่านการล้างน้ำสะอาดและแห้งสนิท แล้วและมีความเข้มของสี (Shade) ตามที่กำหนด สำคัญต้องหันหน้าของแอสฟัลต์ ผสมร้อนที่ปูเป็นทางเดินและทางเท้าไว้แล้วนั้น ในขณะที่ยังร้อนอยู่ในอัตรา 3.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร แล้วใช้ร่องดหรือเครื่องตบ Vibrator ทำการบดทับ เพื่อให้หินสันนั้นฝังตัวแน่นกับแอสฟัลต์ ผสมร้อน ร่องดหรือเครื่องตบที่ใช้ในการบดหักหินสันนี้จะต้องสะอาด ไม่ประทိอนวัสดุแอสฟัลต์จากการบดทับผิวทางเดิน และทางเท้าในตอนแรก

บทที่ 5

การตรวจสอบและบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า

ถนนที่เปิดใช้งานแล้ว จำเป็นต้องมีการดูแลรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีร่องรอยการชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมบ่อ ทั้งบริเวณผิวทางและไหหล่ทางควรรับดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายลุกคามต่อไปอีก ความเสียหายของผิวทางอาจแยกเป็น 2 ประการคือ

1. ความเสียหายในด้านการใช้งาน (Functional Failure) เช่น ผิวนันเป็นคลื่นขรุระทำให้การสัญจรผ่านไปมาไม่สะดวก ต้องใช้ความเร็วต่ำ
2. ความเสียหายด้านโครงสร้าง (Structure Failure) เช่น ผิวนันเป็นหลุมเป็นบ่อ พื้นทางคินคันทางทຽด

สาเหตุการชำรุดของถนนมีหลายประการ เช่น เนื่องจากความบกพร่องในขณะก่อสร้าง ใช้วัสดุมีคุณภาพไม่เหมาะสม การบดอัดไม่ได้ความแน่นตามมาตรฐาน ส่วนผสมคอนกรีตหรือแอสฟัลต์ที่ใช้ทำผิวทางไม่เหมาะสม ยานพาหนะมีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าถนนที่ออกแบบไว้จะรับน้ำหนักได้ดีนักทางอ่อนมาก เพื่อให้การบริหารจัดการบำรุงรักษาถนนที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาและกำหนดวิธีการบำรุงรักษา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. การศึกษาความเสียหายต่อผิวนันลาดยางและผิวนันคอนกรีต
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การแยกประเภทการบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า
4. การดำเนินการซ่อมแซมผิวนัน ทางเดินและทางเท้า

5.1 การศึกษาความเสียหายต่อผิวนันลาดยางและผิวนันคอนกรีต

5.1.1 ความเสียหายต่อผิวนันลาดยาง

การชำรุดของถนนลาดยางอาจเนื่องมาจาก การถ้าของผิวนัน การทรุดตัวในชั้นดินคันทาง พื้นทางหรือผิวทาง เกิดแรงเฉือนสูงเกินความสามารถของโครงสร้างทาง สังเกตได้จากการอยู่บูดและการหลักของดินในบริเวณใกล้เคียง ก่อนทำการซ่อมแซมจะต้องพิจารณาให้ละเอียดจึงจะแก้ไขได้ผลดีโดยสามารถแบ่งประเภทความเสียหายได้ 8 ประเภท ดังนี้

1. ผิวนันแตกลายหนังจะระเข้ (Alligator Crack)
2. เกิดหลุมบ่อบนผิวนัน (Pot Hole)

3. ผิวทางทรุดเป็นร่องตามแนวล้อ (Ruts)
4. ทางชำรุดเนื่องจากแรงเฉือน (Shear Failure)
5. ผิวนนแตกตามความยาว (Longitudinal Cracks)
6. ผิวนนเกิดการเลือด (Bleeding)
7. การทรุดตัวในคืนลึก (Deep Foundation Consolidation)
8. รอยแตกผลสะท้อนจากผิวทางชั้นล่าง (Reflection Cracking)

5.1.2 ความเสียหายต่อผิวนนคอนกรีต

การชำรุดของผิวทางคอนกรีตมีสาเหตุ 2 ประการคือ **ประการแรก** เกิดในตัวคอนกรีตเอง เช่น ใช้ส่วนผสมไม่เหมาะสม มีปูนซีเมนต์น้อยเกินไป หินที่ใช้มีความแกร่งไม่พอ ใช้น้ำไม่สะอาด ผสมคอนกรีต มีสารเคมีปะปน การเสริมเหล็กผิดตำแหน่ง ประการที่สอง เกิดจากพื้นที่ดินกันทางไม่แข็งแรงพอเพียงเมื่อมีน้ำหนักยานพาหนะบดทับทำให้เกิดการเสียหาย เช่น การอัดทะลัก (Pumping and Blowing) เกิดรอยแตกบริเวณมุมและรอยต่อของแผ่นคอนกรีต ประเภทความเสียหายแบ่งออกได้ดังนี้

1. ความแข็งแกร่งของคอนกรีต (Durability of Concrete)
2. ผิวน้ำคอนกรีตหลุดล่อน (Scaling)
3. รอยแตกเนื่องจากการหดตัว (Shrinkage Cracks)
4. รอยแตกเนื่องจากเหล็กดีอย่างแข็งแน่น (Frozen Dowel Bars)
5. รอยแตกเนื่องจากการห่อตัว (Warping Cracks)
6. รอยแตกเนื่องจากการหดตัวเมื่ออุณหภูมิต่ำ (Contraction Cracks)
7. การอัดทะลัก (Pumping and Blowing)
8. ผิวทางคอนกรีตแตกเนื่องจากโครงสร้างไม่แข็งแรง (Structural Breaking)
9. ผิวทางโกลงแตกเพราะการขยายตัว (Blowup)
10. การเคลื่อนตัวในชั้นใต้ดินลึก (Deep Foundation Movement)
11. รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตทรุดตัว (Faulted or Depressed Joints)
12. การบดอัดของล้อเฉพาะแนว (Channelized Traffic)

เมื่อชั่งหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ทราบถึงปัญหาการเสียหายต่อถนนผิวทางลากยาง และผิวทางคอนกรีตแล้ว สามารถนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข โดยอาจจะต้องดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมทันทีในการณ์ที่มีความเสียหายมาก หรือหากเป็นความเสียหายเล็กน้อย อาจจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อจัดทางบประมาณซ่อมแซมในภายหลัง

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบหรือได้รับแจ้งถึงความเสียหายของผู้คนน ทางเดิน และทางเท้าแล้ว ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบันทึกข้อมูลความเสียหายในแบบฟอร์มภาคผนวกหน้า 16 - 17 แล้วพิจารณาว่าสมควรทำการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน หรือรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแยกประเภทการบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้าต่อไป

5.3 การแยกประเภทการบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า

การแยกประเภทการบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้าจะทำให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลำดับความสำคัญและเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กร ปักครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการบำรุงรักษาต่อไป โดยแบ่งการบำรุงรักษาได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

1. งานบำรุงรักษาปกติ

หมายถึง งานบำรุงรักษาถนนที่ทำเป็นประจำตลอดเวลา เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายลุกลามเพิ่มขึ้น เช่น งานปรับสภาพถนนลูกรัง งานซ่อมแซมหลุมบ่อถนน รอยแตกต่างๆ ที่ผู้คนน้ำาดาวยังและผู้คนนกอนกรีต รวมทั้งงานซ่อมบำรุงให้ทาง ทางเดินและทางเท้า

2. งานบำรุงรักษาถนนตามกำหนดเวลา

หมายถึง งานบำรุงรักษาถนนตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการต่ออายุให้ถนนอยู่ในสภาพที่ใช้การไดนานขึ้น เช่น งานล้างผิวแอสฟัลต์ งานเสริมผิวลูกรัง และงานบูรณะถนนผิวแอสฟัลต์ หรือผิวคอนกรีต

3. งานบำรุงพิเศษ

หมายถึง งานบำรุงรักษาถนนโดยการเสริมแต่งป้องกันถนนที่ชำรุดเกินกว่างานซ่อมบำรุงปกติสามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้ถนนยังคงสภาพเดิม ขนาดและความแข็งแรงทัดเทียมกับตอนก่อสร้าง แต่ไม่ได้หมายถึงงานที่จะทำให้ดีขึ้นหรือแข็งแรงกว่าเดิม ได้แก่ งานปรับระดับผิวถนนโดยการซ่อมแซมผิวแอสฟัลต์ งานซ่อมไห้ทาง ทางเดินและทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะกลางถนน

4. งานบำรุงฉุกเฉิน

หมายถึง งานซ่อมบำรุงถนนที่ชำรุดเสียหายมาก ให้สามารถเปิดใช้งานในขั้นแรกได้ รวมถึงงานซ่อมบำรุงให้ถนนมีสภาพเหมือนเดิมหรือเปิดใช้งานได้ เช่น การซ่อมแซมถนนที่เสียหายอันเกิดจากอุทกภัย งานแก้การลื่นไถลอันเกิดจากผิวรถร่องมีความฝืดเคืองต่ำลงจนทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตมนุษย์ เป็นต้น

5.4 การดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้า

การดำเนินการซ่อมแซมผิวถนน ทางเดินและทางเท้าจะกระทำขึ้นได้ต้องได้รับการพิจารณาหาสาเหตุจากความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้ประเมินความเสียหายแล้วสามารถศึกษาหารือวิธีการซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ ดังต่อไปนี้

วิธีการซ่อมแซม บำรุงถนนลาดยาง (แยกออกเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง) แบ่งได้ 4 ลักษณะ พร้อมวิธีการซ่อมแซม ดังนี้

1. รอยแตกแบบหนังจะระเข้ ได้แก่ รอยแตกที่ต่อเนื่องกันเป็นตารางเล็กๆ คล้ายหนังจะระเข้ หรือลวดตาข่าย

สาเหตุของรอยแตกแบบนี้เกิดจากการทรุดตัวมากเกินไปของถนนที่ก่อสร้างบนดินกันทางหรือบนชั้นส่วนล่างของพื้นทางที่ไม่มีเส้นยาราฟ ความไม่มีเส้นยาราฟและการรับน้ำหนักไม่ได้น้ำ เป็นผลเนื่องมาจากการพื้นทางและดินกันทางอิมตัว

วิธีการซ่อมแซมแบบการคือ

1.1 บุดอาเพิ่วและพื้นที่ที่ชำรุดออกให้ลึกที่สุดเท่าที่จำเป็น จนถึงชั้นแน่นแข็ง และให้บุดขยายออกไปด้านข้างอีกข้างละ 30 เซนติเมตร รอบๆ บริเวณที่แตกร้าว

1.2 ถ่าน้ำเป็นสาเหตุแห่งการชำรุดให้ขั้นระบะราษฎร์น้ำใหม่

1.3 ให้แทคโคท (Tack Coat) บริเวณผนังข้างของหลุมทุกด้าน

1.4 เพื่อให้ผลงานที่ดีให้กลบซ่อมหลุมด้วยวัสดุผสมยางแบบผสมร้อนจากโรงงานชนิดความหนาแน่น(Dence Grade) แล้วเกลี่ยแต่งด้วยความระมัดระวังอย่าให้ส่วนผสมแยกตัว

1.5 ถ้าหลุมที่ซ่อมลึกเกิน 15 เซนติเมตร การบดหับต้องทำทีละชั้นให้ทั่วถึง การบดอัดให้ทำด้วยเครื่องมือที่มีขนาดเหมาะสมกับงาน

2. รอยแตกที่รอยต่อของพื้นทาง ได้แก่ รอยแตกตรงขอบรอยต่อที่มีลักษณะเป็นรอยตะเข็บซึ่งเป็นการแยกขอบรอยต่อระหว่างขอบพื้นทางกับไอล์ทาง

สาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างไอล์ทางกับพื้นทางนี้ อาจเกิดจากวัสดุส่วนที่อยู่ในไอล์ทางบริเวณนั้น สภาพเยียกแล้วแห้ง แห้งแล้วเยียกกลับกันไปอยู่ตลอดเวลา กรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้จากไอล์ทางสูงกว่าพื้นทาง ทำให้การระบายน้ำไม่ดีหรือเกิดจากการยุบตัวของขอบพื้นทาง

วิธีการซ่อมแซมคือ ถ่าน้ำเป็นสาเหตุ ขันแรกรสิ่งที่ต้องทำคือ การปรับปรุงระบบระบายน้ำไม่ให้ขังในรอยต่อแล้วจึงทำการซ่อมรอยแตกต่อไป

3. รอยแตกที่เกิดจากการทดสอบ เป็นรอยแตกที่เชื่อมโยงต่อ กันเป็นตารางไขว่ๆ โดยมี มุมค่อนข้างแหลม牙

สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยแยกแบบนี้ เป็นการยกที่จะทราบได้ว่ารอยแตกนั้นเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรของตัวพื้นทั้งทางหรือจากตัวก้นทั้ง มีบอยครึ้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรของส่วนผสมละเอียดที่มีอยู่ในยางผสม ซึ่งมีแอฟฟล็อกที่มีความชื้นได้น้อยผสมอยู่เป็น จำนวนมาก ถ้าไม่มีการจราจรผ่านไปมาช่วยในการบดทับแล้วจะทำให้เกิดการแตกแบบนี้ได้

วิธีการซ่อมคือ อุดรอยต่อด้วยยางมะตอยน้ำและสาดทับด้วยผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีต เมนต์หรือจากผิวแบบสเลอร์ซิลให้เต็มหน้ากอนน โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) กวาดและใช้เครื่องอัดลมเป่าส่วนที่หลุดออกจากการอยแตกและผิวหน้าของผิวถนน ให้หมด

(2) ราดผิวหน้าของพื้นทั้งและรอยแตกด้วยน้ำให้ทั่ว

(3) เมื่อผิวหน้าดังกล่าวมีความชื้นสม่ำเสมอแล้วและไม่มีน้ำเหลืออยู่ให้แทกโโคท ด้วยยางอีมัลชันผสมกับน้ำด้วยอัตราส่วน 1: 1 โดยปริมาตร ขั้นตอนการเตรียมผสมสเลอร์ซิล

(1) เทยางที่เตรียมไว้ อุดรอยแตกและเกลี่ยแต่งด้วยไม้กวาดและหากมีรอยแตกมาก ให้สาดสเลอร์ซิลให้เต็มผิวหน้ากอนน

(2) เมื่อส่วนผสมสเลอร์ซิลระเหยได้ที่แล้วให้ปูผิวแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์เต็มหน้ากอนน

4. การเกิดร่องล้อบนพื้นทั้ง ได้แก่การทรุดตัวของผิวทางไปตลอดความยาวของร่องล้อ เมื่อคุณภาพของเป็นรูปคล้ายร่าง 2 ร่างไปตามแนวถนน

สาเหตุเกิดจากการทรุดตัวหรือการเคลื่อนที่ออกไปข้างๆ ของวัสดุในชั้นที่อยู่ใต้ผิวถนน ซึ่งอาจจะมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นเมื่อมีการจราจรวิ่งผ่าน หรืออาจจะเกิดจากแรงกดของน้ำหนักของผิวถนน เอง แม้แต่ถนนลาดยางที่สร้างเสร็จใหม่ๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ หากการบดทับในระหว่างการก่อสร้างน้อยไป นอกจานนี้อาจจะเกิดจากวัสดุในชั้นใต้ผิวทางมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอไม่อยู่ตัว ทำให้รับน้ำหนักไม่ได้

วิธีการซ่อมคือ ให้ปรับระดับพื้นที่เกิดร่องล้อด้วยยางผสมร้อนจากโรงงาน และปูทับ ด้วยยางผสมร้อนจากโรงงานอีกชั้นหนึ่งบางๆ ลำดับขั้นตอนในการซ่อมมีดังนี้คือ

(1) ให้วัดหารบริเวณที่เกิดการทรุดตัวด้วยไม้บรรทัดหรือเชือกขึงระดับ ให้จัดรอง บริเวณที่จะต้องทำการเสริมระดับไว้

(2) พ่นแทกโโคท ($0.25 - 0.75$ ลิตร/ 1 ตารางเมตร ด้วยยางอีมัลชันที่ผสมน้ำด้วย อัตราส่วน 1: 1 โดยปริมาตร

- (3) ให้เกลี่ยผิวนนด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตแบบความหนาแน่นให้เต็มร่องล้อที่กรุดตัวด้วยเครื่องปู
- (4) บดอัดด้วยรถบดล้อยาง
- (5) ปูทับด้วยยางผสมร้อนจากโรงงานผสมยางด้วยชั้นบางๆ
วิธีการซ่อมแซมน้ำรุ่งถนนคอนกรีตนั้น สามารถซ่อมแซมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตโดยยังไม่จำเป็นต้องทำการรื้อคอนกรีตเดิมทิ้ง เพียงแต่ต้องทำความสะอาดเข้าใจในการใช้แอสฟัลต์คอนกรีตในการบำรุงรักษาถนนคอนกรีตเสียก่อน

ความสำคัญของแอสฟัลต์คอนกรีตในการบำรุงรักษาถนนคอนกรีต

แอสฟัลต์สามารถใช้ในการอุดรอยต่อและรอยแตกของถนนคอนกรีตได้ อีกทั้งแอสฟัลต์คอนกรีตยังสามารถยึดคงถนนคอนกรีตเดิมได้และช่วยในการซ่อมพื้นที่ที่เกิดความเสียหายเป็นรอยแตกขนาดเล็กให้สามารถใช้งานต่อไปได้ ตลอดจนปิดผิวน้ำของถนนที่ชำรุด ประโยชน์ของแอสฟัลต์และแอสฟัลต์คอนกรีตที่นำมาใช้ในการซ่อมแซมน้ำรุ่งรักษาถนนคอนกรีตมีดังนี้

1. การอุดรอยต่อและรอยแตก จำเป็นต้องยาอยต่อและรอยแตกด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ป้องกันไม่ให้น้ำจากผิวทางซึมลงไปที่พื้นทาง ซึ่งหากน้ำสามารถซึมลงไปในชั้นพื้นทางแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายกับชั้นพื้นทางทำให้ความสามารถในการรับกำลังของชั้นพื้นทางลดลง ส่งผลกระแทบกับการรับกำลังกับชั้นผิวนนคอนกรีตได้

ในการยาแนวราอยต่อและรอยแตก จะต้องทำความสะอาดหรืออุดรอยแตกก่อน ด้วยเครื่องเซาะร่องหรือเครื่องกำจักราย เพื่อช่วยให้สะดวกในการทำงานของเครื่องอัดดุม กรรมวิธีก็คือที่ได้ขนาดพอดีสามารถเป่าเข้าไปในร่องรอยแตกที่ต้องการซ่อมแซม ในการยาแนวราอยต่อจะต้องให้วัสดุเข้าไปอุดรอยแตกอย่างพอดี ถ้าใช้วัสดุยาแนวราอยแยกเบอร์ร้อนในการอุดรอยแตกที่ลึก วัสดุยาแนวราอยแตกจะยุบตัวเมื่อยืนตัวลง จำเป็นที่จะต้องใส่วัสดุยาแนวราอยแตกเพิ่มอีก เพื่อให้ได้ระดับกับผิวนนคอนกรีตพอดี

ในการยาแนวราอยแยกผิวนน ทางวิ่งอีกช่องทางมักจะเปิดให้มีการจราจรปกติ ดังนั้น จึงเป็นวิธีที่คือต่อพนักงานซ่อมบำรุงจะเริ่มยาแนวราอยแยกจากกึ่งถนนออกไปทางขอบถนน ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการหันหลังให้ขาดyanที่วิ่งไปมา

หากจำเป็นต้องเปิดใช้ถนนภายหลัง yanแนวราอยแยกทันทีจะต้องป้องกันไม่ให้วัสดุที่ใช้ยาแนวราอยแยกหลุดออก เพราะแรงที่กระทำจากล้อรถที่แล่นผ่านไปมา แก่ไขโดยการ Royalty ละเอียด ขี้ดื่อยหรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันลงที่รอยต่อและรอยแตก

2. การทำขั้นผิวน้ำด้วยไขมันกอนกริตเดิม (Overlay) เป็นการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาความชำรุดเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังแห้งบนพื้นดินกอนกริต

วิธีการแก้ไขที่ให้ผลดี คือ การปูทับผิวน้ำด้ินกอนกริตด้วยแอสฟัลต์กอนกริต เช่น ดินนกอนกริตที่บิดองผิดรูปอาจทำให้กลับเรียบได้ดังเดิมโดยการใช้แอสฟัลต์กอนกริตผสมร้อนปูทับหน้าผิวน้ำของผิวน้ำที่หลุดร่อน

การทำขั้นผิวน้ำทับหน้าทางเดินสามารถแก้ไขปัญหาการลื่นไถลได้ด้วย โดยทั่วไป การทำเช่นนี้เรียกว่า การก่อสร้างมากกว่าการซ่อมแซม แต่สำหรับการทำขั้นผิวน้ำทับหน้าในระยะทางสั้นๆ นั้นอาจเป็นการซ่อมแซมน้ำรุ่นรักษาก็ได้ จะนั้นขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกประเภทการบำรุงรักษาซ่อมแซม หรืออาจจะพิจารณาจากงบประมาณที่หน่วยงานมีอยู่เป็นเกณฑ์การตัดสินใจ

การซ่อมแซมดินกอนกริตยังมีอีกสาเหตุหนึ่ง คือ การเกิดโพรงใต้พื้นดินกอนกริต บางครั้งเมื่อเดินกันทางเกิดการทรุดตัวหรือเกิด Pumping ภายใต้แผ่นดินกอนกริต จะทำให้เกิดโพรงขึ้น ภายใต้พื้นทางส่วนนั้น ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อช่วยให้พื้นทางมั่นคงขึ้น และจะช่วยไม่ให้เกิดการพังทลายในชั้นต่อไป โดยการใช้น้ำซีเมนต์อัดเข้าไปใต้โพรงกอนกริต เพื่อลดการทรุดตัวของแผ่นดินกอนกริต และป้องกันไม่ให้วัสดุในชั้นพื้นทางเกิดความเสียหายและหลักขึ้นมาบนแผ่นดินกอนกริต

5.5 การจัดทำแผนงบประมาณซ่อมบำรุงรักษาถนน

งานบำรุงรักษาถนนมีความสำคัญต่ออายุการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของถนน เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วและเปิดใช้ไประยะเวลาหนึ่งแล้วอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายตามมา เนื่องจากการเสื่อมตามสภาพ การบรรทุกน้ำหนักของยานพาหนะและจากภัยธรรมชาติ เมื่อตรวจสอบต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันมิให้ความเสียหายลุกลามแพร่วงกว้างออกไปจนยากต่อการซ่อมบำรุงหรือต้องใช้งบประมาณจำนวนมากโดยไม่จำเป็น การจัดทำแผนงบประมาณซ่อมบำรุงรักษาถนนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ถนนอยู่ในสภาพดีและเป็นการประหยัดงบประมาณซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย ทั้งนี้การจัดทำแผนงบประมาณซ่อมบำรุงรักษาถนนต้องมีการประมาณราคาการดำเนินงานซ่อมบำรุง ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะการซ่อมบำรุงและประเภทถนน โดยได้กำหนดราคานเฉลี่ยต่อหน่วยโดยสังเขปตามตารางที่ 5-1 ดังนี้

มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

ตารางที่ 5-1 ตารางแสดงราคางานเฉลี่ยด้านต่างๆ ของงานบำรุงรักษาถนน ทางเดินและทางเท้า

ประเภทถนน/การบำรุงรักษา	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ดำเนินการโดย
งานบำรุงรักษาปกติ			
- ผิวถนนลูกรัง	กม.	16,000	อปท.
- ผิวถนนลาดยาง	กม.	24,000	อปท.
- ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กม.	9,000	อปท.
งานบำรุงรักษาถนนตามกำหนดเวลา			
- เสริมผิวถนนลูกรัง	กม.	90,000	จ้างเหมา
- ลากผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	กม.	310,000	จ้างเหมา
- เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	กม.	1,180,000	จ้างเหมา
งานบำรุงพิเศษและงานบำรุงฉุกเฉิน			
- ซ่อมสร้างผิวลูกรัง	กม.	350,000	จ้างเหมา
- ซ่อมสร้างผิวเคลปซีลิ๊ด	กม.	1,100,000	จ้างเหมา
- ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	กม.	1,600,000	จ้างเหมา
- ซ่อมสร้างผิวคอนกรีต	กม.	3,500,000	จ้างเหมา
- บูรณะลาดยาง	กม.	2,300,000	จ้างเหมา

* อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ភាគី

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนประวัติโครงการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมสร้างถนน
ถนนองค์กรปักครองส่วนท้องถิ่น.....

รายละเอียดโครงการ	ปัจบุรี
ลักษณะกิจกรรม	() ก่อสร้าง () บูรณะ () ซ่อมสร้าง () เสริมพิwa
ประเภทถนน	() เนชั่นแนล () นอกเมือง
ผู้จราจร	() คสส. () ลาดยาง () ลูกกรง () อื่นๆ (ระบุ).....
ถนนกว้าง.....เมตรเมตร
ใกล้ทางเดิน หรือทางเท้ากว้าง.....เมตรเมตร
ชื่อโครงการ.....	สาย.....
อำเภอ.....	จังหวัด.....
ระยะทางตลอดสาย.....	.กม. ดำเนินการเดือน.....กม. คงเหลือ.....กม.
ได้รับงบประมาณปีนี้ระยะทาง.....	กม. ช่วง กม. - กม.
พร้อม () สะพาน คสส. ที่ กม.	รายละเอียด.....
() ท่อเหลี่ยม คสส. ที่ กม.	รายละเอียด.....
ดำเนินการโดย.....	.วิธีดำเนินการ () ข้างหน้า () ทำเอง
งบประมาณที่ได้รับ / วงเงินตามสัญญา.....	.บาท ใช้จ่ายจริง
(กรณีดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาโปรดกรอกที่ ข้อ 1 หากโดยวิธีจัดทำเองโปรดกรอกที่ ข้อ 2)	
1. สัญญาเลขที่.....	ลงวันที่ ผู้รับเข้า..... เริ่มนับวันที่..... สิ้นสุดสัญญาวันที่.....
ก่อสร้าง / บูรณะ / ซ่อม / เสริมพิwa / แล้วเสร็จจริง เมื่อวันที่.....	
ตรวจสอบงานมาตรฐานท้าย เมื่อวันที่.....	
2. เริ่มก่อสร้าง / บูรณะ / ซ่อม / เสริมพิwa เมื่อวันที่.....	
ก่อสร้าง / บูรณะ / ซ่อม / เสริมพิwa / แล้วเสร็จจริง เมื่อวันที่.....	
รายละเอียดการก่อสร้างจริง	
ช่วง กม. - กม.	ระยะทางกม.
เงินช่วงการก่อสร้าง / บูรณะ / ซ่อม / เสริมพิwa เนื่องจาก.....สะพานท่อเหลี่ยม.....ทางข้าม้ำ.....ทางเดินหรือ..... อื่นๆ (ระบุ).....	
เงิน.....ที่ กม. - กม. ความยาวม.	
เงิน.....ที่ กม. - กม. ความยาวม.	
เงิน.....ที่ กม. - กม. ความยาวม. รวมความยาวทั้งสิ้นที่เงินม.	
รวมเป็นระยะทางก่อสร้างจริงม.
ลงชื่อ.....	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

	<p>แผนที่สังเขปการเก็บข้อมูลถนน ทางเดินและทางเท้า</p> <p>วันที่ทำการสำรวจข้อมูล.....</p> <p>ผู้บันทึกข้อมูล.....</p> <p>รายละเอียดถนน ทางเดินและทางเท้า.....</p> <p>.....</p>
	<p>รายละเอียดเพิ่มเติม.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

	<p>แบบฟอร์มรูปถ่ายถนน ทางเดินและทางเท้า</p>
<p>รูปเลขที่</p>	
<p>รูปเลขที่</p>	
<p>รายละเอียดเพิ่มเติม.....</p>	

ประมวลผลทางการค้าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประเมินราคาน
ประมวลผลโดย

แบบบัญชี
รากฐานเดิมที่
ห้ามย่าง

มาตราฐานถอนทางเดิน และทางเท้า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุถึงท้อง		ค่าธรรมเนียม		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากล่องหรือชิ้น	จำนวนเงิน	ราคากล่องรวม	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบผื้นที่	-	ม ²	-	-	-	-	-	
2	งานบดดักดินดิน	-	ม ²	-	-	-	-	-	
3	งานพาราฟินหาง	-	ม ³	-	-	-	-	-	
4	งานซึ่งเรียงพูนหาง (ถูกรีด)	-	ม ³	-	-	-	-	-	
5	งานซึ่งหาง (หินคลุก)	-	ม ³	-	-	-	-	-	
6	งานซึ่งหางบอร์โลงแม่น้ำ	-	ม ³	-	-	-	-	-	
7	งานถอนรากดูดมาก 240 กก./ตร.ช.m.	-	ม ³	-	-	-	-	-	
8	งานเทกลอกสีริม RB 6 ม.m.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
9	งานดราดผูกหลัง	-	กก.	-	-	-	-	-	
10	งานปูเมญ	-	ม ²	-	-	-	-	-	
11	งานซ้อมด้วยแทกร้าว	-	ม	-	-	-	-	-	
12	งานรอกด้วยน้ำรากชาก	-	ม	-	-	-	-	-	
13	งานรอกด้วยน้ำชา	-	ม	-	-	-	-	-	
			ม³						

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน

แบบ ปร. 5

ประเภท

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานเดือนทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	-		-	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินถ้วน 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			-	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)			
	ตัวอักษร				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร. ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ.....

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

()

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ.....

()

()

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F

(ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง

ในการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2546)

1. กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหา Factor F
2. งานสะพานและ/หรือท่อเหล็ก ทางแยกต่างระดับที่อยู่ในงานทาง ให้แยกค่าจ้างต้นทุน และใช้Factor F งานสะพานและท่อเหล็ก
3. กรณีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตามที่ปรากฏในตาราง Factor F กรณีฝนตกชุก (ภาคพูนภาคหน้า 6) ให้นำ Factor F จากตารางดังกล่าว มาบวกเพิ่มกับค่า Factor F ปกติ (ภาคพูนภาคหน้า 7-8) ตามตัวอย่าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

$$\text{ต้นทุนค่าก่อสร้าง } 100 \text{ ล้านบาท} \quad \text{ได้ค่า Factor F ปกติ} = 1.1767$$

$$\text{จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี} = 1,500 - 2,000 \text{ มม.}$$

$$\text{ซึ่งค่าตาราง Factor F } \text{ ให้เพิ่มค่า Factor F อีก } 1.5\%$$

$$\text{Factor F ฝนตกชุก} = 1.1767 + (1.50/100) = 1.1917$$

4. ตาราง Factor F นี้ ใช้ได้กับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกราคา แต่จะแปรเปลี่ยนตามอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ธนาคารพาณิชย์อัตราการจ่ายเงินล่วงหน้า อัตราการหักเงินประกันผลงาน และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำในการกู้สำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) เป็นอัตรา ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะเป็นผู้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการ ทราบและนำไปใช้

6. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้ 100 % ใช้ค่า Factor F จากช่อง รวมในรูป Factor (ที่ยังไม่รวม VAT)

7. กรณีใช้เงินกู้จากแหล่งเงินกู้และมีเงินงบประมาณสมทบ ให้ใช้ตาราง Factor F สำหรับ กรณีเงินกู้และกรณีงานก่อสร้างทาง มีค่าจ้างต้นทุน 100 ล้านบาท ใช้เงินกู้ 70% และเงินงบประมาณ สมทบ 30 % กำหนดเงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

Factor F กรณีใช้เงินกู้ จากช่อง รวมในรูป Factor ของค่าจ้างต้นทุน 100 ล้านบาท = 1.0939

Factor F กรณีใช้เงินงบประมาณ จากช่อง Factor F ของค่าจ้างต้นทุน 100 ล้านบาท = 1.1705

Factor F ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง = $(1.0939 \times 0.7) + (1.1705 \times 0.3) = 1.1169$

8. ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก ไม่มีการคิด Factor F กรณีฝนตกชุก

Factor F กรณีฝันตกชุด

กรณีที่พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ 1,500 มม. ให้เพิ่มค่า Factor F ดังนี้

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี มม.	เพิ่มค่า Factor F %
> 3,500	3.5
> 3,000 - 3,500	3
> 2,500 - 3,000	2.5
> 2,000 - 2,500	2
> 1,500 - 2,000	1.5

จังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,500 มม.

เพิ่มค่า Factor F 3.50%	เพิ่มค่า Factor F 3.00%	เพิ่มค่า Factor F 2.50%	เพิ่มค่า Factor F 2.00%	เพิ่มค่า Factor F 1.50%
ตราด	-	ขั้นบุรี	กระเบี้	เชียงราย
พัทฯ			ตรัง	มุกดาหาร
ระนอง			นครศรีธรรมราช	ศรีษะเกษ
			นาเชิงวารส	สกลนคร
			พัทลุง	หนองคาย
			ภูเก็ต	อำนาจเจริญ
			สตูล	อุบลราชธานี
			นครพนม	ปราจีนบุรี
			ขอนแก่น	ชุมพร
				ปัตตานี
				ยะลา
				สงขลา
				สุราษฎร์ธานี

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	ค่า	ค่า	ค่า	รวม			
ล้านบาท	จำนวนการ	ดอกเบี้ย	กำไร	ค่าใช้จ่าย			
< 5	15.3912	1.0000	5.5000	21.8912	1.2189	1.0700	1.3042
10	11.8735	1.0000	5.5000	18.3735	1.1837	1.0700	1.2666
20	8.3746	1.0000	5.5000	14.8746	1.1487	1.0700	1.2292
30	5.9774	1.0000	5.5000	12.4774	1.1248	1.0700	1.2035
40	5.7934	1.0000	5.0000	11.7934	1.1179	1.0700	1.1962
50	5.7480	1.0000	5.0000	11.7480	1.1175	1.0700	1.1957
60	5.7812	1.0000	5.0000	11.7812	1.1178	1.0700	1.1961
70	5.3806	1.0000	4.5000	10.8806	1.1088	1.0700	1.1864
80	4.8862	1.0000	4.5000	10.3862	1.1039	1.0700	1.1811
90	4.5016	1.0000	4.5000	10.0016	1.1000	1.0700	1.1770
100	4.1939	1.0000	4.5000	9.6939	1.0969	1.0700	1.1737
110	3.9422	1.0000	4.0000	8.9422	1.0894	1.0700	1.1657
120	3.7324	1.0000	4.0000	8.7324	1.0873	1.0700	1.1634
130	3.5549	1.0000	4.0000	8.5549	1.0855	1.0700	1.1615
140	3.4027	1.0000	4.0000	8.4027	1.0840	1.0700	1.1599
150	3.2709	1.0000	4.0000	8.2709	1.0827	1.0700	1.1585
160	3.6529	1.0000	4.0000	8.6529	1.0865	1.0700	1.1626
170	3.5170	1.0000	4.0000	8.5170	1.0852	1.0700	1.1611
180	3.3963	1.0000	4.0000	8.3963	1.0840	1.0700	1.1598
190	3.2882	1.0000	3.5000	7.7882	1.0779	1.0700	1.1533
200	3.5524	1.0000	3.5000	8.0524	1.0805	1.0700	1.1562
210	3.4519	1.0000	3.5000	7.9519	1.0795	1.0700	1.1551
220	3.3604	1.0000	3.5000	7.8604	1.0786	1.0700	1.1541
230	3.2770	1.0000	3.5000	7.7770	1.0778	1.0700	1.1532
240	3.2005	1.0000	3.5000	7.7005	1.0770	1.0700	1.1524
250	3.1301	1.0000	3.5000	7.6301	1.0763	1.0700	1.1516
260	3.0651	1.0000	3.5000	7.5651	1.0757	1.0700	1.1509
270	3.0049	1.0000	3.5000	7.5049	1.0750	1.0700	1.1503
280	2.9491	1.0000	3.5000	7.4491	1.0745	1.0700	1.1497
290	2.8971	1.0000	3.5000	7.3971	1.0740	1.0700	1.1491
300	2.8485	1.0000	3.5000	7.3485	1.0735	1.0700	1.1486
350	2.7463	1.0000	3.5000	7.2463	1.0725	1.0700	1.1475

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง (ต่อ)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F
	ค่า อันวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
400	2.5636	1.0000	3.5000	7.0636	1.0706	1.0700	1.1456
450	2.4216	1.0000	3.5000	6.9216	1.0692	1.0700	1.1441
500	2.3079	1.0000	3.5000	6.8079	1.0681	1.0700	1.1428
> 500	2.3079	1.0000	3.5000	6.8079	1.0681	1.0700	1.1428

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้ ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ
(ชื่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
โทร.....

- ประเภทของสิ่งก่อสร้าง.....
ปริมาณงานก่อสร้าง (ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้).....
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล).....
ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.....
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.....
ราคากลาง ค่าก่อสร้าง.....
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....
ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์.....

หมายเหตุ - วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด
ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....

แบบฟอร์มรายงานประจำวันงานก่อสร้าง.....

ประจำวันที่เดือน พ.ศ.

ชื่อโครงการ.....

ที่ตั้งโครงการก่อสร้าง..... ช่วง กม. – กม.

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

สัญญาจ้างเลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.

เริ่มต้นสัญญาวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงสุดสัญญาวันที่ เดือน พ.ศ.

ผู้รับจ้าง (หจก. / บริษัท).....

ลักษณะคืนฟ้าอากาศ.....

งานที่ปฏิบัติ.....

.....

.....

.....

ปัญหาอุปสรรค

.....

.....

ลงชื่อ..... ตัวแทนผู้รับจ้าง ลงชื่อ..... ช่างควบคุมงาน

(.....)

(.....)

ตัวแทนผู้รับจ้าง.....

มาตรฐานถอน ทางเดิน และทางเท้า

เรื่อง รายงานประจำสัปดาห์ที่.....

เรียน ประธานกรรมการตรวจการข้าง

โครงการ.....สถานที่ก่อสร้าง.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....ราคาค่าก่อสร้าง.....

เริ่มก่อสร้างวันที่สิ้นสุดการก่อสร้างวันที่รวมระยะเวลา ก่อสร้าง.....

ผู้รับข้าง (หจก. / บริษัท).....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลงานสัปดาห์ที่ ^{นี้}		ผลงานสัปดาห์ก่อน		ผลงานถึงสัปดาห์นี้	
				ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณ	เปอร์เซ็นต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ตัวแทนผู้รับข้าง

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ควบคุมงาน

ใบสรุปปริมาณงานและค่าจ้างที่ส่งงวด

ที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง สำนักงานข้างหน้าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง..... งวดที่.....

เรียน ประธานกรรมการตรวจการข้าง

ตามคำสั่งที่ ลงวันที่แต่งตั้งข้าพเจ้า.....

เป็นผู้ควบคุมงานข้างหน้าก่อสร้างโครงการ.....ตามสัญญาที่.....

ลงวันที่.....โดย (หจก. / บริษัทฯ)

เป็นผู้รับข้างก่อสร้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท น้ำเงิน

บัดนี้ ผู้รับข้างได้ส่งงาน (งวดที่) และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบผลงานแล้ว ปรากฏว่าโครงการดังกล่าว
แล้วเสร็จตามแบบรูปประยุกต์ และข้อกำหนดทุกประการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ปริมาณ งาน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวม						

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตรวจรับต่อไป

ลงชื่อ..... ช่างผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ..... ช่างควบคุมงาน

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ตำแหน่ง.....

ใบตรวจรับงานจ้างเหมา

ที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมา ก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง.....

เรียน

ตามที่ ห้างฯ / บริษัทฯ.....ได้ทำการก่อสร้าง.....
บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ตามสัญญาเลขที่.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. โดยเริ่มสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น.....บาท น้ำ

บัดนี้ ผู้รับจ้าง (ห้างฯ / บริษัทฯ.....) ได้ทำการก่อสร้าง.....
โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น จำนวนเงิน.....บาท (.....)
ตามสัญญาข้อ ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ปริมาณงาน ตามสัญญา	จำนวนเงิน (บาท)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
รวม					

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... บาท (.....)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดสัญญาแบบรูป รายการทุกประการ ตั้งแต่วันที่เดือน พ.ศ. คณะกรรมการตรวจการช่าง ตามคำสั่ง.....ที่ลงวันที่เดือน พ.ศ. ตามผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้ ได้พร้อมกันตรวจรับงวดงานโครงการดังกล่าวข้างต้น ไว้แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท (.....)

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ ห้างฯ / บริษัทฯ ต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการตรวจการช่าง[†]
(.....)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ[†]
(.....)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ[†]
(.....)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ[†]
(.....)

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลถนน ทางเดินและทางเท้า ที่เสียหาย

วันที่ทำการสำรวจข้อมูล.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายละเอียดถนน ทางเดินและทางเท้า.....

ประเภทถนน	<input type="checkbox"/> ลูกรัง	<input type="checkbox"/> ลาดยาง	<input type="checkbox"/> คอนกรีต
ประเภทความเสียหาย		
การซ่อมแซม	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> การกำหนดเวลา	<input type="checkbox"/> พิเศษ
กำหนดระยะเวลาซ่อมแซม.....			
ประเภททางเดินและทางเท้า	<input type="checkbox"/> คอนกรีตเสริมเหล็ก	<input type="checkbox"/> กระเบื้องหินเกลี้ด	
	<input type="checkbox"/> บล็อกประสานปูพื้น	<input type="checkbox"/> แอสฟัลต์คอนกรีต	
ประเภทความเสียหาย		
การซ่อมแซม	<input type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> การกำหนดเวลา	<input type="checkbox"/> พิเศษ
กำหนดระยะเวลาซ่อมแซม.....			
รายละเอียดเพิ่มเติม.(วิธีการซ่อมบำรุง กำหนดเวลาซ่อมแซม).....			

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

	แบบฟอร์มการรูปถ่ายถนน ทางเดินและทางเท้าที่ได้รับความเสียหาย
รูปเลขที่	
รูปเลขที่	
รายละเอียด เพิ่มเติม.....	

อายุการใช้งานที่เหมาะสมของถนนแต่ละชนิด

การกำหนดอายุการใช้งานของถนนโดยปกติ จะขึ้นอยู่กับประเภทของผิวจราจรที่จะก่อสร้าง โดยพิจารณาถึงสภาพความคงทนต่อสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิ พฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุก การยึดหยุ่นตัวของวัสดุ การหลุดร่อนของวัสดุ เป็นต้น ดังนั้นการกำหนดอายุการใช้งานของถนนแต่ละประเภท จึงกำหนดไว้ดังนี้

1. ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก อายุการใช้งาน 20 ปี

ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเรียกว่าผิวจราจรแบบแข็ง (Rigid Pavement) จะมีสภาพที่คงทนต่อสภาพแวดล้อมและการรับน้ำหนักบรรทุกได้ดี และโดยปกติของคอนกรีตโครงสร้างที่ไม่ถูกแรงกระแทกหรือถูกทำให้แอบนตัวก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 50-100 ปี แต่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีลักษณะที่ถูกกระทำให้ตัวแผ่นพื้นด้วยการแอบนตัวและบิดตัวซ้ำๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่รับน้ำหนักบรรทุกจากการจราจรและการทดสอบ โดยหน่วยงานด้านวิศวกรรมทางได้ข้อสรุปว่าอายุการใช้งานที่ใช้ออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหมาะสมและประหยัดจะอยู่ที่ 20 ปี

2. ถนนผิวจราจลางาย อายุการใช้งาน 7 ปี

ถนนผิวจราจลางายหรือเรียกว่าผิวจราจรแบบยืดหยุ่น (Flexible Pavement) จะมีสภาพที่คงทนต่อการสัมผัสนับการจราจรได้ดี แต่เนื่องจากผิวทางชนิดนี้มีลักษณะที่เกิดการแอบนตัวเมื่อรับน้ำหนักบรรทุกมากกว่าผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำให้น้ำหนักสามารถผ่านลงไปยังชั้นโครงสร้างทางได้ยากกว่า รวมทั้งวัสดุซอฟต์ที่เป็นส่วนผสมของผิวทางจะมีการเสื่อมสภาพเนื่องจากอุณหภูมิและการทดสอบ ทดลอง โดยหน่วยงานด้านวิศวกรรมทางได้ข้อสรุปว่าอายุการใช้งานที่ใช้ออกแบบถนนลางายที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 7 ปี

อนึ่ง อายุการออกแบบที่ได้กล่าวข้างต้น คืออายุการใช้งานของถนนที่กำหนดนับตั้งแต่ก่อสร้าง แล้วเสร็จและเปิดการจราจร เมื่อครบอายุดังกล่าวจะต้องทำการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา เช่น การเสริมผิวใหม่ (Overlay) หรือบำรุงพิเศษ เช่น ซ่อมสร้างใหม่ (Rehabilitation)

3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เป็นถนนที่ก่อสร้างด้วยวิธีการ ขันตอนเข่นเดียวกับถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพียงแต่เปลี่ยนจากใช้เหล็กเสริมกันแทกร้าว (Temparature Steel) มาเป็นใช้ไม้ไผ่ ซึ่งนิยมใช้กับโครงการก่อสร้างโดยใช้แรงงานเป็นหลัก (Labor Base) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์ในการใช้วัสดุธรรมชาติของท้องถิ่นทดแทนเหล็กที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ทำให้ห่วงเงินงบประมาณถูกกว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อ ความมั่นคงแข็งแรงอันเนื่องมาจากขนาดที่ไม่สม่ำเสมอของไม้ไผ่ ตลอดจนความชื้นของวัสดุไม้ไผ่ ซึ่งจะ ทำให้เสื่อมคุณสมบัติการยึดเกาะของคอนกรีตกับไม้ไผ่ ทำให้ถนนเกิดการแตกร้าวได้

คุณลักษณะของผิวทางประเภทต่างๆ

ประเภทผิวราชร	ข้อดี	ข้อเสีย
<u>ผิวทางคุณครีตเสริมเหล็ก</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกิดร่องล้อ ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมทั้งบนผิวราชร - การระบายน้ำบนผิวทางควบคุมได้ง่าย - สามารถปรับแต่งระดับผิวทางให้ราบやすำบันทิศที่ต้องการได้ - มีความคงทน ปักติดออกแบบให้มีอายุการใช้งาน 20 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน - ค่าก่อสร้างแพงกว่าถนนลาดยาง - เมื่อเสียหายการซ่อมบำรุงทำได้ยาก - ความรู้สึกรบกวนเรียบในการขับขี่ น้อยกว่าถนนลาดยาง
<u>ถนนลาดยาง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างได้รวดเร็ว - ค่าก่อสร้างถูกกว่าถนนคุณครีต - มีความรบกวนเรียบในการขับขี่ดีกว่าถนนคุณครีตเสริมเหล็ก - ช่องแซมง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดร่องล้อได้ง่ายทำให้น้ำทั่งบนผิวราชร - ปักติดอายุการใช้งานประมาณ 7 ปี น้อยกว่าถนนคุณครีต - ค่าบำรุงรักษาสูง
<u>ผิวทางลาดยางชั้นเดียว</u> (Single Surface Treatment) (SST.)	<ul style="list-style-type: none"> - เหมาะสำหรับลาดยางกำจัดฝุ่นและรับการจราจรได้พอสมควร - ราคาถูก - การดำเนินการกระทำได้ง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการให้ได้ผลคือทำได้ยาก ทึ่งนี้ เพราะหินมีฝุ่นมาก ยางแอลฟลิต์เกะดีดยาก - การขับขี่ไม่สะดวกสบาย เพราะผิวทาง ความสึกหรอของยาง ลดลงตื้นมาก - หินจะหลุดจากผิวทางเป็นระยะๆ เกือบตลอดอายุการใช้งาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุภัยรุกร้าวที่วิ่งสวนทาง หรือวิ่งตามมา เช่น กระฉะแตก - รถเล็กๆ เช่น จักรยาน จักรยานยนต์ไม่ชอบวิ่ง เพราะผิวทางกระแทกเทือนมาก - ผิวถนนกักขังน้ำฝนตามแม่พิณไวนานทำให้น้ำซึมลงสู่ชั้นล่าง และเกิด Soft Spot ภายหลัง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทผิวจราจร	ข้อดี	ข้อเสีย
<u>ผิวทางลาดยางสองชั้น</u> Double Surface Treatment (DBST)	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาไม่แพงกว่า SST. มากนัก - การดำเนินการทำได้ง่าย - เหมาะสำหรับทำผิวทางในที่ห่างไกลและการจราจรไม่มากนัก 	<ul style="list-style-type: none"> - แม้จะดำเนินการค่อสร้างผิวนิดนึงได้ง่ายแต่ก็จะทำให้ดีได้ยาก เพราะพื้นไม่ผุนและวิธีการลาดยาง ยังจะเกะหินไม่ทั่วถึง - ต้องน้ำหนักอย่างมาก รถจักรยานรถจักรยานยนต์ และยานพาณิชย์ เล็กไม่อยากลงไปริ่งให้เกิดอุบัติเหตุ - น้ำซึมลงสู่ชั้นล่างได้มาก ทำให้ชั้นใต้ผิวทางอ่อนตัว
<u>ผิวทางลาดยางแบบแคปซูล</u> (Cape Seal)	<ul style="list-style-type: none"> - ผิวเรียบ - ทน ไม่หลุด ไม่เกิดอุบัติเหตุ - สามารถระบายน้ำออกจากผิวทางได้เร็ว ผิวทางจึงแห้งและน้ำไม่ซึมลงชั้นล่าง - ผิวทางมีความคงทนถาวร - สามารถปรับปรุงให้เป็นชนิด Modified ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีอื่นๆอีกมาก - เหมาะสำหรับใช้ทำผิวทางที่รับแรงเฉือนมากๆ เช่น ทางโค้งบนเขาร้อน - การดำเนินการทำได้ง่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ผิวทางชั้นบน (Slurry Seal) จะมีลักษณะบางๆ อาจเกิดการลื่นได้ง่าย - เมื่อเสียหายจะซ่อมได้ยากและต้องผิวทางมักแตกต่างกัน - ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ - ต้องใช้ยางและฟลีท์ชนิดพิเศษ สำหรับผสม
<u>ผิวทางลาดยาง</u> <u>Cold Mix</u>	<ul style="list-style-type: none"> - มีความแข็งแรงสูงเท่ากับ Hot Mix - ผิวทางไม่เกิดอาการเย็น (Bleeding) - ไม่มีน้ำขังบนผิวทาง เพราะน้ำสามารถซึมผ่านผิวทางแล้วไหลออกตาม Crown Slope ได้ - ผิวทางมีความฝืดมาก - ดำเนินการได้ง่ายกว่า Hot Mix - สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในที่ห่างไกล ลดความภาระ เพราะไม่ต้องตีมยางแออฟลิตเตอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากผิวทางมีความพรุนน้ำซึมลงไปได้จึงมีข้อจำกัดในการใช้งานไม่เหมาะสมที่จะใช้ปูไปบนผิวทางที่กรุดเป็นแอ่งเป็นหลุม เพราะจะทำให้เกิดอาการน้ำขังใต้ผิวนน

มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

ประเภทผิวจราจร	ข้อดี	ข้อเสีย
ผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต	<ul style="list-style-type: none"> - ผิวเรียบ ขับขี่สะดวกสบาย - ผิวมีความแข็งแรงทนทาน - ผิวน้ำซึมผ่านไม่ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - เวลาฝนตกจะลื่น เพราะความเรียบ มีมาก - ในประเทศไทยอากาศร้อนมาก จะเกิด^{ชื่ม}ของยางแอสฟัลต์ (Bleeding) - บางครั้งผิวจะอ่อนตัวໄหล^{ไหล}(Flow) - ต้องควบคุมอุณหภูมิในการผลิต ไม่ให้สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป จนกระทั่งทำงานไม่ได้ - เกิดคลื่นลมขณะผลิต - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งค่านินภัยสูง - อุปกรณ์การทำงานมีมาก การทำงาน ยุ่งยาก - ราคาแพง


เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจที่ใช้และบำรุงรักษา

เครื่องมือเครื่องใช้ในงานสำรวจมีมากทั้งชนิดและจำนวน ดังนี้ หน่วยสำรวจควรมีห้องพัสดุ เนพาะสำหรับเก็บเครื่องมือสำรวจ โดยมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ การตรวจปรับและการบำรุงรักษา เป็นอย่างดีเป็นผู้ควบคุมจ่ายและเก็บเครื่องมือ เครื่องมือที่มีอยู่ควรจัดไว้เป็นหมวดหมู่สำหรับหน่วยงาน สำรวจแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยจะได้ใช้เครื่องมือของตนเป็นประจำสำหรับของใช้เล็กๆ น้อยๆ ที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ จักร翁กัน ไว้ ของใช้ที่สืบเปลือย ต้องจัดหาสำรองเพื่อใช้งานได้ตลอดเวลา แต่ละหน่วย ควรจัดเครื่องมือของหน่วยงานให้พร้อมใช้งาน

เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจโดยทั่วไปประกอบด้วย

1. กล้องสำรวจ พร้อมขาตั้งกล้อง ซึ่งมีทั้งกล้องระดับ กล้อง Theodolite และกล้อง Electronic total station
2. เทปวัดระยะนาด 25 หรือ 50 เมตร และควรเป็นเทปแม่เหล็ก
3. ลูกดิ่ง
4. Ranging pole
5. ไม้ตัวฟ (Rod) ขนาด 3 เมตร, 4 เมตร พร้อมลูกน้ำ หรือเป้าเลึง
6. ค้อนหงอนขนาด 2 ปอนด์
7. ค้อนปอนด์ขนาด 4-6 ปอนด์
8. เลื่อย
9. หวาน
10. มีด DAGA
11. เหล็กสกัด
12. สมุด姓名 (Field book) พร้อมคินสอ ไม้บรรทัด
13. ตะปูขนาด 1 นิ้ว และ 5 นิ้ว
14. ฟุ้กันเขียนหนังสือ
15. ไม้ขนาด 1.5x 1.5 นิ้ว และ 1.5x 3.0 นิ้ว
16. เข็มทิศ
17. เครื่องคำนวณ หรือคอมพิวเตอร์
18. สี
19. เครื่องมือส่องไฟ

มาตรฐานก่อน ทางเดิน และทางทึ้ง

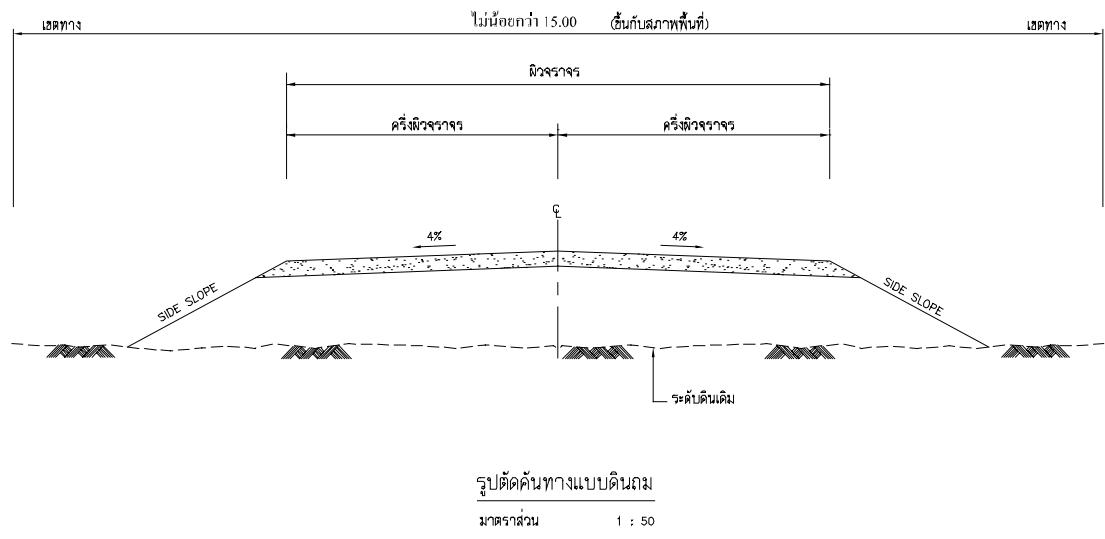


รูปตัดคันทางแบบดินถม

ตัวอย่างการประมาณราคา

ตัวอย่าง การประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนอกระบบที่ชั้น 2 กว้าง 6.00 เมตร ให้ล่างข้างละ 1.50 เมตร และไม่มีให้ล่าง ระยะทาง 100 และ 400 เมตร รายการตัวอย่างการคำนวณแสดงในภาคผนวกหน้า 25 – 32

โดยใช้ค่า Factor F (ตารางค่า Factor F ในภาคผนวก หน้า 7-8) ประกอบการคำนวณ

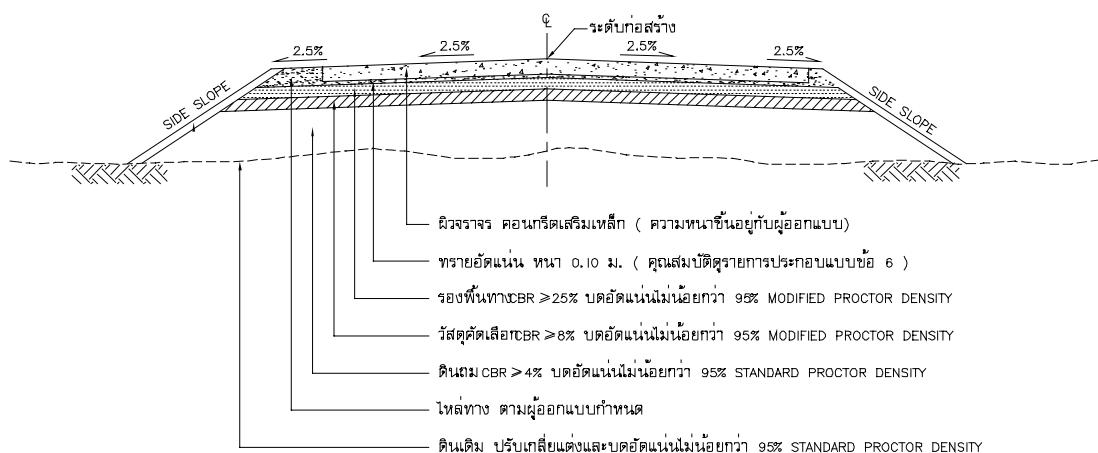

หมายเหตุ ตารางประกอบการคำนวณ ภาคผนวกหน้า 25-32

รายละเอียดประกอบ :

หน้า 26-27 แสดงตัวอย่างการคำนวณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกระบบที่ชั้น 2 กว้าง 6.00 เมตร ให้ล่างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร

หน้า 28-29 แสดงตัวอย่างการคำนวณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกระบบที่ชั้น 2 กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีให้ล่าง ระยะทาง 100 เมตร

หน้า 30-31 แสดงตัวอย่างการคำนวณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกระบบที่ชั้น 2 กว้าง 6.00 เมตร มีให้ล่างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 400 เมตร

หน้า 32-33 แสดงตัวอย่างการคำนวณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดถนนนอกระบบที่ชั้น 2 กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีให้ล่าง ระยะทาง 400 เมตร

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน

ปร. 5

ประเภท งานถนนมาตรฐานเบตันอคเมือง ชั้น 2 กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ บร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าจ้างคันถ่าน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	372,727.78	1.3042	486,111.57	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินถ้วน 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,111.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			487,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร		= สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน =		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		900.00 ตร. ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	540.12 บาท/ตร.ม.			

ผู้ประมาณการ.....

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

()

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ.....

()

()

ประมวลราคาค่าทั่วไป งานถนนคอนกรีต 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร มีหลังคาทรง尖顶 1.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง
 ผ่านระบบงานราก
 ประมวลราคา โดย

แบบบอร์ดที่ 4 แผ่นที่ 1/1

รายการผลิต

หน่วยงาน

เบรค

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวมคงเดิม	ค่าแรงงาน	ค่าอสัตถะและ เบรคงาน	หมายเหตุ
1	งานเคลือบพื้นที่	945	ม ²	-	-	1,890.00	ติดพื้นที่เพิ่ม 5%
2	งานดูดอัดดินดิบ	900	ม ²	-	-	35,100.00	
3	งานหัวกันทาง	-	ม ³	-	-	-	
4	งานซึมนร่องพื้นทาง (ถูกว่ง)	180	ม ³	260.00	46,800.00	44.00	7,920.00 จัดหนั่น 1.60
5	งานซึมนทาง (หินคอก)	-	ม ³	-	-	-	
6	งานซึนรากถอนฟัน	60	ม ³	287.50	17,250.00	44.00	2,640.00 จัดหนั่น 1.40
7	งานคอนกรีตทราย 240 กก./ต.ร.ช.ม.	90	ม ³	1,320.00	118,800.00	238.00	26,820.00 จัดสำลักหิน 5%
8	งานหลังคากระเบื้อง RB 6 มม.	1.7	ตัน	15,378.00	25,385.88	2,638.00	4,354.79 29,740.67
9	งานคอนกรีตหลังคา	41	กก.	29.54	1,219.11	-	1,219.11
10	งานไม้แบบ	78	ม ²	267.00	20,826.00	99.00	7,722.00 28,548.00
11	งานหอยต่อหินเด็กไว	54	ม	350.00	18,900.00	-	18,900.00
12	งานรองต่อหินกราฟฟิชต์	6	ม	350.00	2,100.00	-	2,100.00
13	งานรองหอยดามนา	100	ม	350.00	35,000.00	-	35,000.00
	รวม						377,728.78

หมายเหตุ ราคานี้ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากก้าวที่ก่อสร้างและราคาก้าวสุดท้ายรากแบบตามมาตรฐาน
 พึงนึกถึงการประมวลราคาก่อสร้างด้วยต้องคำนึงถึงความมาตรฐานของแต่ละช่วง

มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน

ปร. 5

ประเภท งานถนนมาตรฐานเบตันอคเมือง ชั้น 2 กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 100 เมตร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ บpr. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าจ้างคันถ่าน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	342,157.78	1.3042	446,242.17	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินถ้วน 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			446,242.17	
	คิดเป็นเงินประมาณ			447,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร		= สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน =		
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		600.00 ตร. ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	743.74	บาท/ตร.ม.		

ผู้ประมาณการ.....

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

()

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ.....

()

()

ประมวลราคาค่าทั่วไป งานถนนคอนกรีต 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไม่มีหลังคาและทางเดิน ระยะทาง 100 เมตร
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ห้องประชุมฯ ขนาดใหญ่
 ห้องอาหาร โถง
 บริเวณภายนอก

แบบประกัน 4 แผ่นที่ 1

รายการผลิต

หน่วยงาน

ม.م

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาระดับสูงสุด	จำนวนเงิน	ราค่าต่อบนหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าตัดขาด	หมายเหตุ
1	งานเคลือบพื้นที่	630	ม ²	-	-	2.00	1,260.00	1,260.00	ติดพื้นที่เพิ่ม 5%
2	งานดูดอัดดินดิบ	600	ม ²	-	-	39.00	23,400.00	23,400.00	
3	งานหัวก้านทาง	-	ม ³	-	-	-	-	-	
4	งานซึมนร่องพื้นทาง (ถูกว่าง)	120	ม ³	260.00	31,200.00	44.00	5,280.00	36,480.00	อัตราหนั่น 1.60
5	งานซึมนทาง (หินคุก)	-	ม ³	-	-	-	-	-	
6	งานซึนหัวกระ卵หิน	60	ม ³	287.50	17,250.00	44.00	2,640.00	19,890.00	อัตราหนั่น 1.40
7	งานคอนกรีตทราย普通 240 กก./ต.ร.ช.ม.	90	ม ³	1,320.00	118,800.00	238.00	26,820.00	145,620.00	เศษเศษเศษเศษ 5%
8	งานหลังคาตัววีม RB 6 มม.	1.7	ตัน	15,378.00	25,385.88	2,638.00	4,354.79	29,740.67	
9	งานคอนกรีตหลังคา	41	กก.	29.54	1,219.11	-	-	1,219.11	
10	งานไม้แบบ	78	ม ²	267.00	20,826.00	99.00	7,722.00	28,548.00	
11	งานรองต่ออันดับครัว	54	ม	350.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
12	งานรองต่ออันดับชุดชา	6	ม	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
13	งานรองต่อตามบาน	100	ม	350.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวม							342,157.78	

หมายเหตุ ราคานี้ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากข้อผูกพันของค่าแรงงานและราคากำลังเดียวที่ใช้ประกันก่อนการลดแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมง
 พึงนึกถึงการประเมินราคาก่อสร้างด้วยตัวเองตามมาตรฐานอัตราที่ต้องคำนึงถึงในแต่ละโครงการ รวมทั้งค่าแรงงานที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมา

มาตรฐานกอน ทางเดิน และทางเท้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน

ปร. 5

ประเภท งานกอนมาตรฐานเขตนอกเมือง ชั้น 2 กว้าง 6 เมตร มีให้ทาง ระยะทาง 400 เมตร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ บpr. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานด้านทุน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,490,911.11	1.3042	1,944,446.28	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินถือ 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,944,446.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,945,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			=หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน =	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร			3,600.00 ตร. ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			540.12 บาท/ตร.ม.	

ผู้ประมาณการ.....

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

()

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ.....

()

()

ประมวลรายการที่ออกสร้าง งานถนนคอนกรีต 2 ช่องทาง กว้าง 6 เมตร มีให้ล่าง ฐานะ 1.50 เมตร ระยะทาง 400 เมตร
 สถานที่ท่องเที่ยว
 ฝ่าหงส์ราษฎร์
 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

แบบบ.4 แผ่นที่ 1/1

รายการเดบที่
 หันขวา

แบบเดบที่

เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลางถึงข้อ		ค่าธรรมเนียม	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากลางที่แน่นอน	จำนวนเงิน			
1	งานคลีนรีฟิ้นท์	3,780	ม ²	-	-	2.00	7,560.00	ติดไฟฟ้าเพิ่ม 5%
2	งานบดด้อกดมีดิน	3,600	ม ²	-	-	39.00	140,400.00	140,400.00
3	งานหัวก้านทาง	-	ม ³	-	-	-	-	-
4	งานซึมนร่องพนทาง (ถูกร่อง)	720	ม ³	260.00	187,200.00	44.00	31,680.00	218,880.00 อัจฉริณ 1.60
5	งานซึมนทาง (หินดูก)	-	ม ³	-	-	-	-	-
6	งานซึมนทางกรอบไม้	240	ม ³	287.50	69,000.00	44.00	10,560.00	79,560.00 อัจฉริณ 1.40
7	งานคอนกรีตกลุ่กภาพ 240 กกต.ร.ช.ม.	360	ม ³	1,320.00	475,200.00	298.00	107,280.00	582,480.00 ตัดกระสุนเสียเพิ่ม 5%
8	งานเลือดเตริน RB 6 มม.	6.6	ตัน	15,378.00	101,543.52	2,638.00	17,419.16	118,962.67
9	งานลอกผังหินรีด	165	กก.	29.54	4,876.44	-	-	4,876.44
10	งานไม้แบบ	312	ม ²	267.00	83,304.00	99.00	30,888.00	114,192.00
11	งานหอยต่ออันเด็กว่า	216	ม	350.00	75,600.00	-	-	75,600.00
12	งานรองต่ออันการขยายตัว	24	ม	350.00	8,400.00	-	-	8,400.00
13	งานรองพื้นตามท่าว	400	ม	350.00	140,000.00	-	-	140,000.00
	รวม							1,490,911.11

หมายเหตุ ราคานี้ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กำหนดจากข้อมูลที่มาแรงงานและราคาวัสดุที่ใช้ประกอบการผลิตแบบคำนวณราคากลาง สำนักงานประมง
 พัฒนาการประมงราคาก่อสร้างที่ต้องคำนวณแบบวัสดุรวมอัจฉริณ

มาตรฐานคุณ ทางเดิน และทางเท้า

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้น

หน่วยงาน

ปร. 5

ประเภท งานถนนมาตรฐานเบตันอคเมือง ชั้น 2 กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 400 เมตร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ บpr. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าจ้างคันถ่าน				
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,368,631.11	1.3042	1,784,968.70	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหล็ก				
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	คอกเบี้ยเงินถ้วน 6%				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,784,968.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,785,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	
	ตัวอักษร			=หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน =	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร			2,400.00 ตร. ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			743.74 บาท/ตร.ม.	

ผู้ประมาณการ.....

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

()

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ.....

()

()

ประมวลราคาค่าทั่วไป งานถนนคอนกรีต 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไม่มีหลังคาและทางเดิน ระยะทาง 400 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง
 ผู้ทํางานและนําเข้ามาในประเทศไทย
 ประมวลราคา โดย


แบบบ.ร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการเดบที่
หน่วยงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากําลังติดเชื่อม		ค่าเบรรจูน	ค่าวัสดุและ บริจาง	หมายเหตุ
				ราคากําลังติดเชื่อม	จำนวนเงิน			
1	งานเคลือบพื้นที่	2,520	ม ²	-	-	2.00	5,040.00	ติดพื้นที่เพิ่ม 5%
2	งานดูดอัดดินดิบ	2,400	ม ²	-	-	39.00	93,600.00	93,600.00
3	งานหัวกันน้ำ	-	ม ³	-	-	-	-	-
4	งานซึมนร่องพื้นทาง (ถูกว่าง)	480	ม ³	260.00	124,800.00	44.00	21,120.00	145,920.00 อัตราหนั่น 1.60
5	งานซึมนร่อง (หินดูก)	-	ม ³	-	-	-	-	-
6	งานซึนรากถอนฟัน	240	ม ³	287.50	69,00.00	44.00	10,560.00	79,560.00 อัตราหนั่น 1.40
7	งานคอนกรีตดูดกาว 240 กก./ตร.ช.m.	360	ม ³	1,320.00	475,200.00	298.00	107,280.00	582,480.00 ติดฟ้าสูงสีพื้น 5%
8	งานเล็กตัวรีม RB 6 มม.	6.6	ตัน	15,378.00	101,543.52	2,638.00	17,419.16	118,962.67
9	งานคอนกรีตหล่อ	165	กก.	29.54	4,876.44	-	-	4,876.44
10	งานไม้แบบ	312	ม ²	267.00	83,304.00	99.00	30,888.00	114,192.00
11	งานหอยต่อหินแทรกไว	216	ม	350.00	75,600.00	-	-	75,600.00
12	งานรองตอกกันกราฟขยะด้วยหิน	24	ม	350.00	8,400.00	-	-	8,400.00
13	งานรองดินตามทราย	400	ม	350.00	140,000.00	-	-	140,000.00
	รวม							1,368,631.11


หมายเหตุ ราคานี้ใช้ในการคำนวณเป็นกรณีที่กําหนดจากกําลังติดเชื่อมและราคากําลังติดเชื่อมสำหรับราคาก่อสร้าง สำนักงานประมง
 พื้นที่การประมงน้ำกราดค่าทั่วๆไป ต้องคำนึงถึงค่าเบนมาตรฐานของราคาก่อสร้างที่ต้องคำนึงถึงค่าเบนมาตรฐานของราคาก่อสร้างที่ต้องคำนึงถึงค่าเบน

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

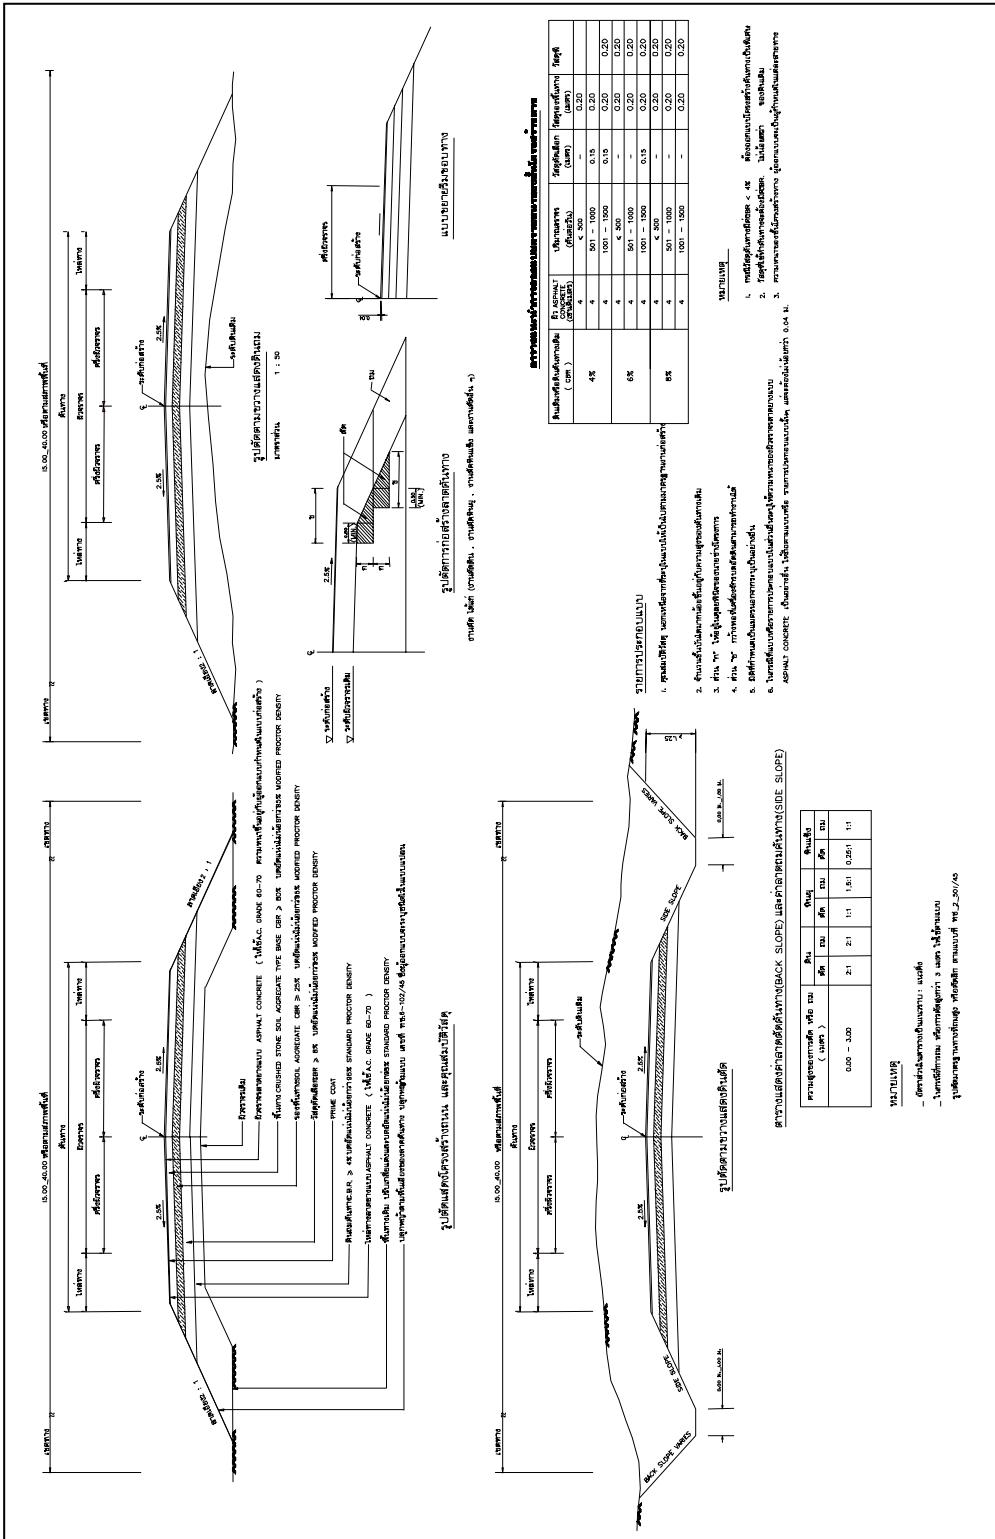


ແບ່ງນາມຫຼາຍພື້ນມາຕະລູງການຄົນໝາເອດພື້ນທີ່ຄອນກົດ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

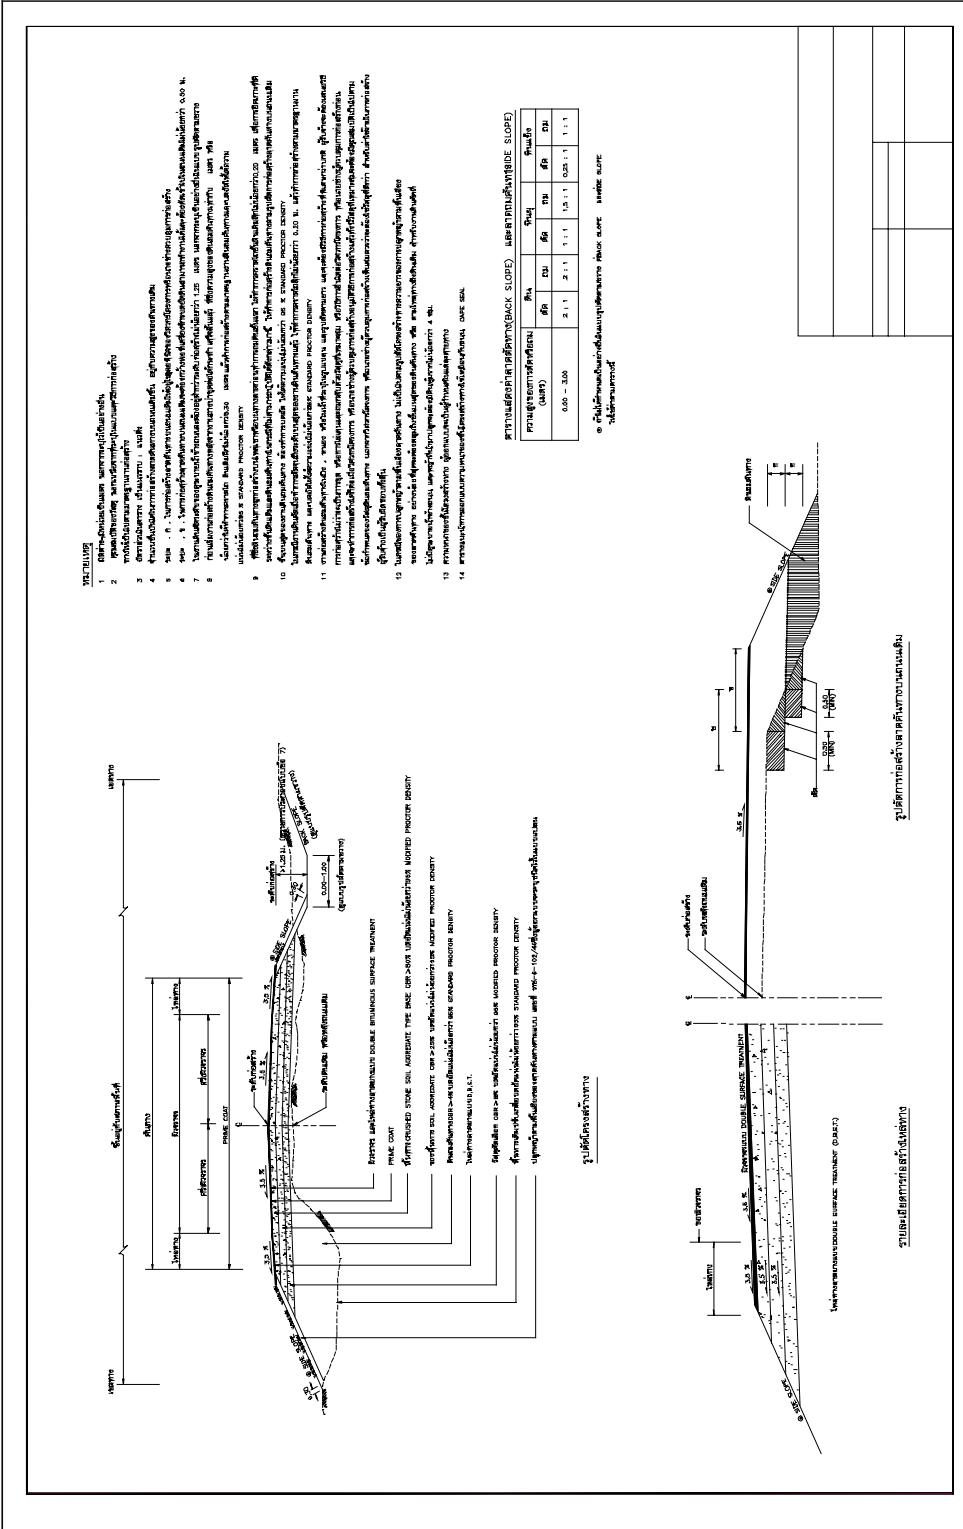


ພົມບັນຍາ ຕະຫຼາກ ດຳເນີນ Double Surface Treatment

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

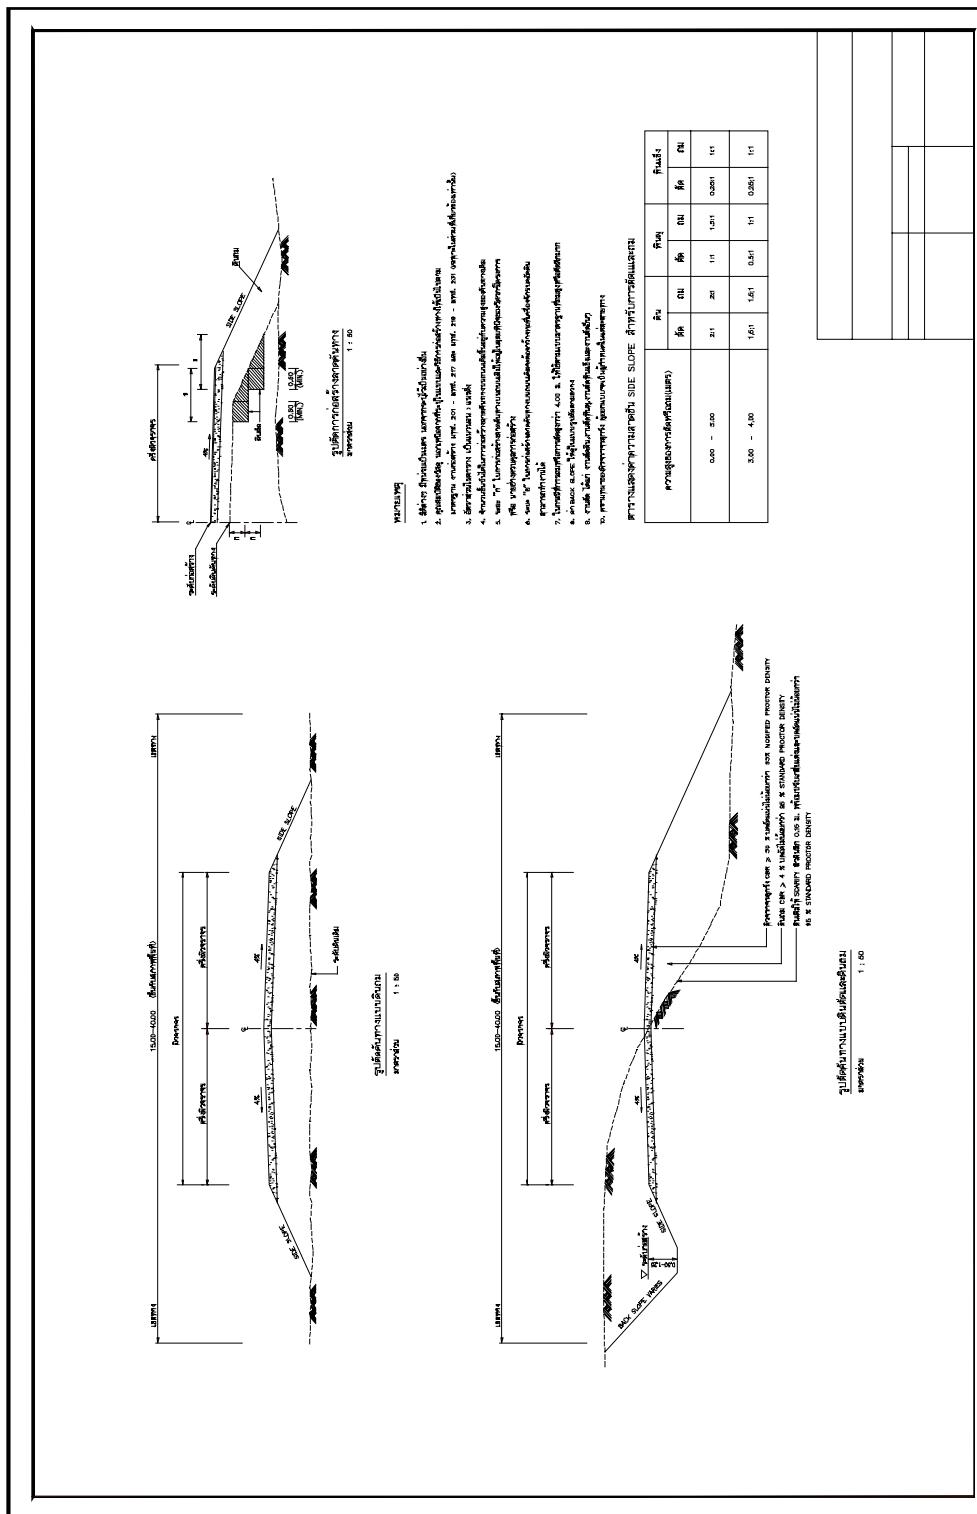


ବ୍ୟାକିନୀ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

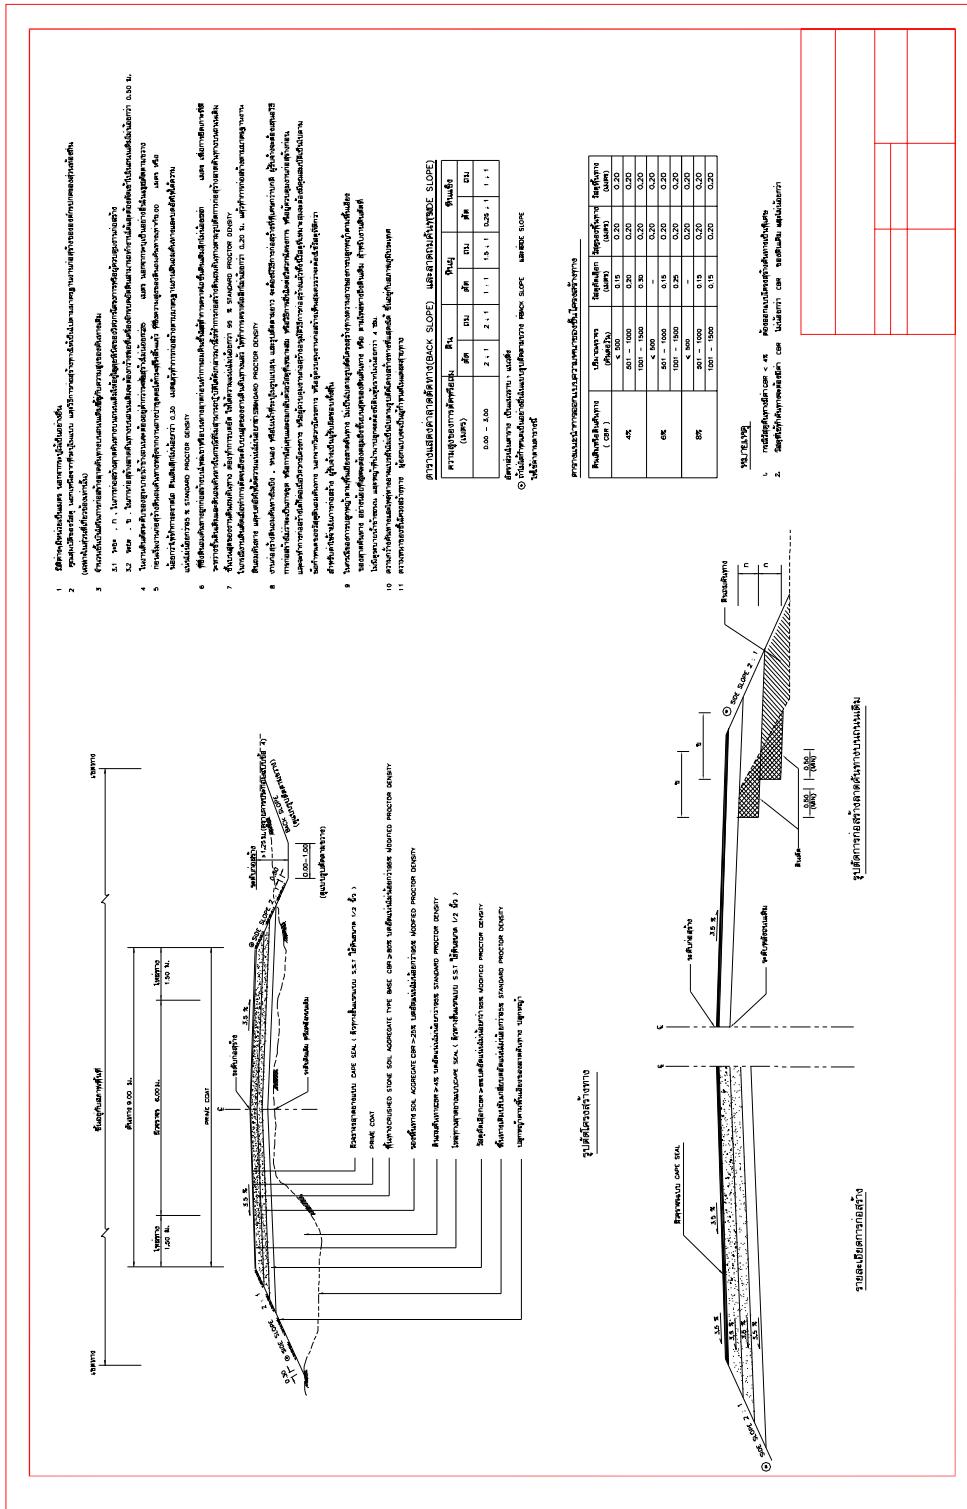


**แบบฟอร์มแบบที่ ๑๖
แบบฟอร์มแบบที่ ๑๗**

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

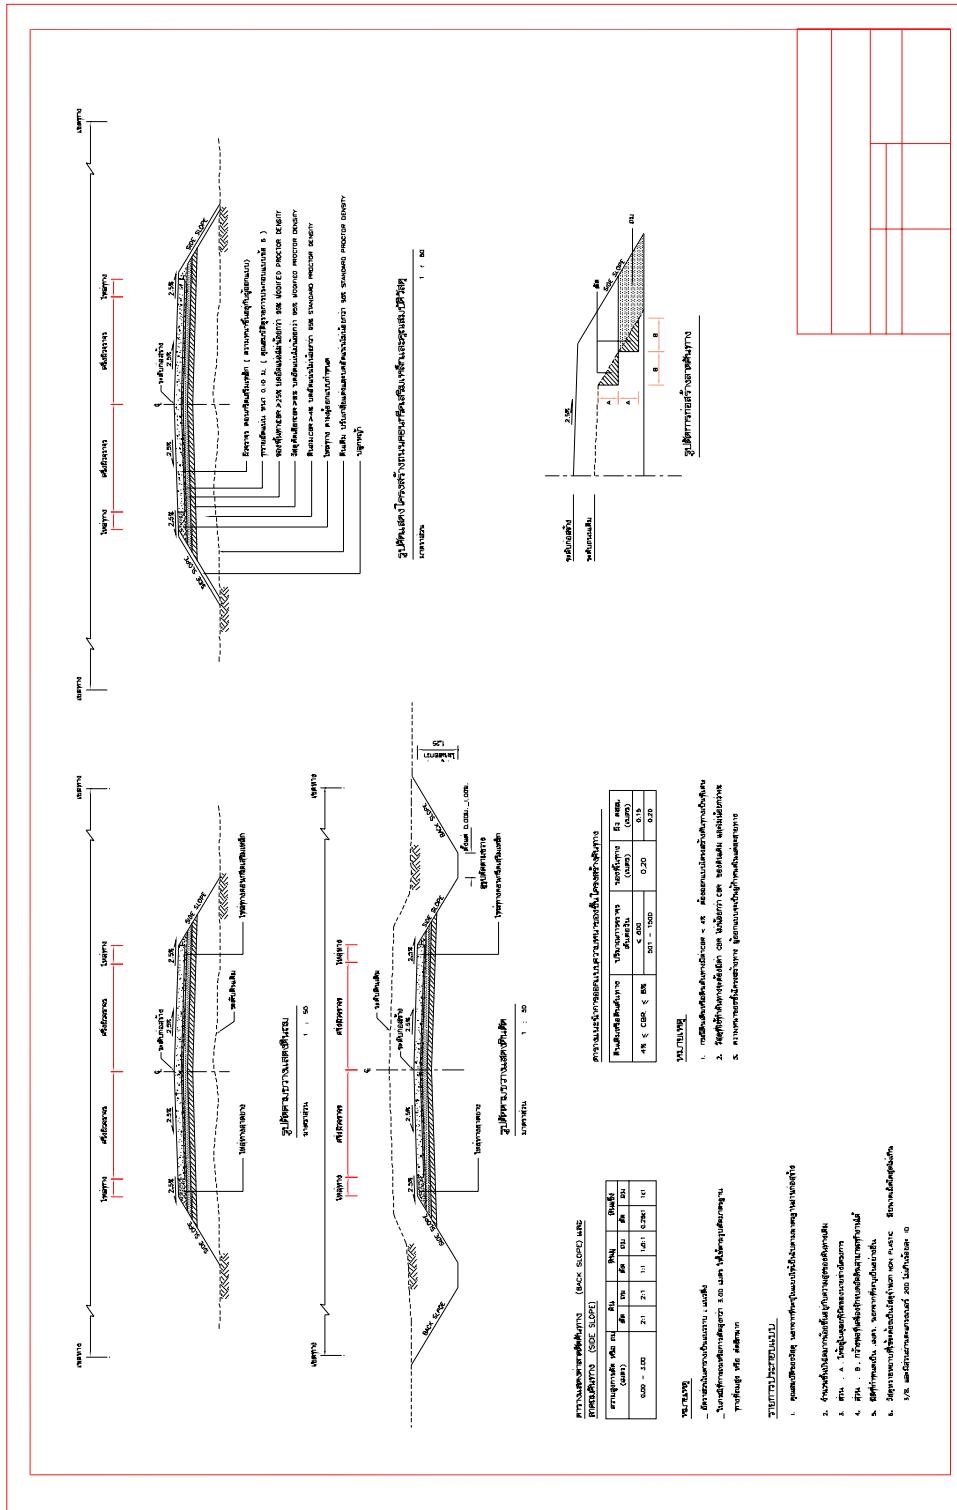


ແບ່ນທາຕະລົງ ທ່າມທຳນອກນັດຕະຫຼວມແກ້ໄຂ

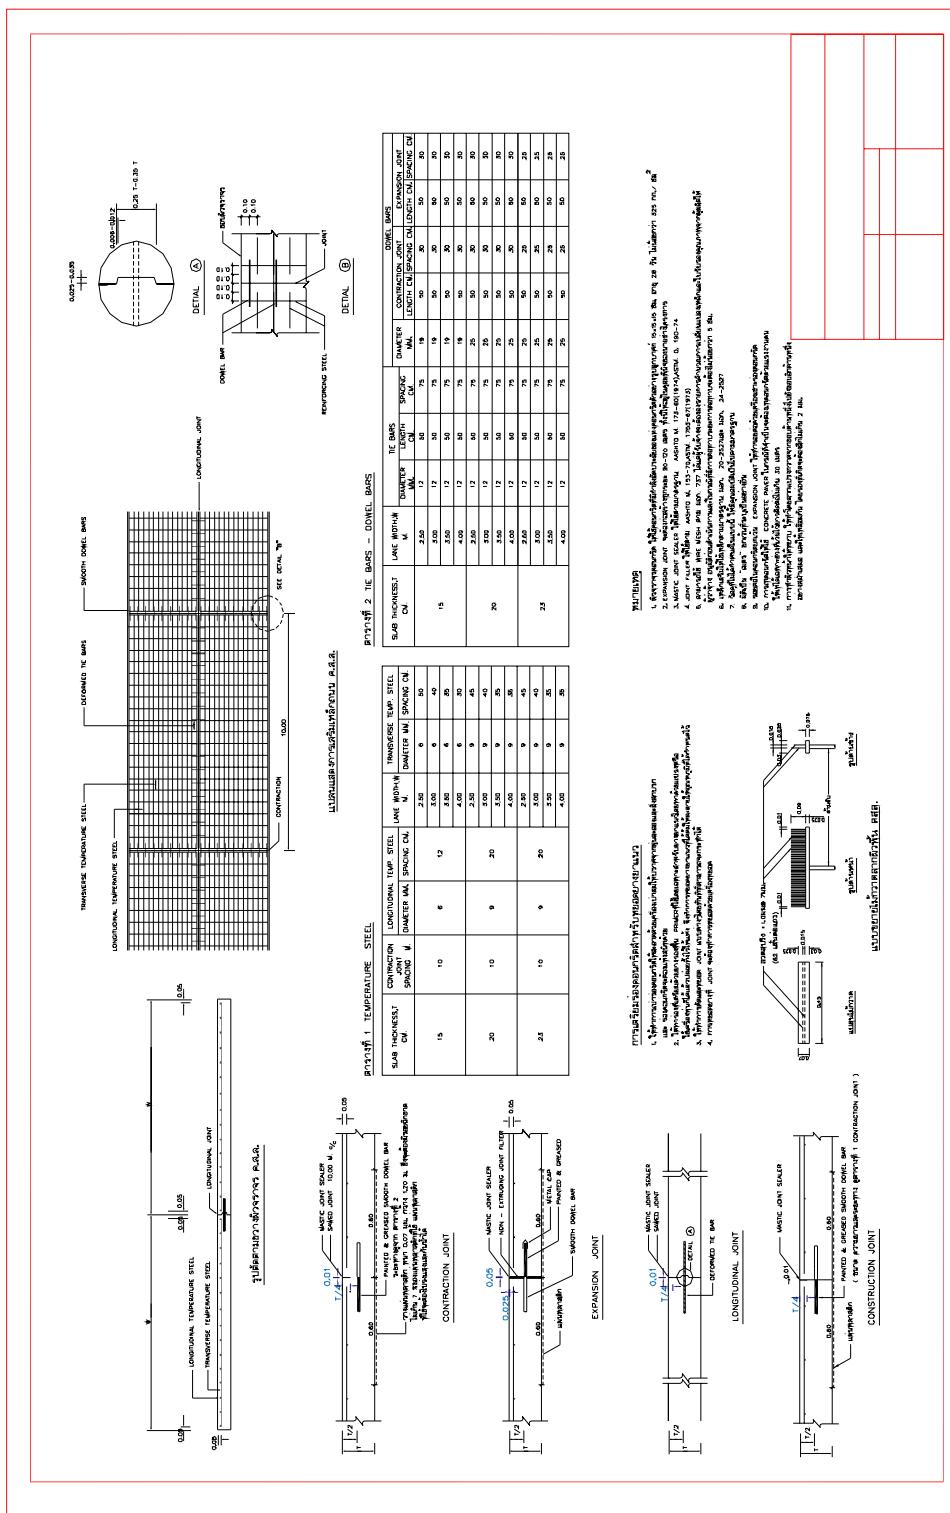

แบบบูรณาการเดิมที่ใช้ในการรักษาคนไข้ คือ ความคิดของนักวิชาการที่เรียกว่า Treatment

มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

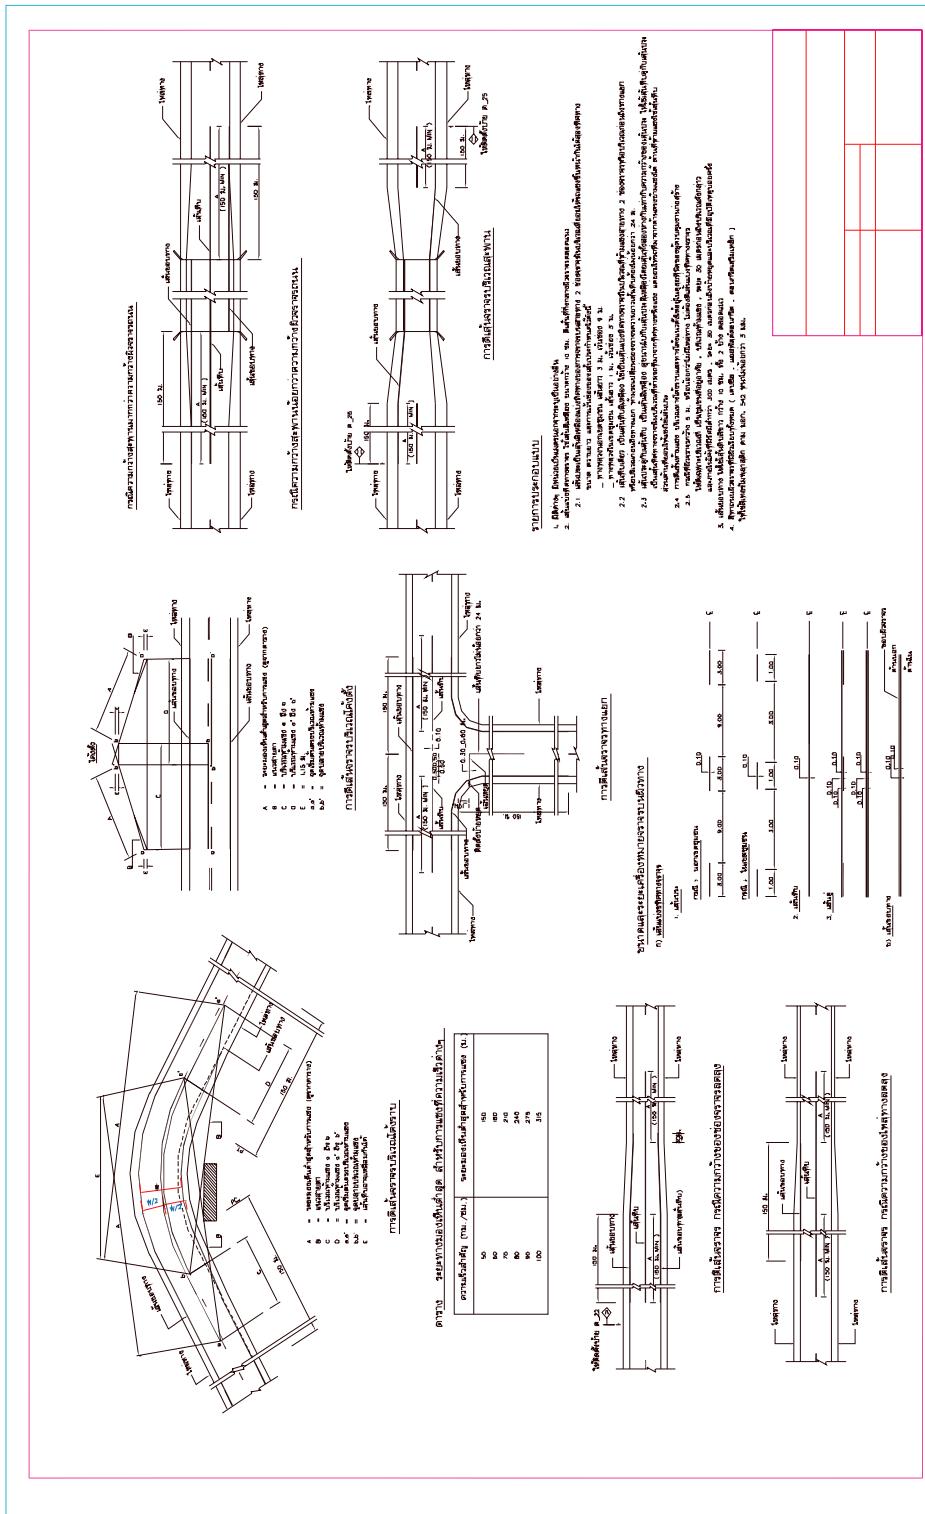

၁၉၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၅ ရက်နေ့၊ အနောက် ၁၇၅၃

**การตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (Check List)**

ข้อตกลงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 2. มีการรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนฯ 3. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ พิจารณา.r่างแผน 4. มีการประชุมองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 5. มีการเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 6. มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 		

หมายเหตุ ตามข้อตกลงที่ 2 กรณีเป็นโครงการก่อสร้างทางและสะพาน ให้ใช้แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โครงการ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนฯ ด้วย

ข้อตกลงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา.r่างแผน 3. มีการประชุมองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีฯ 4. มีการเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 5. มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีฯ 		

หมายเหตุ ตามข้อตกลงที่ 1 กรณีเป็นโครงการก่อสร้างทางและสะพาน ให้ใช้แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้น
โครงการ ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงด้วย

ที่ปรึกษา

1. นายสาโรช	กัชมาตย์	อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นายชุมพร	ผลวักษ์	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. นายชวัชชัย	ฟิกอังกูร	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นายวัลลภ	พรึงพงษ์	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. รศ.ต่อตรະกุล	ยมนาค	นายนายสมามวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. ดร.สุขุม	สุขพันธ์โพธาราม	เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. นายชวัชชัย	ฟิกอังกูร	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นายอานวย	ตั้งเจริญชัย	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. นางราตรี	รัตน์ไชย	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น
4. นายศิริวัฒน์	บุปพาเจริญ	ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการบริการท้องถิ่น
5. นายประสุตร	เหลืองสมานกุล	เจ้าพนักงานปักครอง 7 ว
6. นายศิวพล	บัววงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
7. นายอวยชัย	พัคคุรักษ์	เจ้าพนักงานปักครอง 6 ว
8. นายพีรวิทย์	พงศ์สุรชีวน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4
9. นายกิตติธัช	เกิดขาวัญ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
10. นายธรินทร์	นวลนวี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
11. นางสาวจุฑามาศ	บุญน่อง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
12. ว่าที่ ร.ต.ก้องเกียรติ	นัยนาประเสริฐ	เจ้าพนักงานปักครอง 3

คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มาตรฐานถนน ทางเดินและทางท่า

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. ศ.ดร.ต่อฤทธิ์
กัญจนานาดัย | ประธานอนุกรรมการ |
| 2. ดร.ชัยชาญ
สุทธิ堪ต์ | รองประธานอนุกรรมการ |
| 3. นายทวีศิทธิ์
อยู่ประเสริฐ | อนุกรรมการ |
| 4. นายเทพฤทธิ์
รัตนปัญญากร | อนุกรรมการ |
| 5. รศ.วัชรินทร์
วิทยกุล | อนุกรรมการและเลขานุการ |